


REMONTĒJAMO TELPU REMONTDARBU PLĀNS









1:100



1. STĀVA REMONTĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

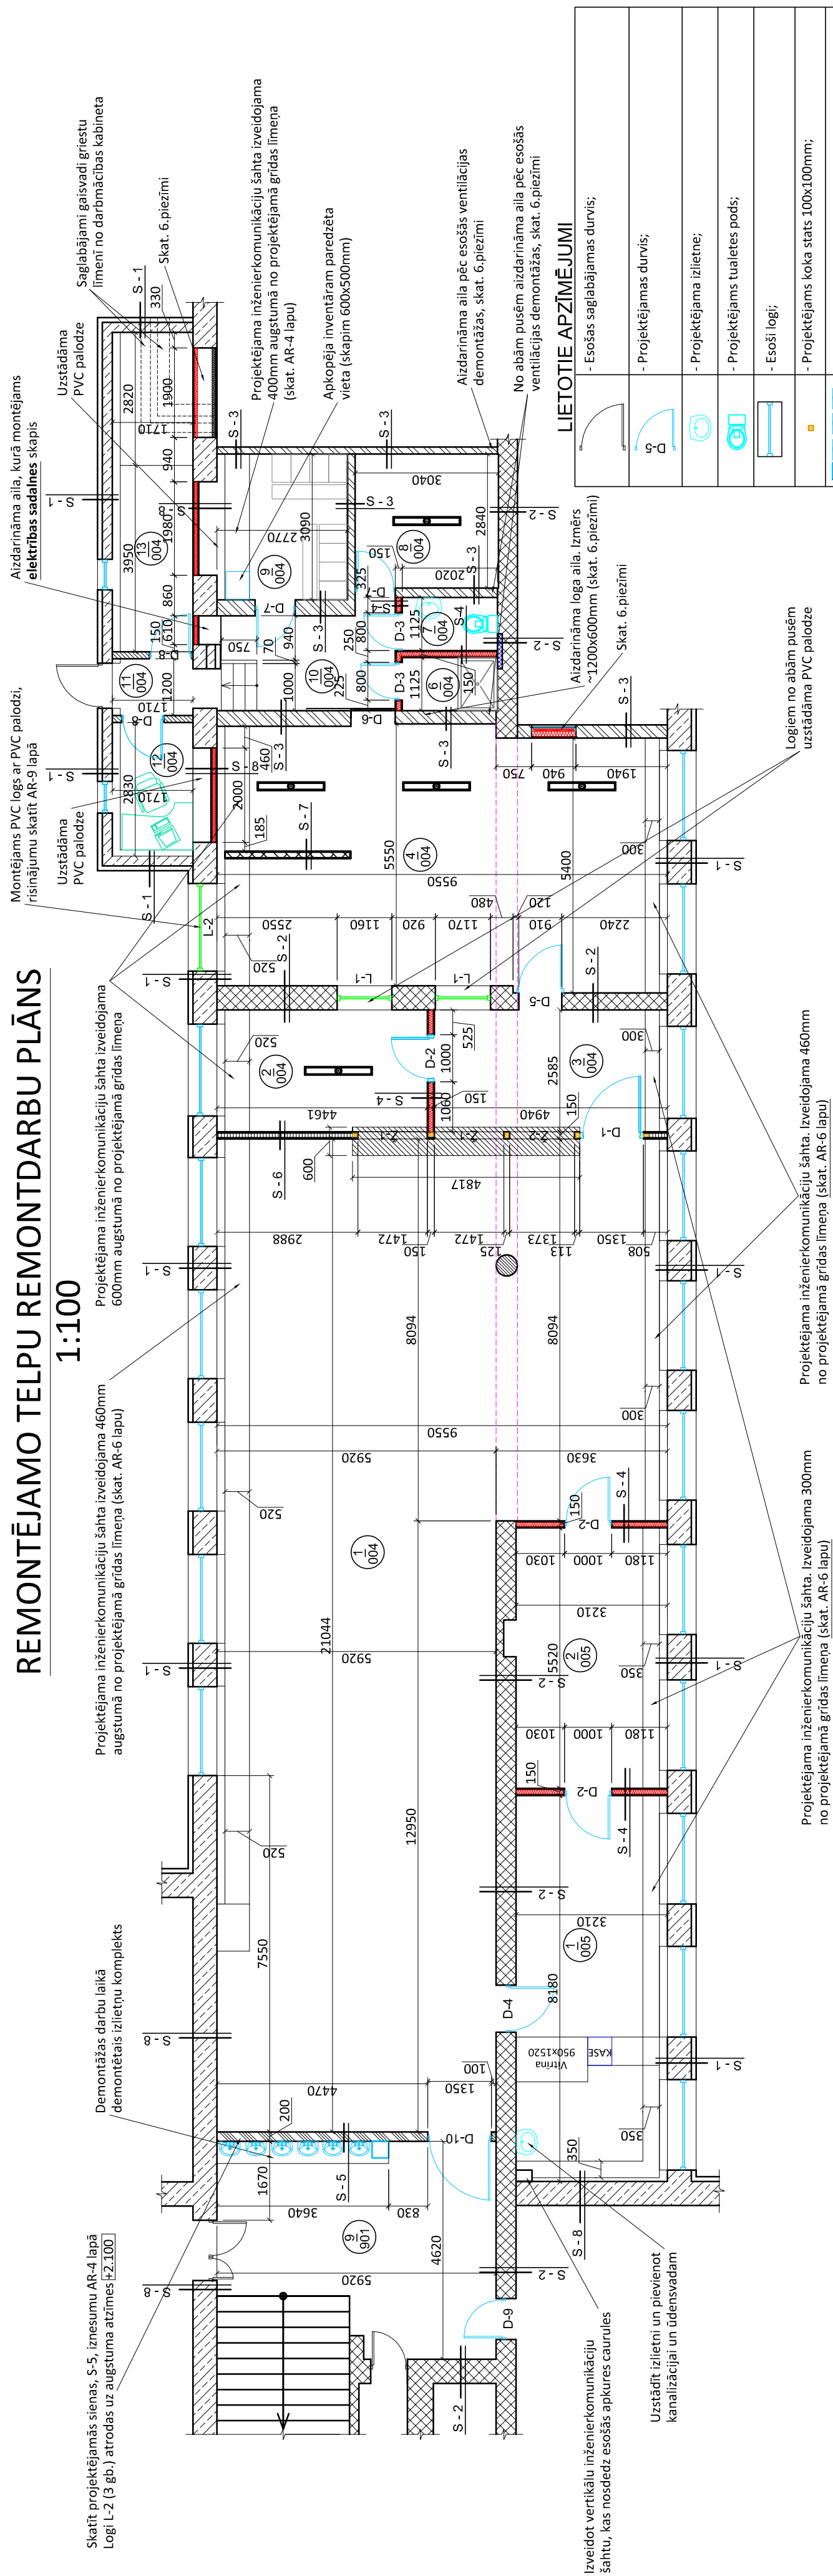




















1. STĀVA REMONTĒJAMO TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA										
PIRMS DEMONTĀŽAS				PĒC DEMONTĀŽAS						
Telpu grupas nr. pēc būves kadastrālās uzmrīšanas lietas	Telpas nr. pēc buves kadastrālās uzmrīšanas lietas	Nosaukums	Telpu grupas lietošanas veids pirms vienkāršotās atjaunošanas	Telpas nr. pēc vienkāršotās atjaunošanas	Nosaukums	Grīdas platība	Grīstu augstums	Kubaturā	Telpu grupas lietošanas veids pēc vienkāršotās atjaunošanas	Piezīmes
			m²			m	m³			
901	9	Gaitenis	1200 - koplietošanas telpu grupa	9	Gaitenis	36.63	2.83	103.66	1200 - koplietošanas telpu grupa	
	1	Mācību telpa	1263 - izglītības telpu grupa	1	Būfete	24.57	2.80	68.80	1263 - izglītības telpu grupa	
005	1	Edamzāle		2	Skolotāju edamzāle	16.98	2.80	47.54		
	2	Palīgtelpa		1	Edamzāle	147.24	2.80	412.27		
	3	Palīgtelpa		2	Palīgtelpa	11.09	2.80	31.05		
	4	Virtuve		3	Palīgtelpa	12.33	2.80	34.52		
	5	Gaitenis		4	Virtuve	49.98	2.96	147.94		
	10	Gaitenis		10	Gaitenis	8.02	2.89	23.18		
	6	Priekštelpa		6	Duāsu telpa	6.29	2.89	18.18		
	7	Tuālete		7	Tuālete	6.29				
	8	Saldētava		8	Dārzu priekšapstrādes telpa	8.64	2.89	24.97		
	9	Noliktava		9	Garderobe	8.03	2.89	23.21		
004	11	Gaitenis		11	Gaitenis	2.01	2.53	5.09		
	12	Kabinets		12	Kabinets	4.16	2.53	10.52		
	13	Noliktava		13	Noliktava	10.43	2.53	26.39		
					KOPĀ:	352.69		977.32		
Grīdas platība palielinājusies, jo demontētas sienas										

LIETOTIE SIENU APZĪMĒJUMI

S - 1		- Esošā, nesotā ārējienā: 1. Esošā ārējā apdare; 2. Esošā ķieģeļu mūris; 3. Iekšējā apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 8		- Esošā, nesotā siēna: 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Esošs ķieģeļu mūris; 3. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 2		- Esošā, nesotā starpsienā: 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Esošs ķieģeļu mūris; 3. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 3		- Esošā, nesotāo starpsienā: 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Esošs ķieģeļu mūris; 3. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 4		- Projektējama nesošo starpsiena: 1. Apdare - grūntētis, špakteleīts, krāsots; 2. Divas kartas gīpkārtons 2x12,5mm; 3. Metāla CW 100 profiļi, 100mm, s=600mm; 4. Starp profilēm skānas izolācija 100mm; 5. Divas kartas gīpkārtons 2x12,5mm; 6. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 5		- Projektējama nesošo starpsiena, skatīt sienas izklājumu AR-4 lapā. 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Aeroc Classic 200mm (vai analogs); 3. Apdare - aprīnēums uz stikšķģēras siēla kuru grūntēt, špakteleit, krāsot (skat. apdares darbu tabulu)
S - 6		- Projektējama nesošo starpsiena, kurā paredzēts iebūvēt žaliņizācijas, skatīt sienas izklājumu AR-4 lapā. 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Divas kartas gīpkārtons 2x12,5mm; 3. Metāla CW 100 profiļi, 100mm, s=600mm; 4. Starp profilēm skānas izolācija 100mm; 5. Divas kartas gīpkārtons 2x12,5mm; 6. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.
S - 7		- Projektējama nesošo starpsiena no projektējamā grīdas līmeņa 1,2m augstumā 1. Apdare - skat. apdares darbu tabulu; 2. Pusķieģeļa mūrījums; 3. Apdare - skat. apdares darbu tabulu.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetriem, augstuma atzīmes metros;
2. Visi izmēri precizitātes līdz 0,1 mm;
3. Būvdarbā jābūt ievērojamas spēkā esošo būvnormatīvu prasības visiem izstrādājamajiem daļiem;
4. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mēzģi un savienojumi atbilstīgi būvdarbā gatāt un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nodrošinot tiem būviespējamāko laika nepieciešamību konstruktīvo noturību;
5. Sienā 5, 5 - 3, starp telpām $\frac{1}{100}$ demontētā logu un aizdarināt sienā paliekošo alu;
6. Aizdarinātās logu alas aizdarināt, izveidojot metāla karkasu ar $\frac{1}{100}$ demontētā logu un aizdarināt sienā paliekošo alu;
7. Projektējamo inženierkomunikāciju šahtu izmērus precizēt būvdarbā laikā, un, sākotnēji ar autorizāciju un pasūtītāju;
8. Telpās Nr. $\frac{1}{100}$ demontētā logu un aizdarināt sienā paliekošo alu;
9. Gipskartņu;
10. Buves pašnīes, pasūtītājs un būvdarbā izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbā izpildes atbilstību projekta risinājumam;
11. 0,10. Projektējamie grīdas līmeņi norādīti AR-5 lapā.
12. Projektējamās logu, l-1, paredzēts montēt sienai pa vidu, un no abām pusēm uzsūdzēt PVC palodzi;
13. 12. Telpa Nr. $\frac{1}{100}$ kāpnes paredzēts izveidot no koka konstrukcijas, apšūstot tās ar idensuzturīgu laminētu saplākšni, un gar malu uzsūdzēt gipskartņu metāla margu 0,9-1,0m augstuma. Būvdarbā laikā sākotnēji ar pasūtītāju, autorizāciju;
14. 14. Telpas $\frac{1}{100}$ uz telpu $\frac{1}{100}$ sienā S-5 veidojama kā ugunsdroša sienas ar ugunsizturību REI-180-M. Durvju ugunsizturība - nemazāka par EI-60;
15. 14. Durvīs D-5 montēt ārē alai (pie sienas) kā norādīts plānā. Svarīgi nesamazināt alas brīvo atvēršanu un esošajiem 910mm. Durvju iekšējā apdarināt izmantojot PVC nosegļest.
16. 15. Sienā S-5 veidojama no metāla profilēm kā tas norādīts specifikācijā, bet zaļuzinām nepieciešamās alas un posmu zem PVC uzstādīt nepieciešamās pastiprināt ar koka brūšām 100x100mm, s=600mm. Skat. AR-4 lapā griezumā 1-1.

	- Esošas saglabājamas durvis;
	- Projektējamas durvis;
	- Projektējama izlietne;
	- Projektējams tualetes pods;
	- Esoši logi;
	- Projektējams koka stats 100x100mm;
	- Uztādāms demontējams izlietņu komplekss;
	- Projektējams kanalizācijas traps;
	- Esošs, saglabājams dzelzsbetona rīgelis. Gruntēt, špaklēt, krāsot;
	- Telpas numurs pēc būves kadastrālās uzskaites lietas;
	- Telpu grupas numurs pēc būves kadastrālās uzskaites lietas;
	- Projektējama duša;
	- Aizdaramā loga ala, izveidojot metāla karkasu ar ģipškartona apšuvumu divās kārtās (2x12.5mm), spraugu aizpildot ar skaņas izolāciju;
L-1	- Logu marka;
D-1	- Durvju marka;
Ž-1	- Žalūziju marka;
	- Projektējami gardrobes skapi ar soliņu;
	- Sienų apzīmējums;
	- S - 2
	- Atpokšņa inventāram paredzēts skapis 600x500mm;
	- Projektējama PVC iete, skat. AR-4 lapu;
	- Esoša saglabājama kolonna;
	- Projektējamas bīdāmas durvis (aizņemot ar pasūtītajū, autouzraugu)
	- Projektējams PVC logs ar PVC palodzi, skatīt loga specifikāciju AR-9 lapa

OBJEKTS

1. stāva telpu Nr. 004-1 (edamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkārtota atjaunošana
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006

PASŪTĪT.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas
2.pamatskola" direktores Ināras Keiņas personā

ATBILDGAIS PROJEKTETAJS

SIA "Arhitektūra un Vids"
 Reģ. Nr. 43603016278
 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
 tel. +371 29269076

PROJEKTĒTĀJS

SIA "Arhitektūra un Vide"
 Reģ. Nr. 43603016278
 Jaļču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
 tel. +371 29269076

PRASEJUMS	Remontējamo telpu remontdarbu plāns	Mērogs: 1:100
Proj.dar.vad.	Iveta Lāčauniece	Stadija VA
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870	Lapa AR - 3
ZSTĀDĀJA	Rudolfs Krievkalns	Lapas 9
		Datums:19.05.2016