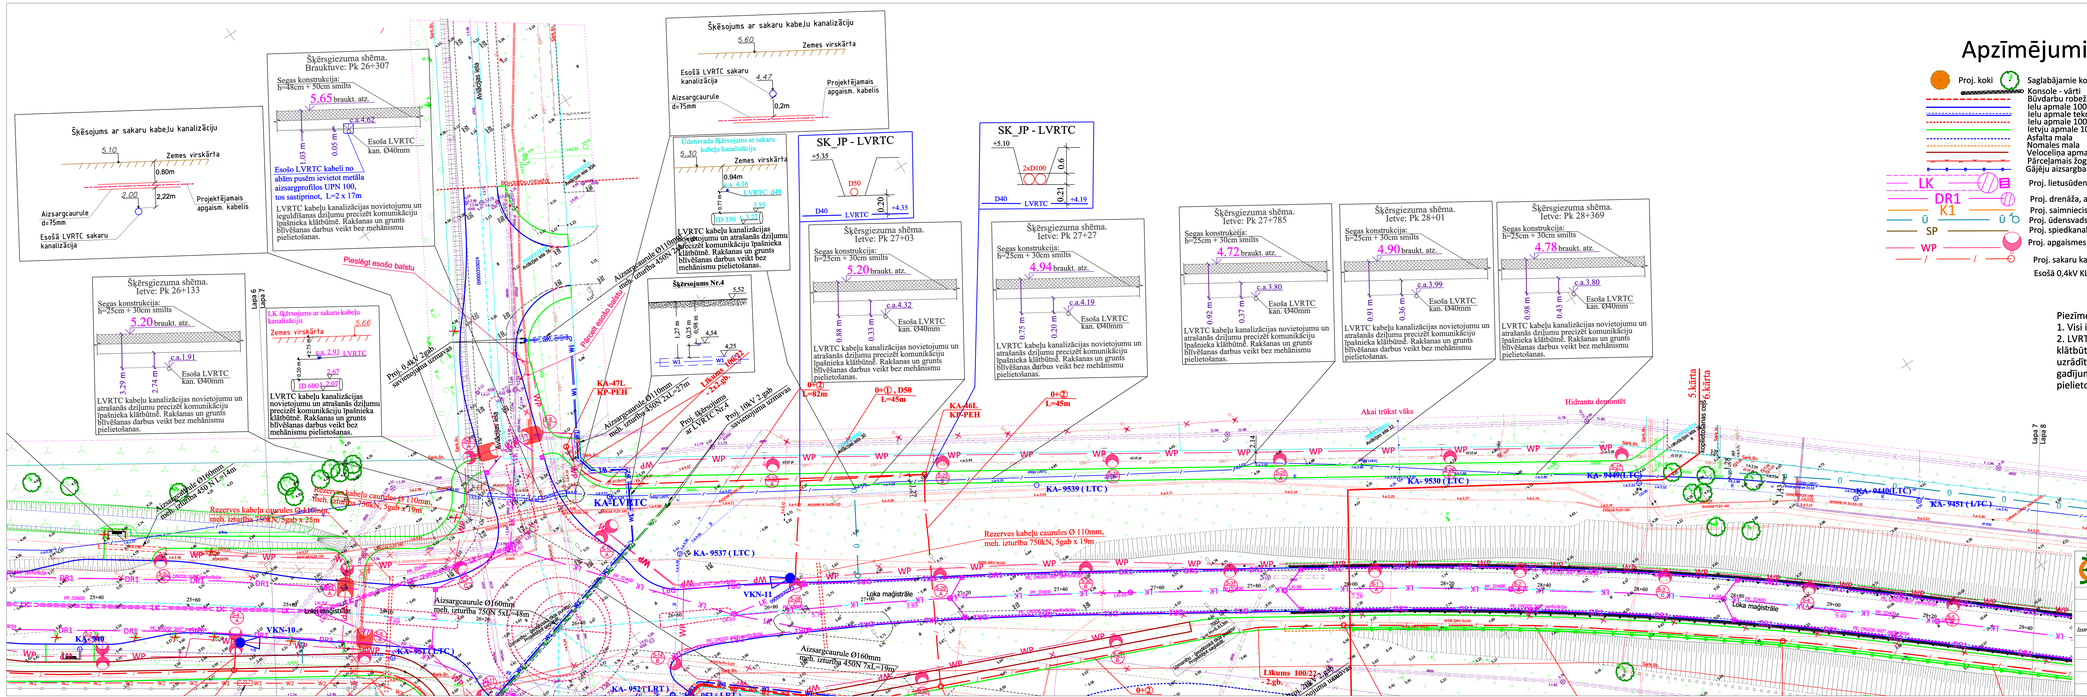

Apzīmējumi

- Proj. koki
- Saglabājamie koki
- Konsole - vārti
- Būvdarbu robeža
- Ielu apmale 100.30.15.
- Ielu apmale tekne
- Ielu apmale 100.22.15.
- Ietvju apmale 100.20.08.
- Asfalta mala
- Nomales mala
- Veloceliņa apmale 100.20.08.
- Pārceļamais žogs
- Gājēju aizsargbarjera
- LK — Proj. lietusūdens kanalizācija, aka gūlija
- DR1 — Proj. drenāža, akas
- K1 — Proj. saimnieciskā kanalizācija
- Ū — Proj. ūdensvads, hidrants
- SP — Proj. spiedkanalizācija
- WP — Proj. apgaismes kabelis, balsts
- Proj. sakaru kanalizācija, aka
- Esošā 0,4kV KL
- Esošā 10kV un 20kV KL
- W1 — Proj. ST 0,4kV KL
- W1 — Proj. pēcuzskaites 0,4kV KL
- W2 — Proj. 20kV KL
- W2 — Proj. 10kV KL
- Esošā 20kV GVL
- Esošā 0,4kV GVL
- Demontējamā 20kV GVL
- Demontējamā 0,4kV GVL
- W2 — Proj. 20kV kabeļu aizsargcaurulē
- W2 — Proj. 10kV kabeļu aizsargcaurulē
- W2 — Proj. 0,4kV kabeļu aizsargcaurulē
- Esošā LVRTC sakaru kabeļu kanalizācija
- Gāzes vada izolācijas atjaunošana

Piezīmes.
1. Visi izmēri doti metros.
2. LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un ieguldīšanas dziļumu precizēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē, pēc faktiskā novietojuma un dziļuma precizēšanas, ja tie atšķiras no projektā uzrādītajiem, būvdarbos ievērot minimālos komunikāciju sasvstarpējos attālumus, nepieciešamības gadījumā izstrādāt precizētu risinājumu. Rakšanas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.