


PĀRKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAMĀ AKA PP DN 1000;1500

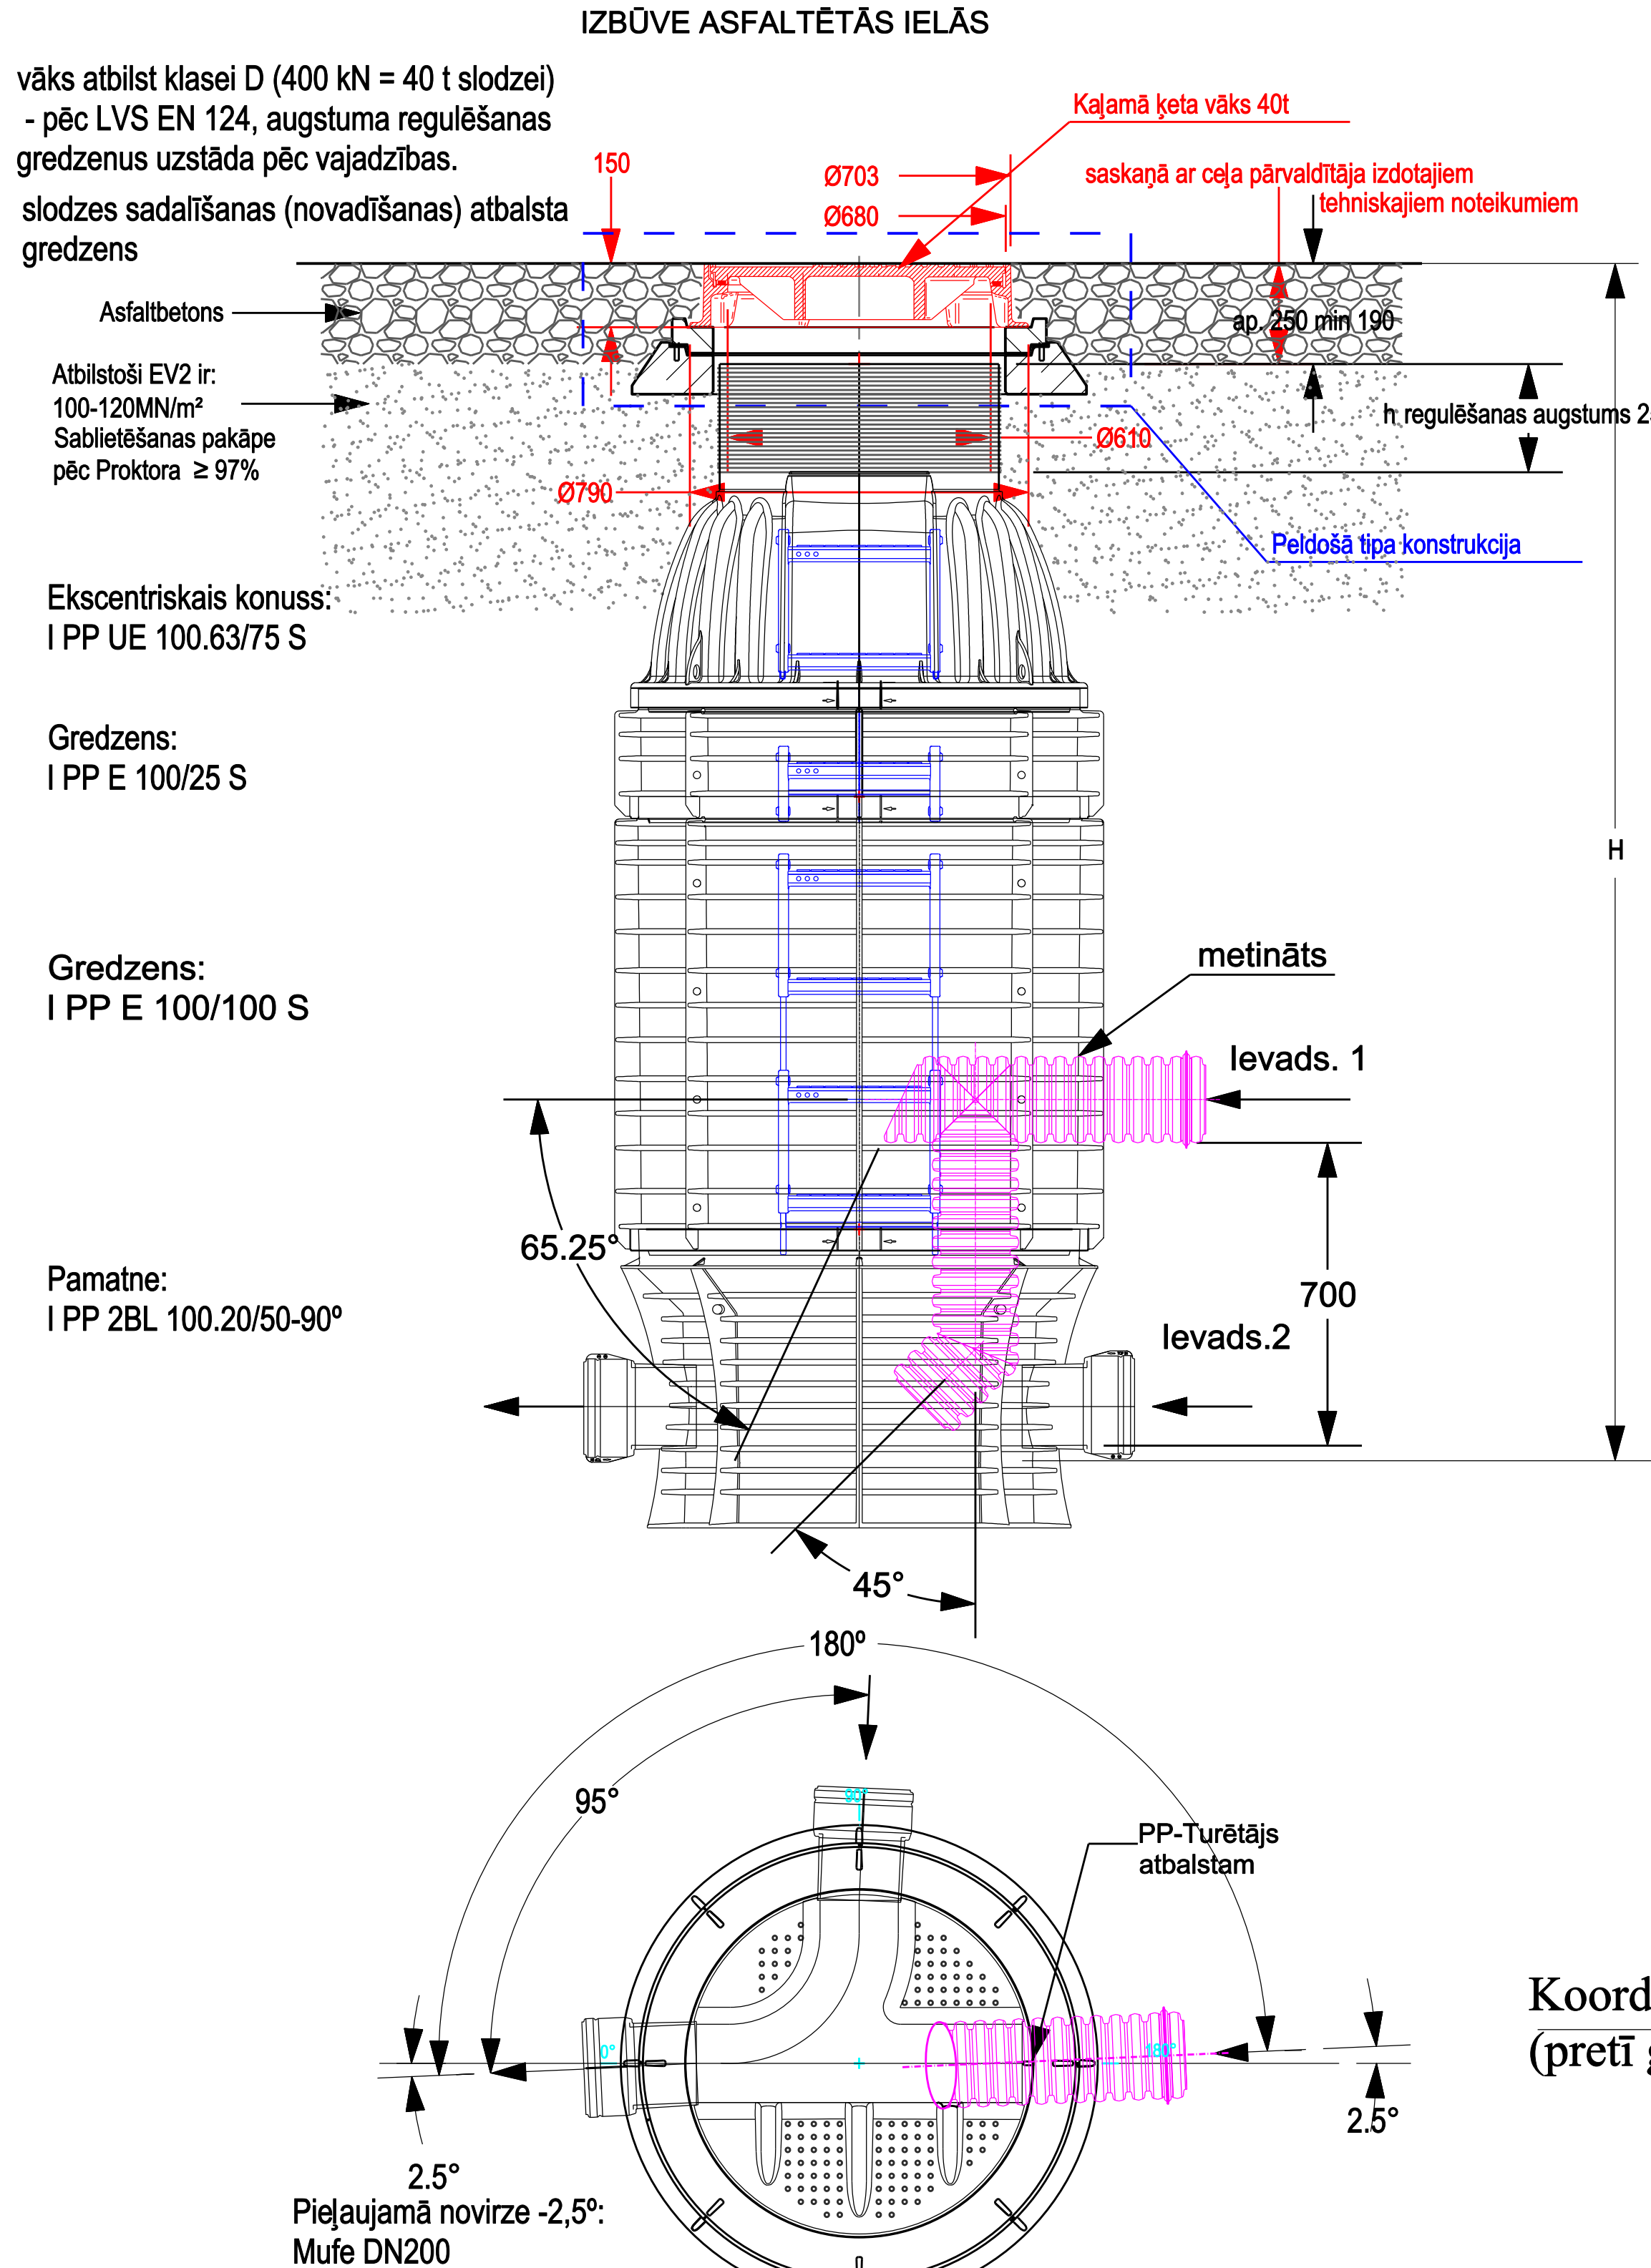

- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros.
  2. Instalācijas darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046, LVS EN1610.


Minimālā prasības betona klasei C 20/25 (B 22.5)  
atbilstoši LVS EN 206-1:

1. Reakcija uz uguni - nedegošs; A1 Eiroklase;
2. Ūdens necaurlaidība - W6;
3. spiedes stiprība -  $\geq 31.8 \text{ N/mm}^2$ ;
4. blīvums -  $\geq 2420 \text{ kg/mm}^3$ ;
5. salizturības klase - F100;
6. bīstamās vielas - nesatur.

Piezīmes:



Ja pārkrituma veidgabalu veido no PP caurules izmantot caurules ar SDR 33 proporciju.

GŪLIJA DN 700

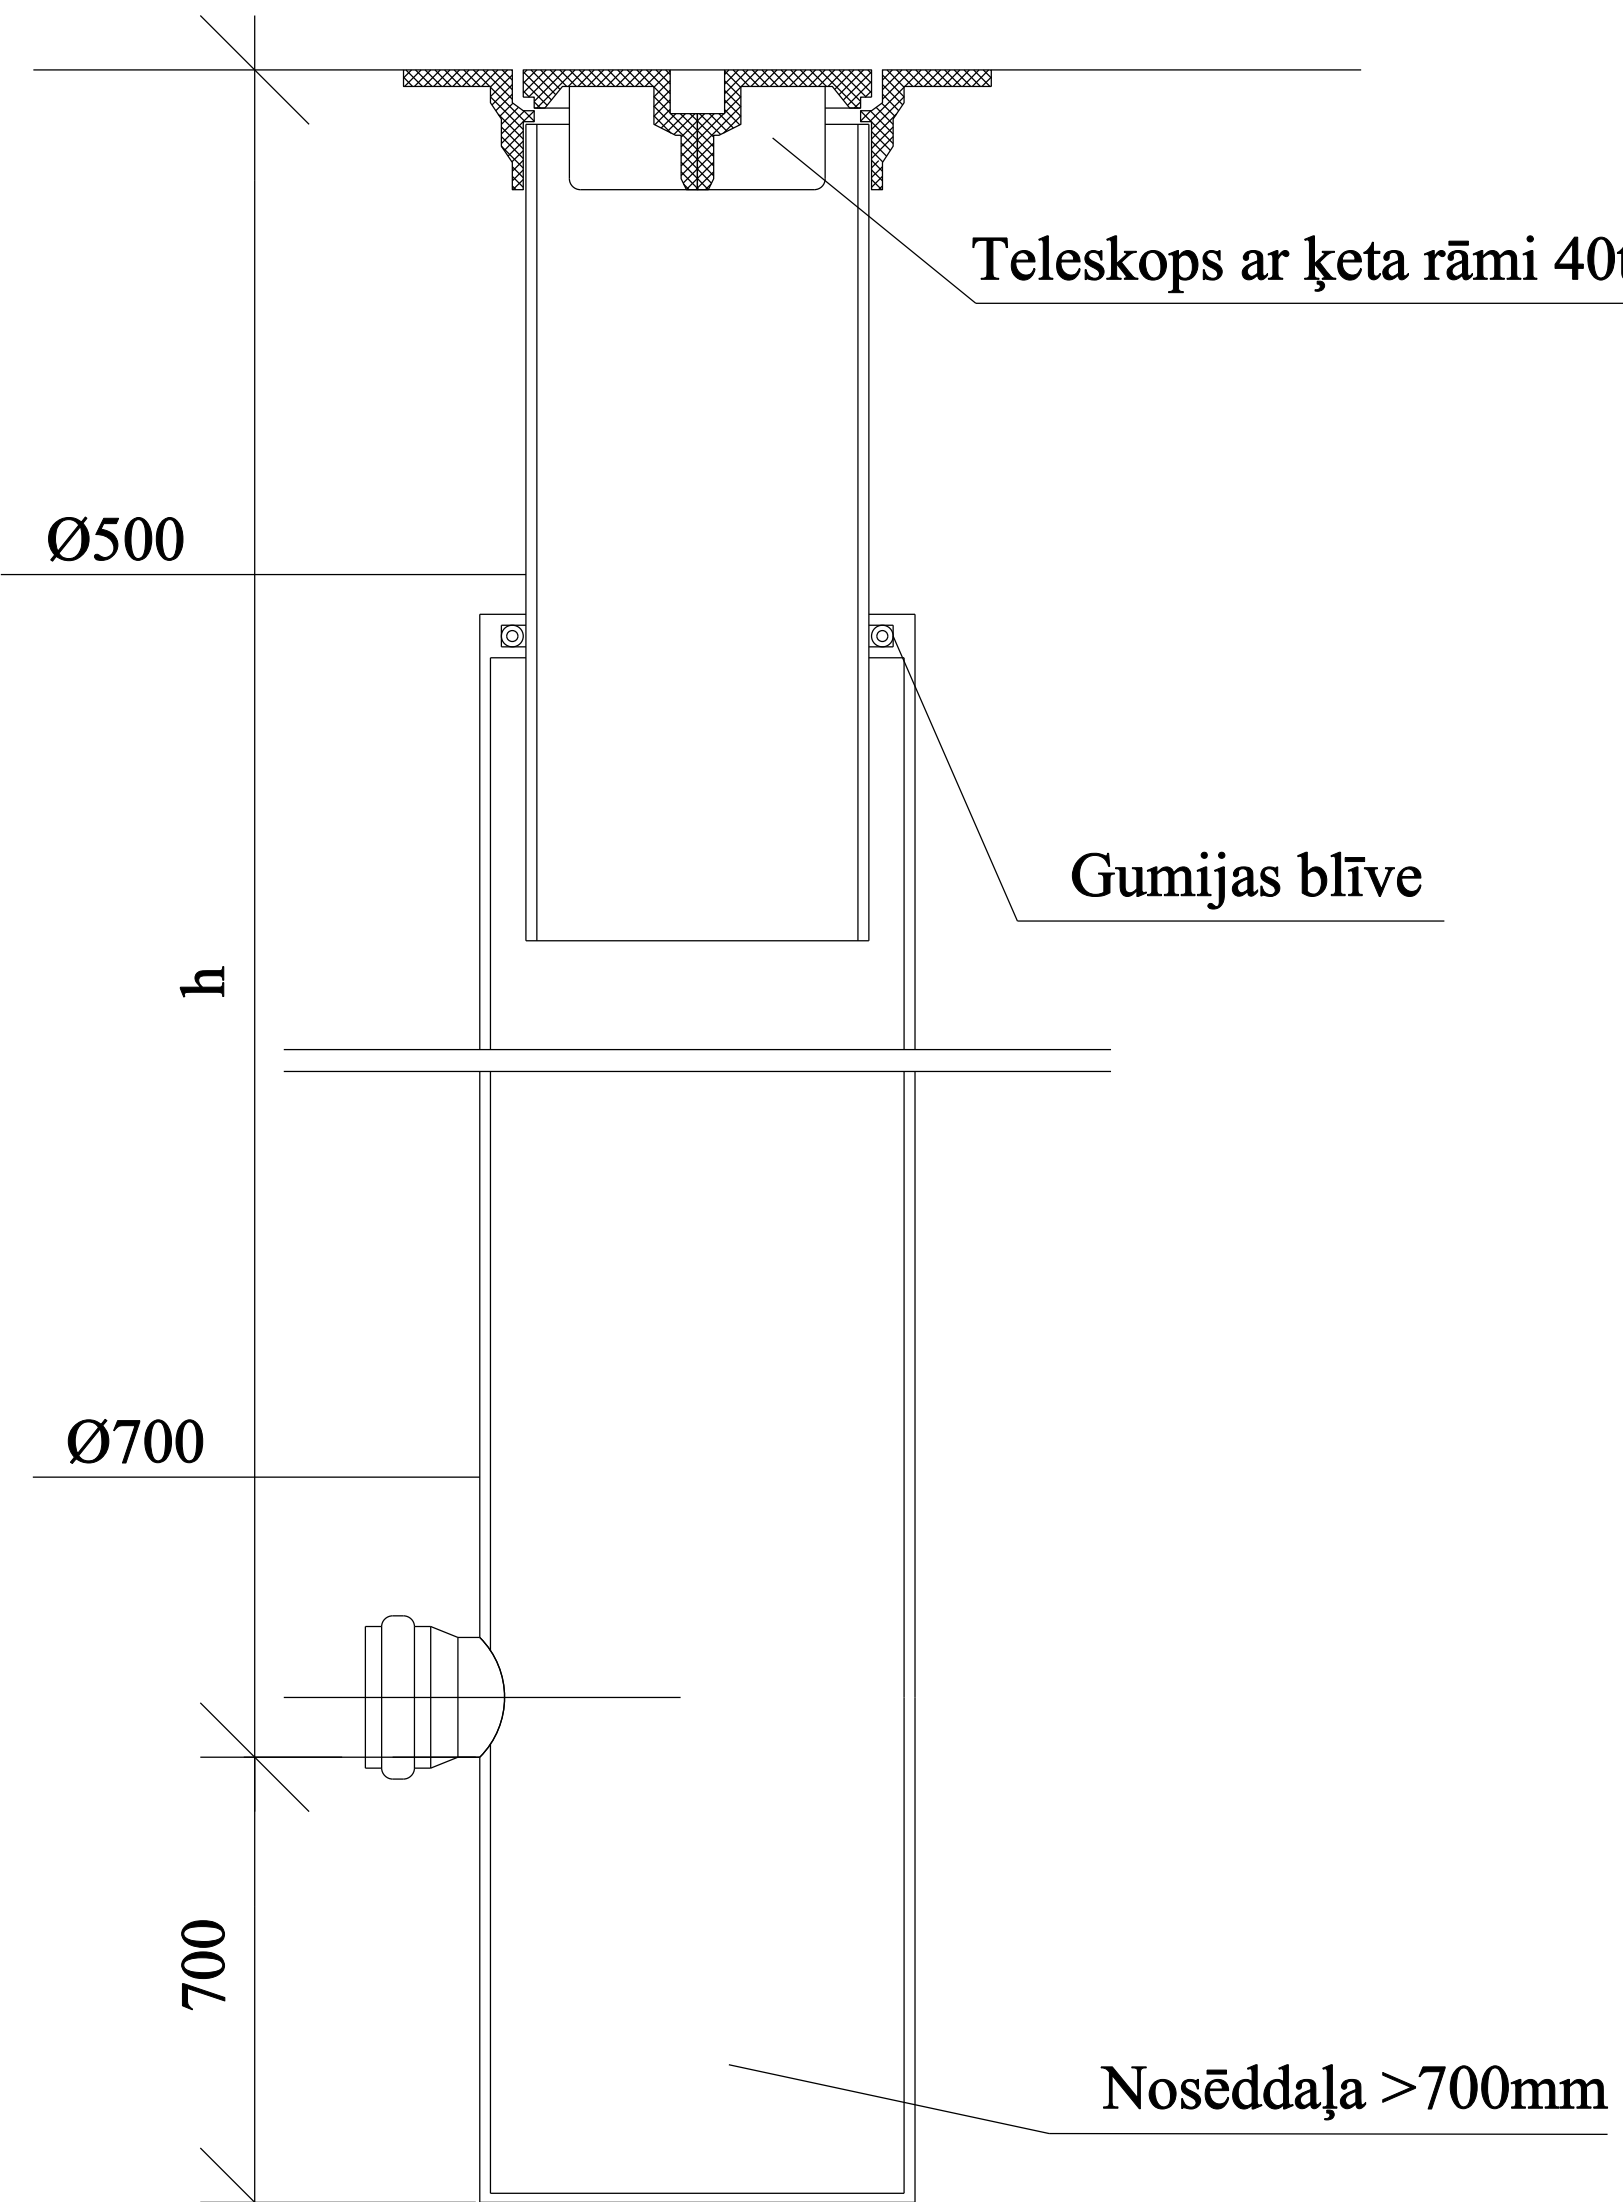


Gūlijas ievietošana teknē


Koordinātes piesaistes punkts  
(pretī gūlijas centram)

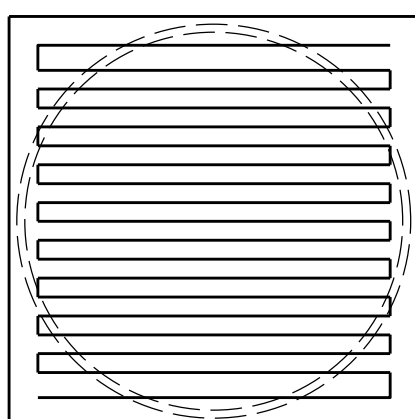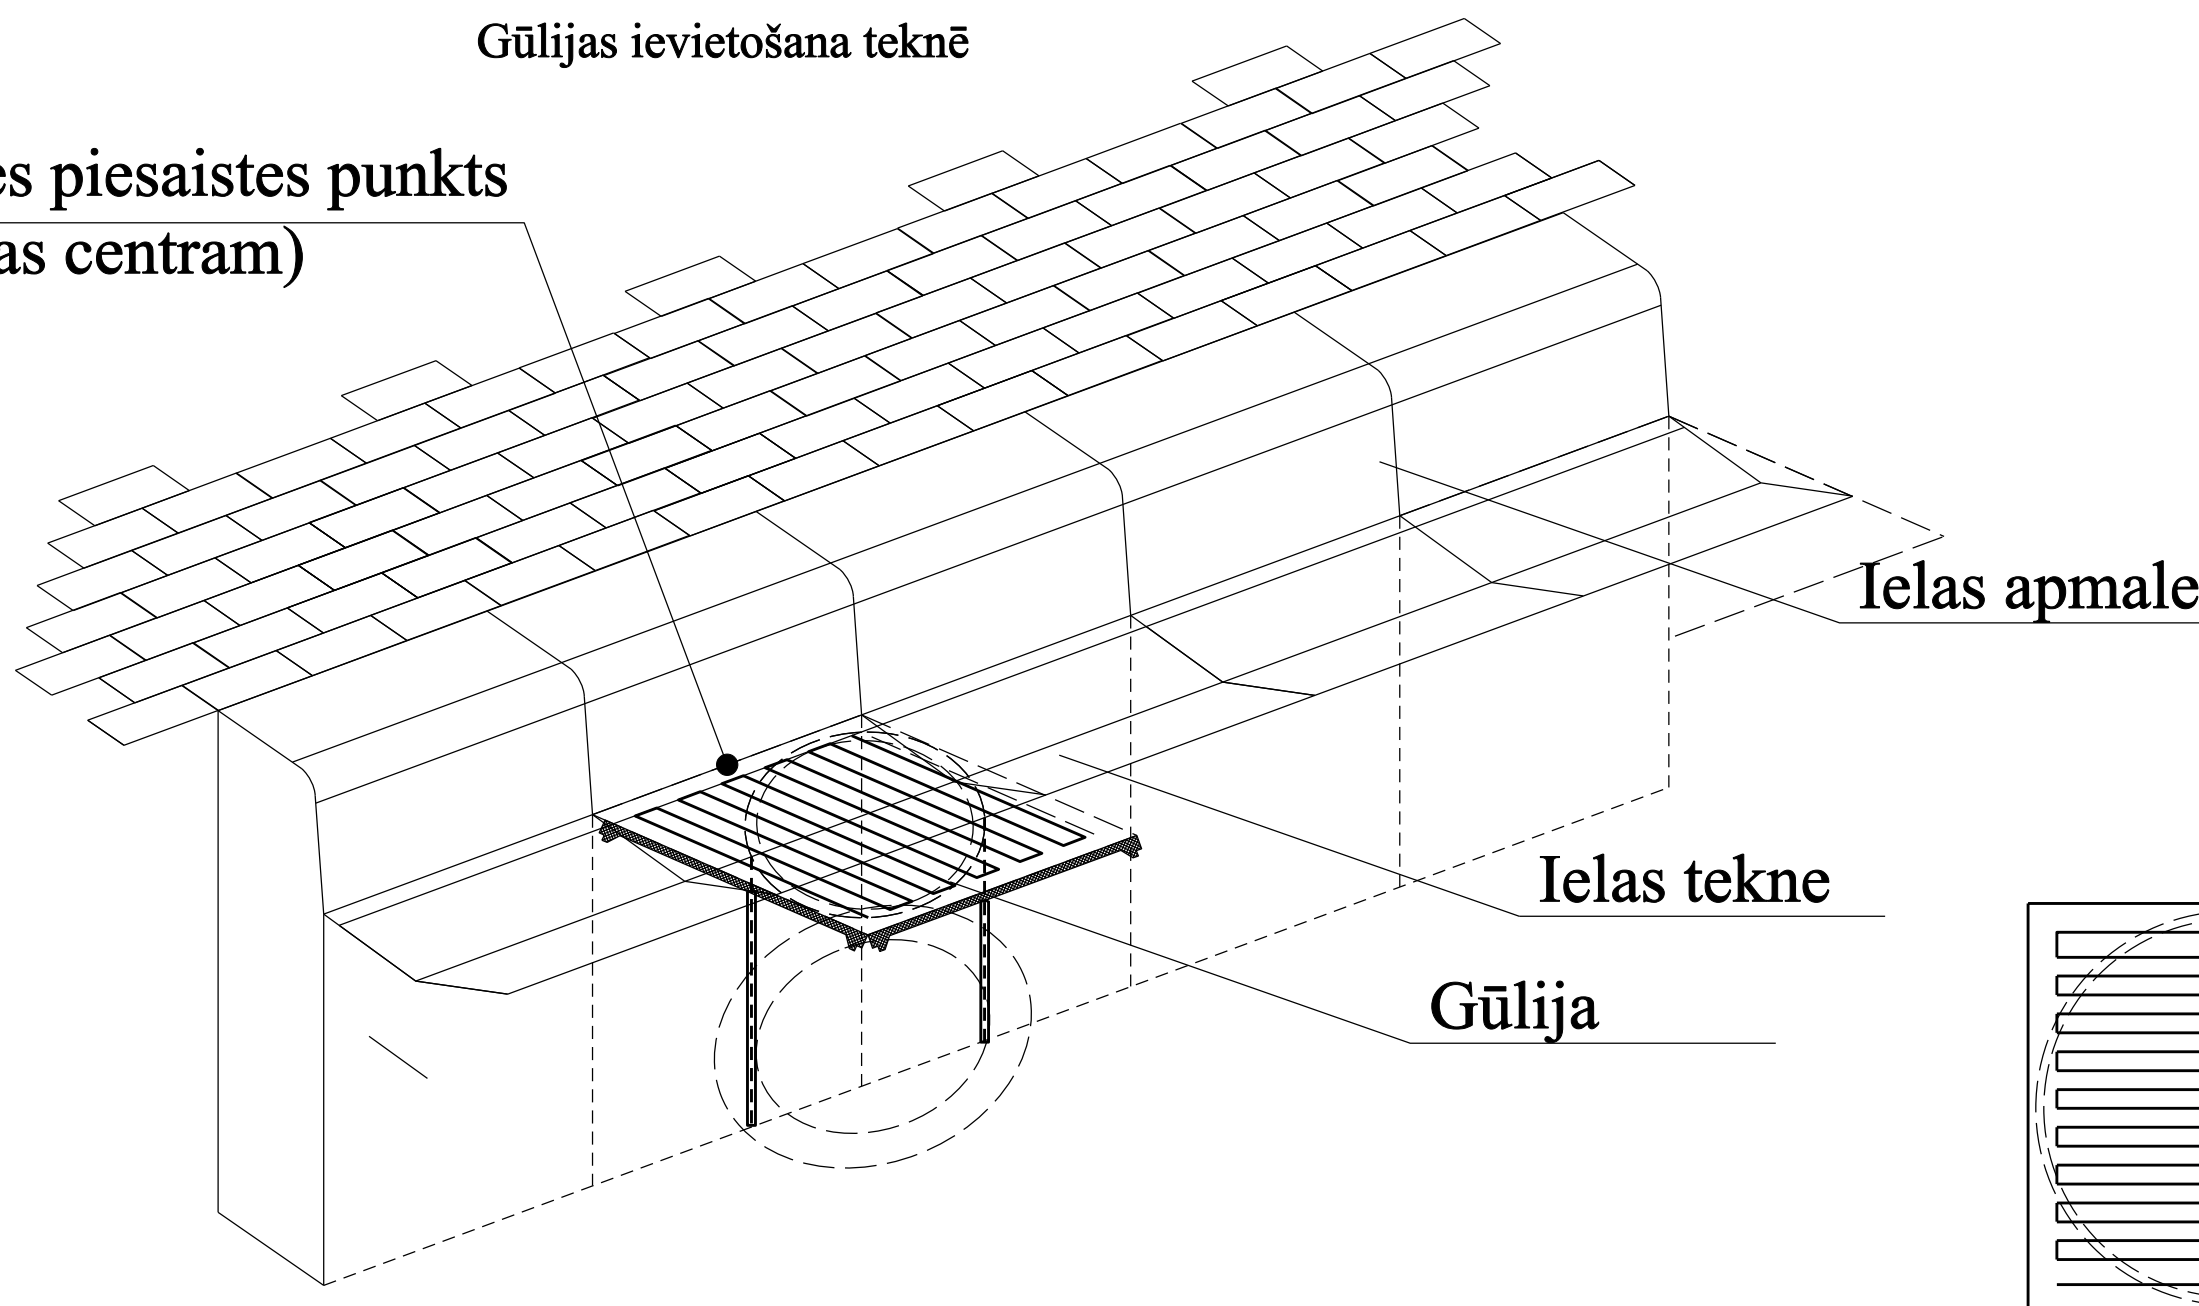


SALIEKAMO PLASTMASAS AKU dažādu DN VĀKI  
asfaltētās ielās

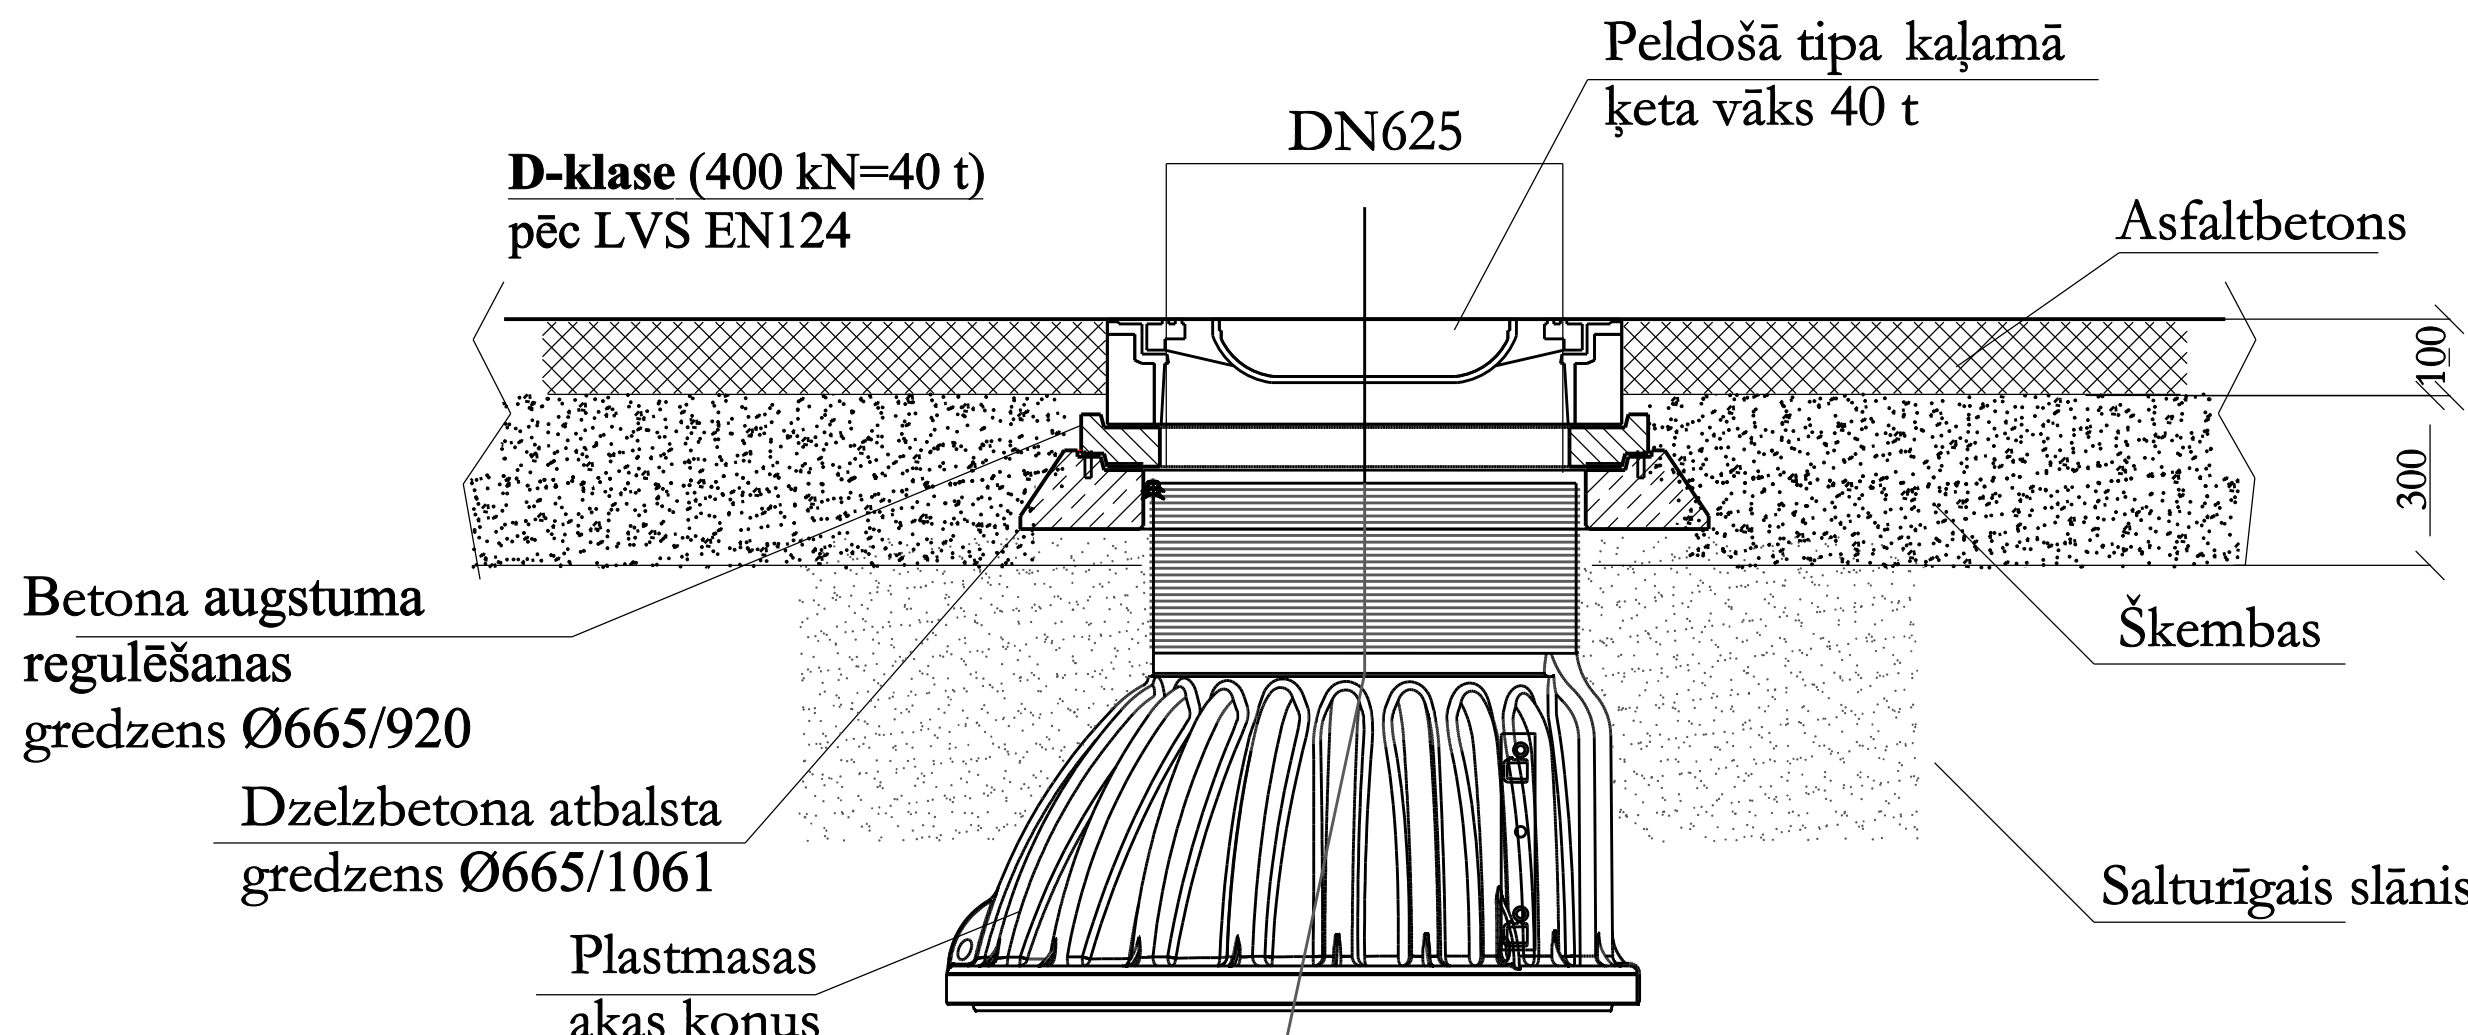


SALIEKAMO PLASTMASAS AKU dažādu DN VĀKI  
zaļajā zonā

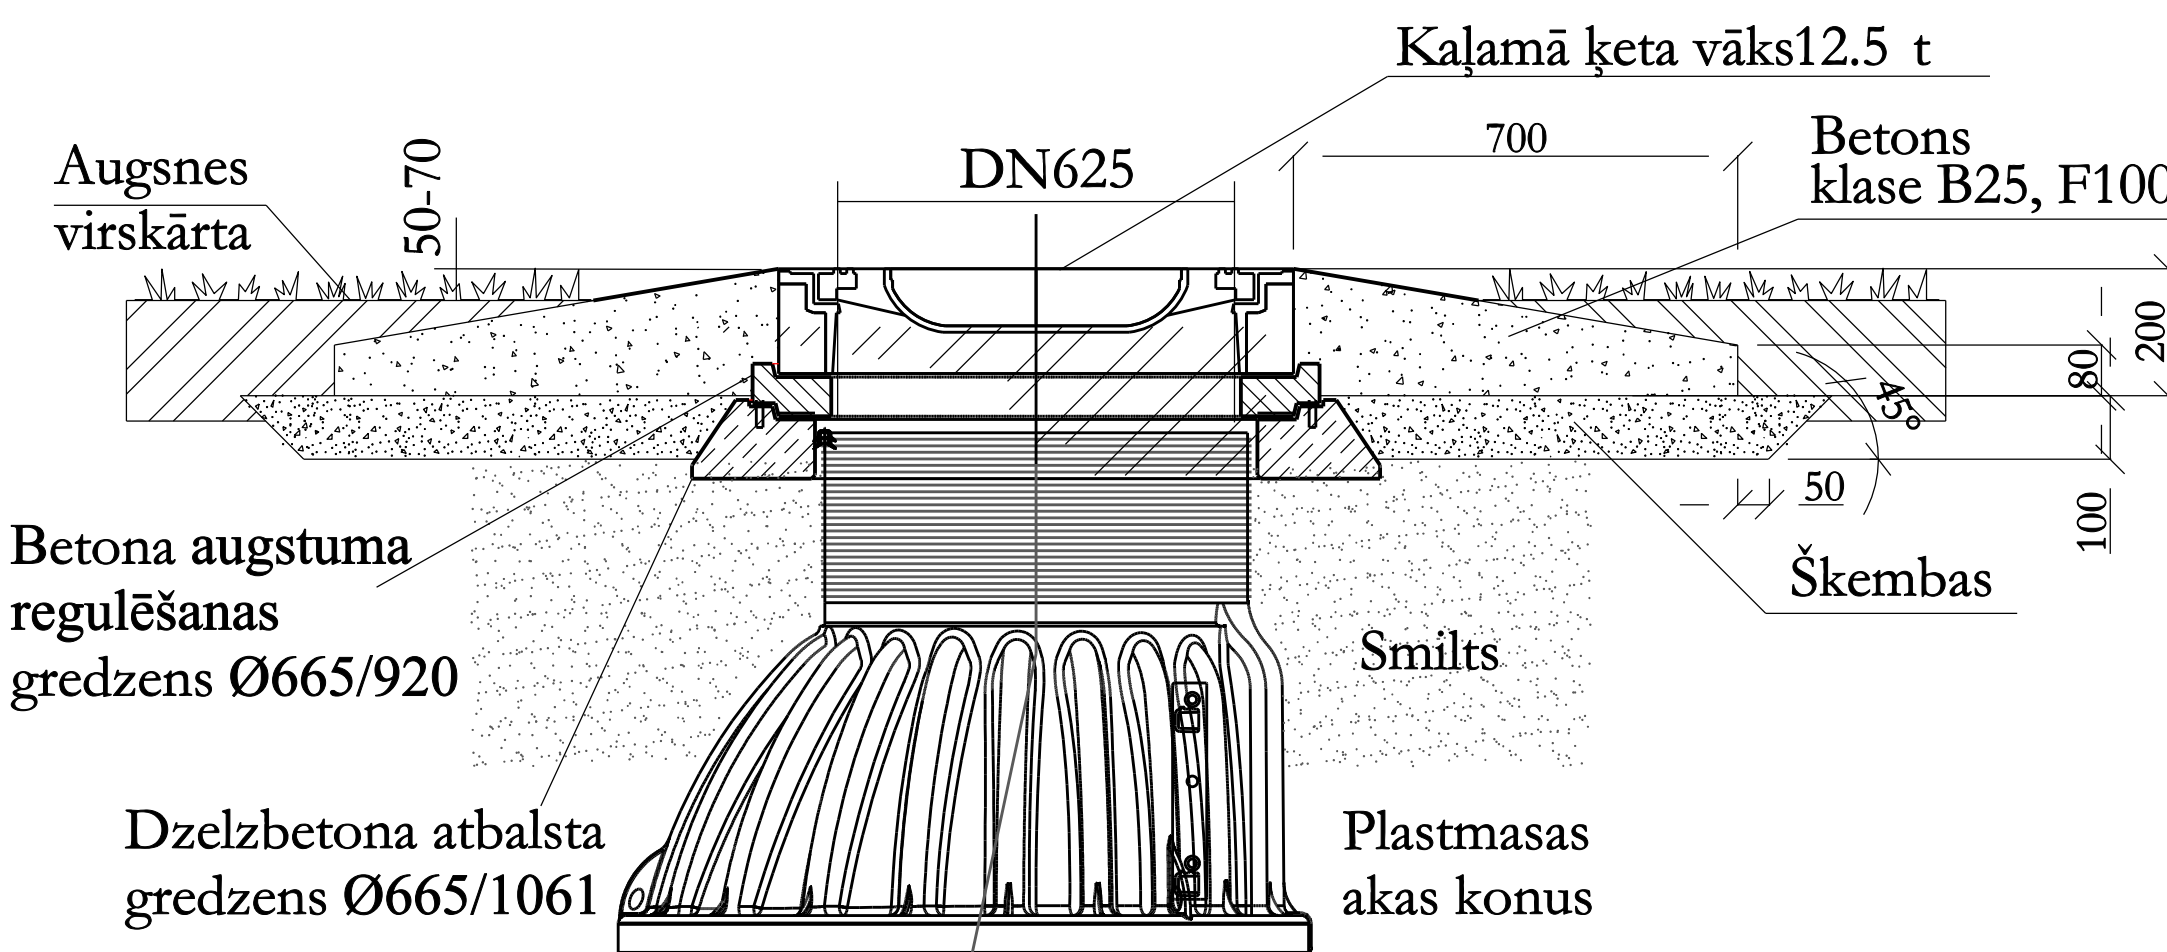


MEZGLS E

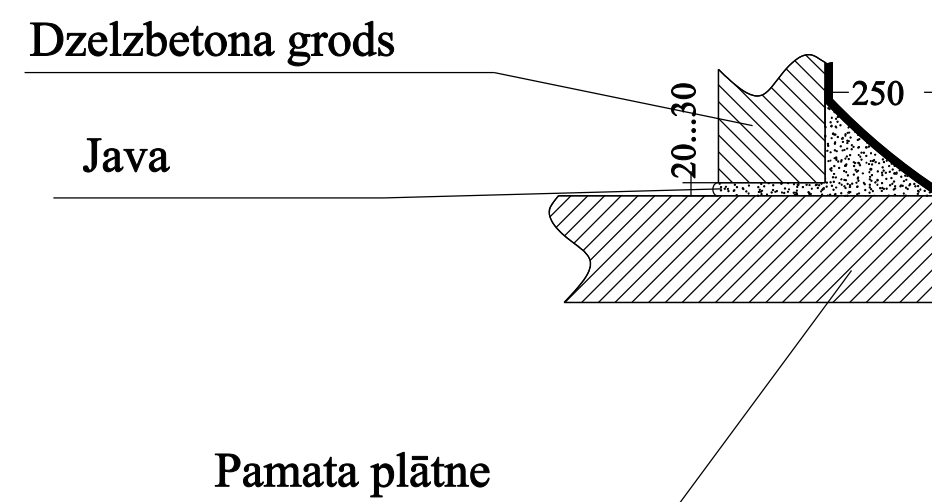

MEZGLS C

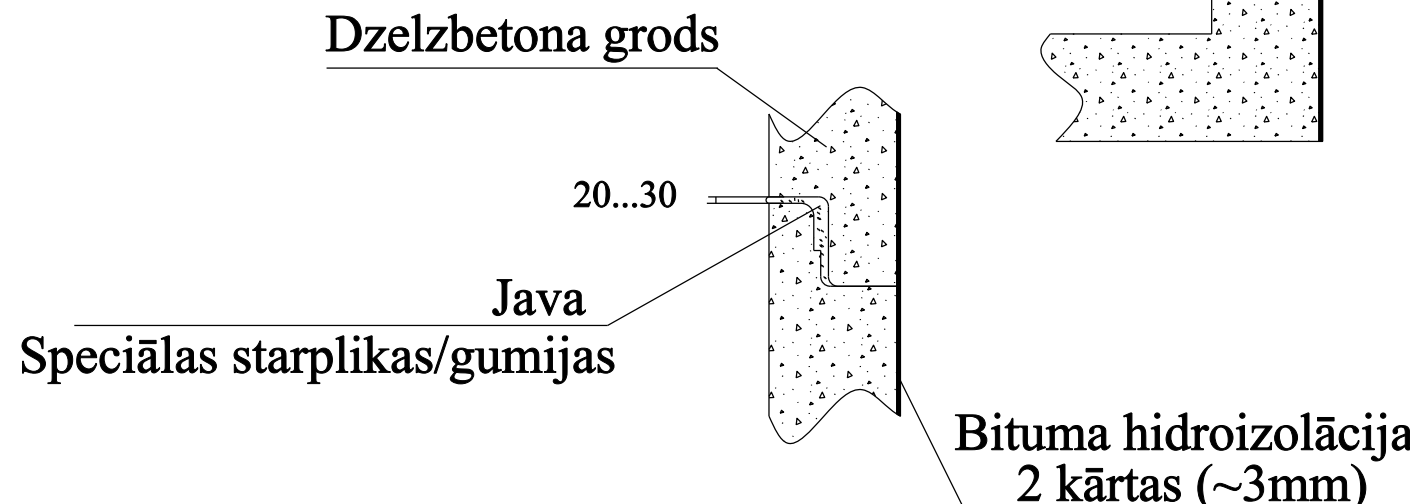


MEZGLS A

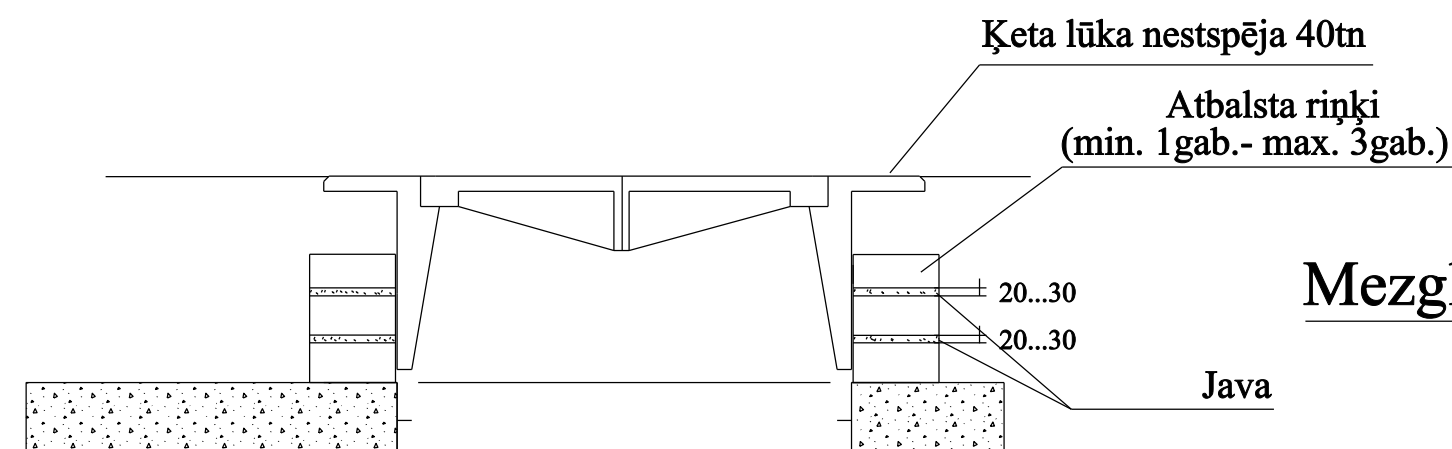


PIEZĪMES:

1. AKU VĀKU IZBŪVES RISINĀJUMUS SKATĪT RASĒJUMĀ
2. IZMĒRI UZRĀDĪTI MILIMETROS.

MEZGLS B

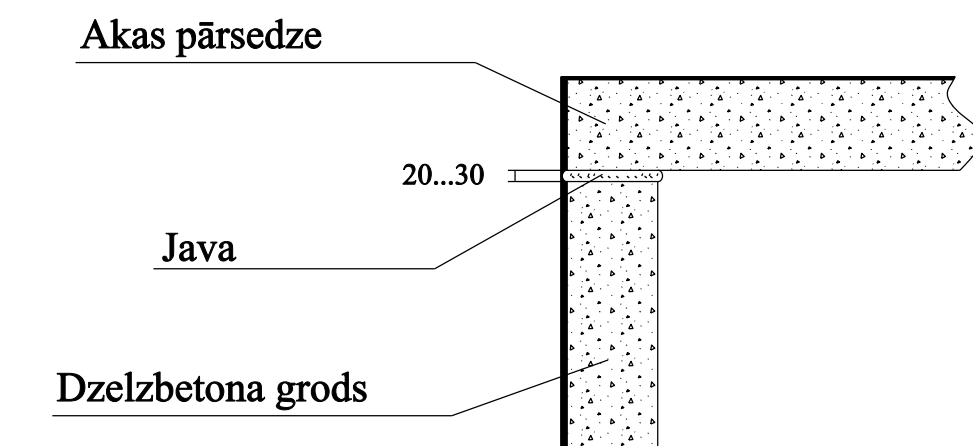


MEZGLS D

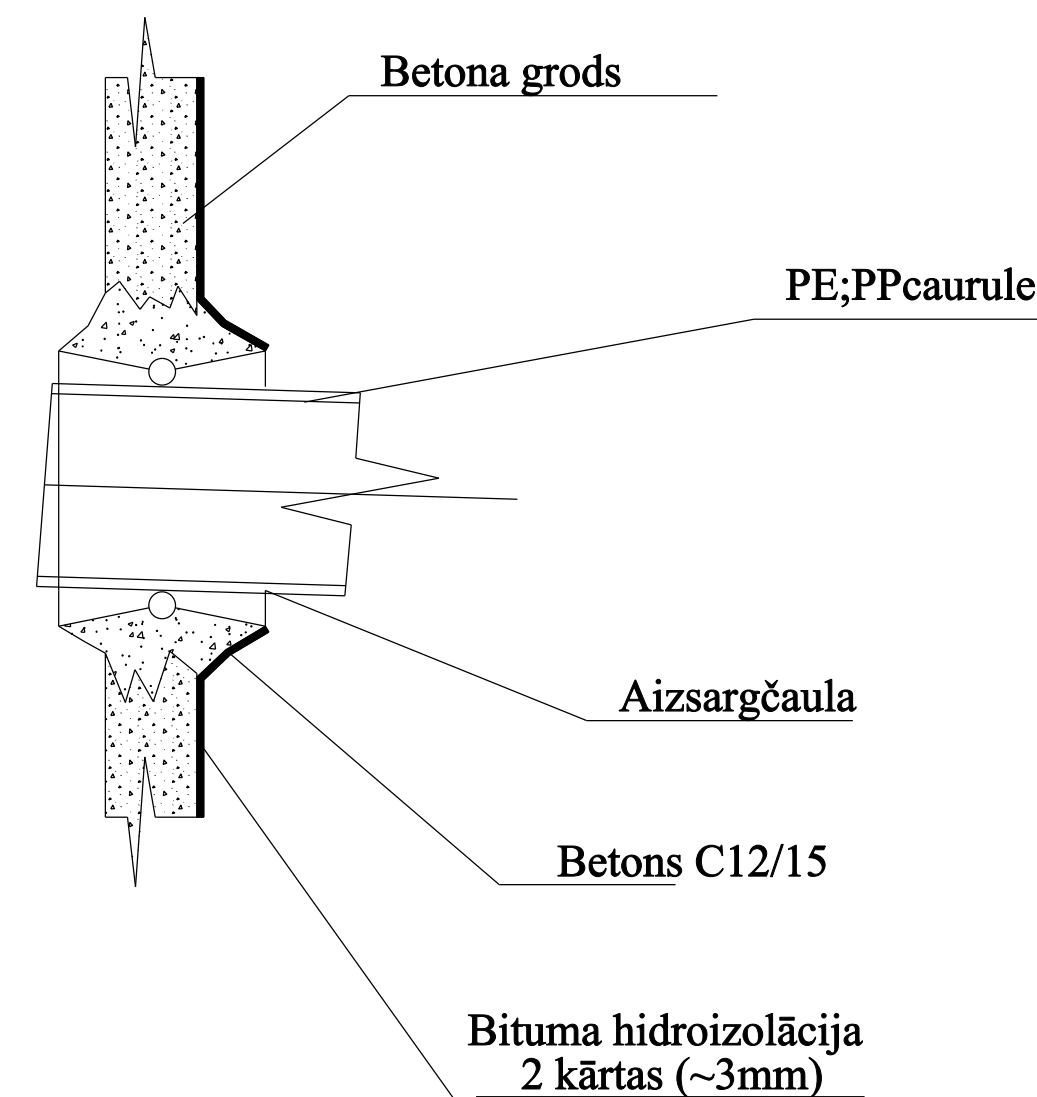


MEZGLS F


Monolīta pamata plāksnes un groda savienojums

 <b>SIA "3C"</b> Reģ. Nr. 43603014135; Būvķ. reģ. Nr. 2765-R Paula Leļģņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682		
Būvproj.d.vad.	D. Ieviņa	05.2016
Izstrādāja	A.Uselņonoka	05.2016
Pārbaudīja	D. Ieviņa	05.2016
Arhīva reģ. Nr. 00231		

SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU  
AKAS GRIEZUMS

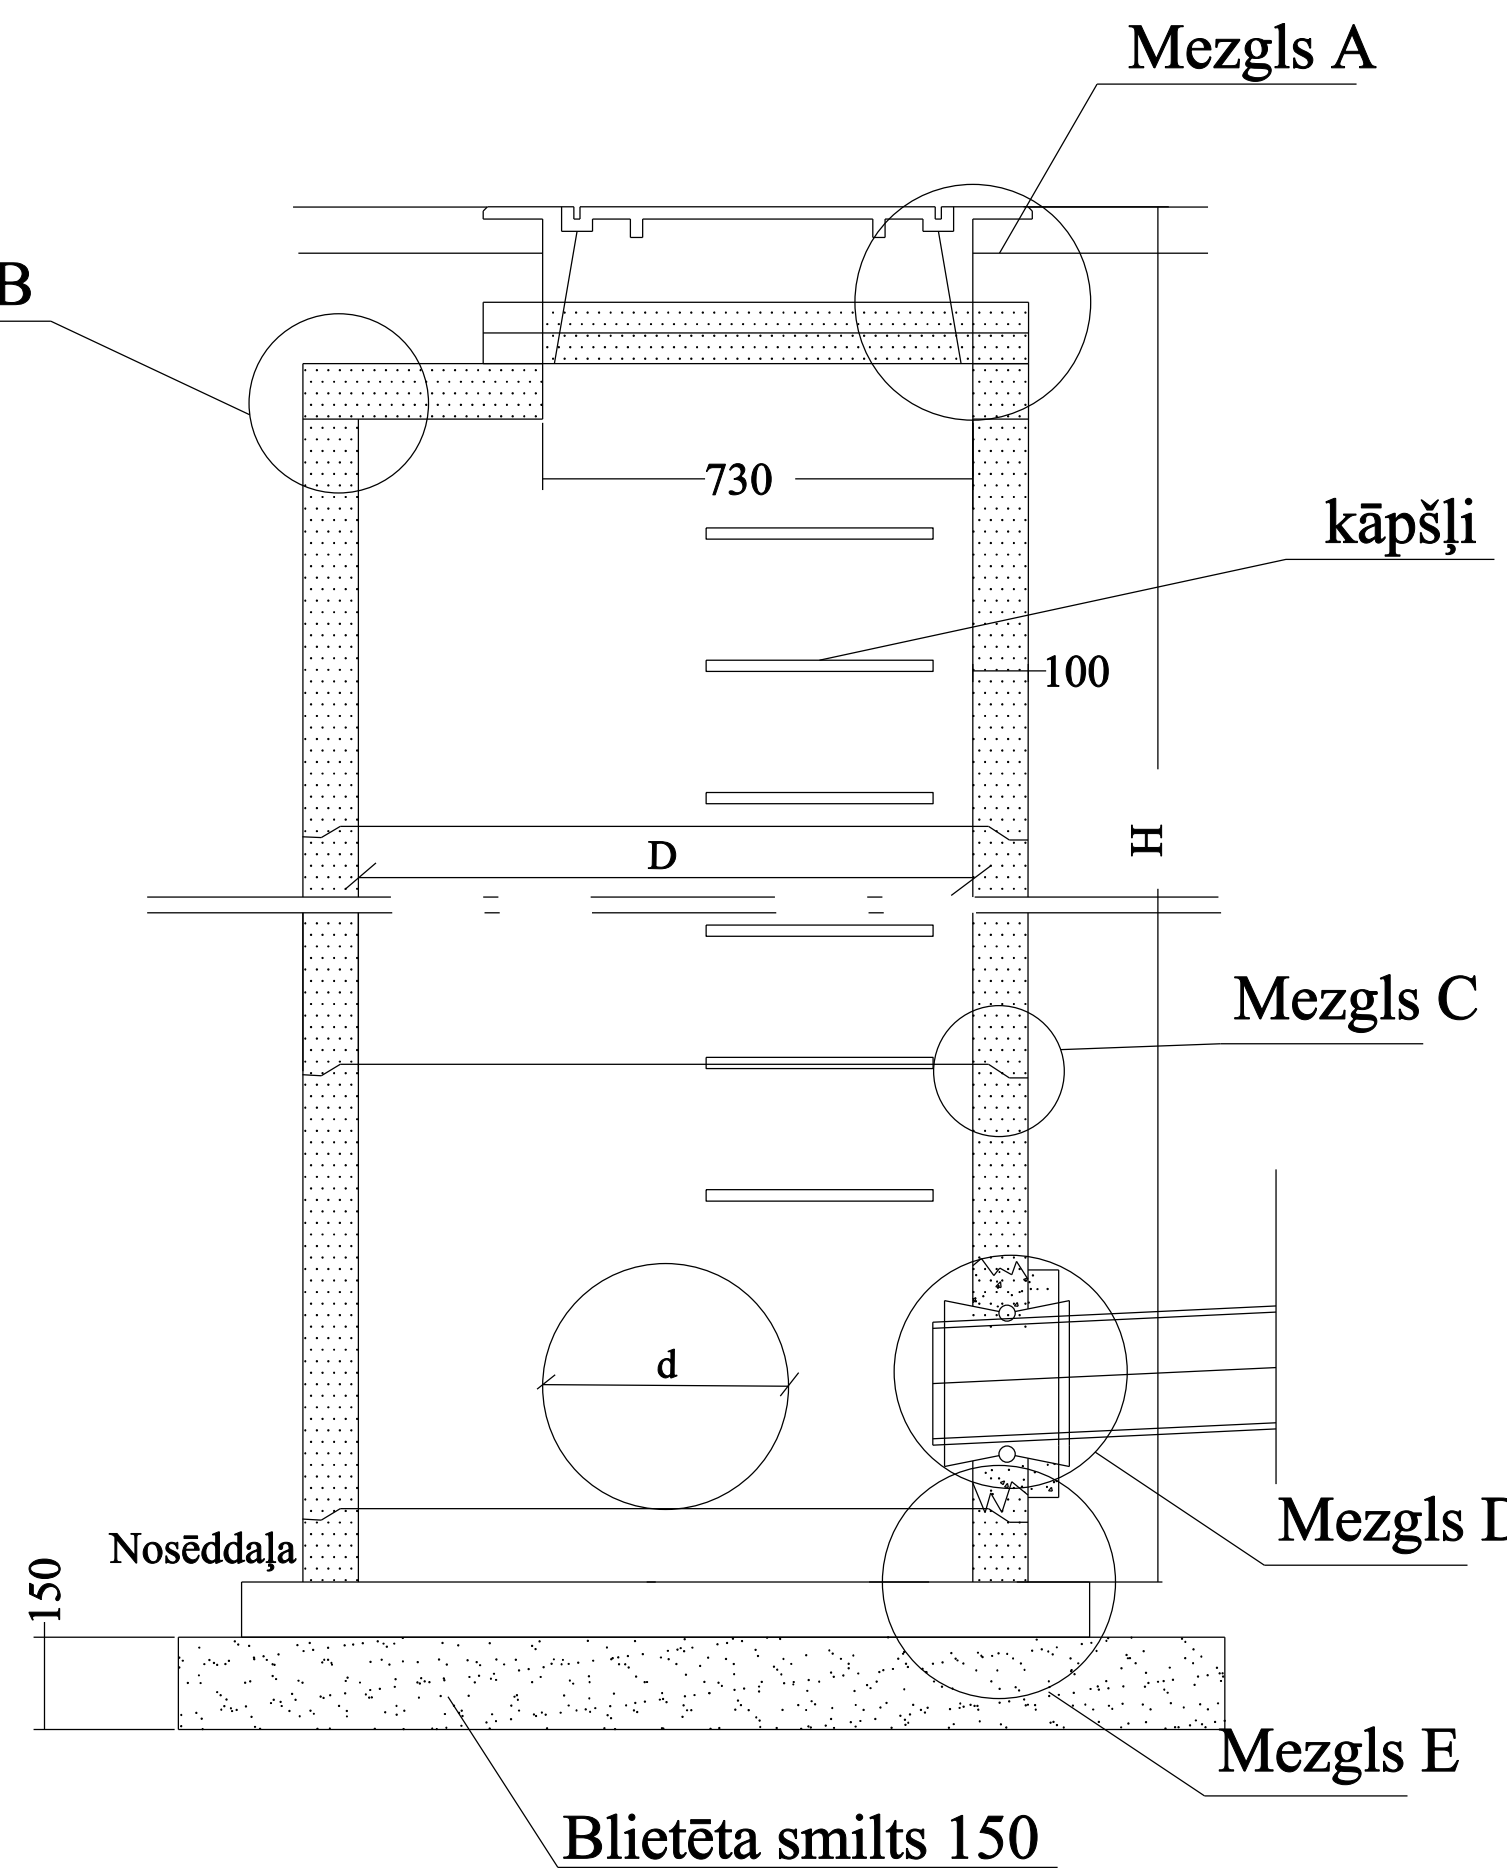

SALIEKAMAS DZELZSBETONA  
AKAS PLĀNS

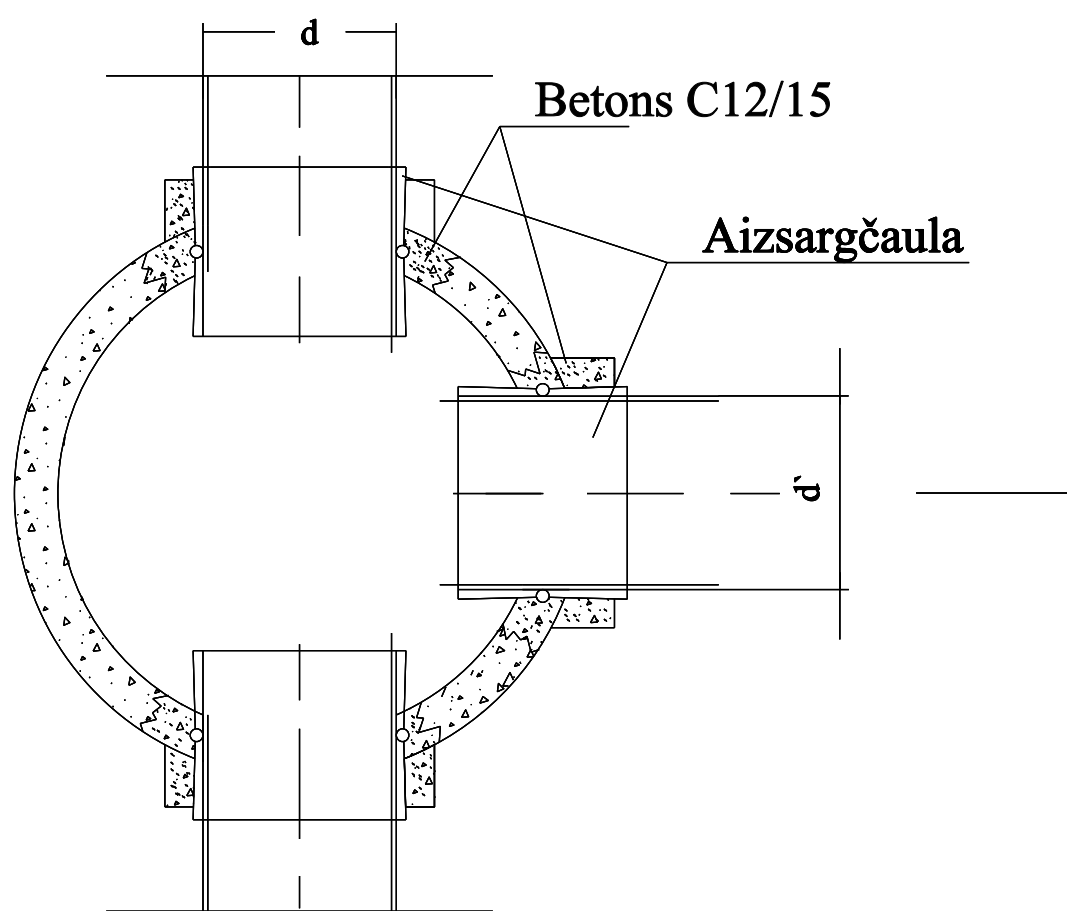

Pasūtītājs:



**Jelgavas pilsētas dome**  
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001

Pasūtījuma Nr.

**ADM/2-1.4/15/70**

**Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema  
ceļa līdz Jelgavā pilsētas administratīvajai robežai**

Detalizācijas

Stadija

Rasējuma  
marka

Lapa/lapas

BP

LKT5

1/18