


PIEZĪME:

1. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošam gāzes vadam tuvāk par 1.0 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.5m (tranšejas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkts pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.


BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.


KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA
paralēli esošiem tīkliem

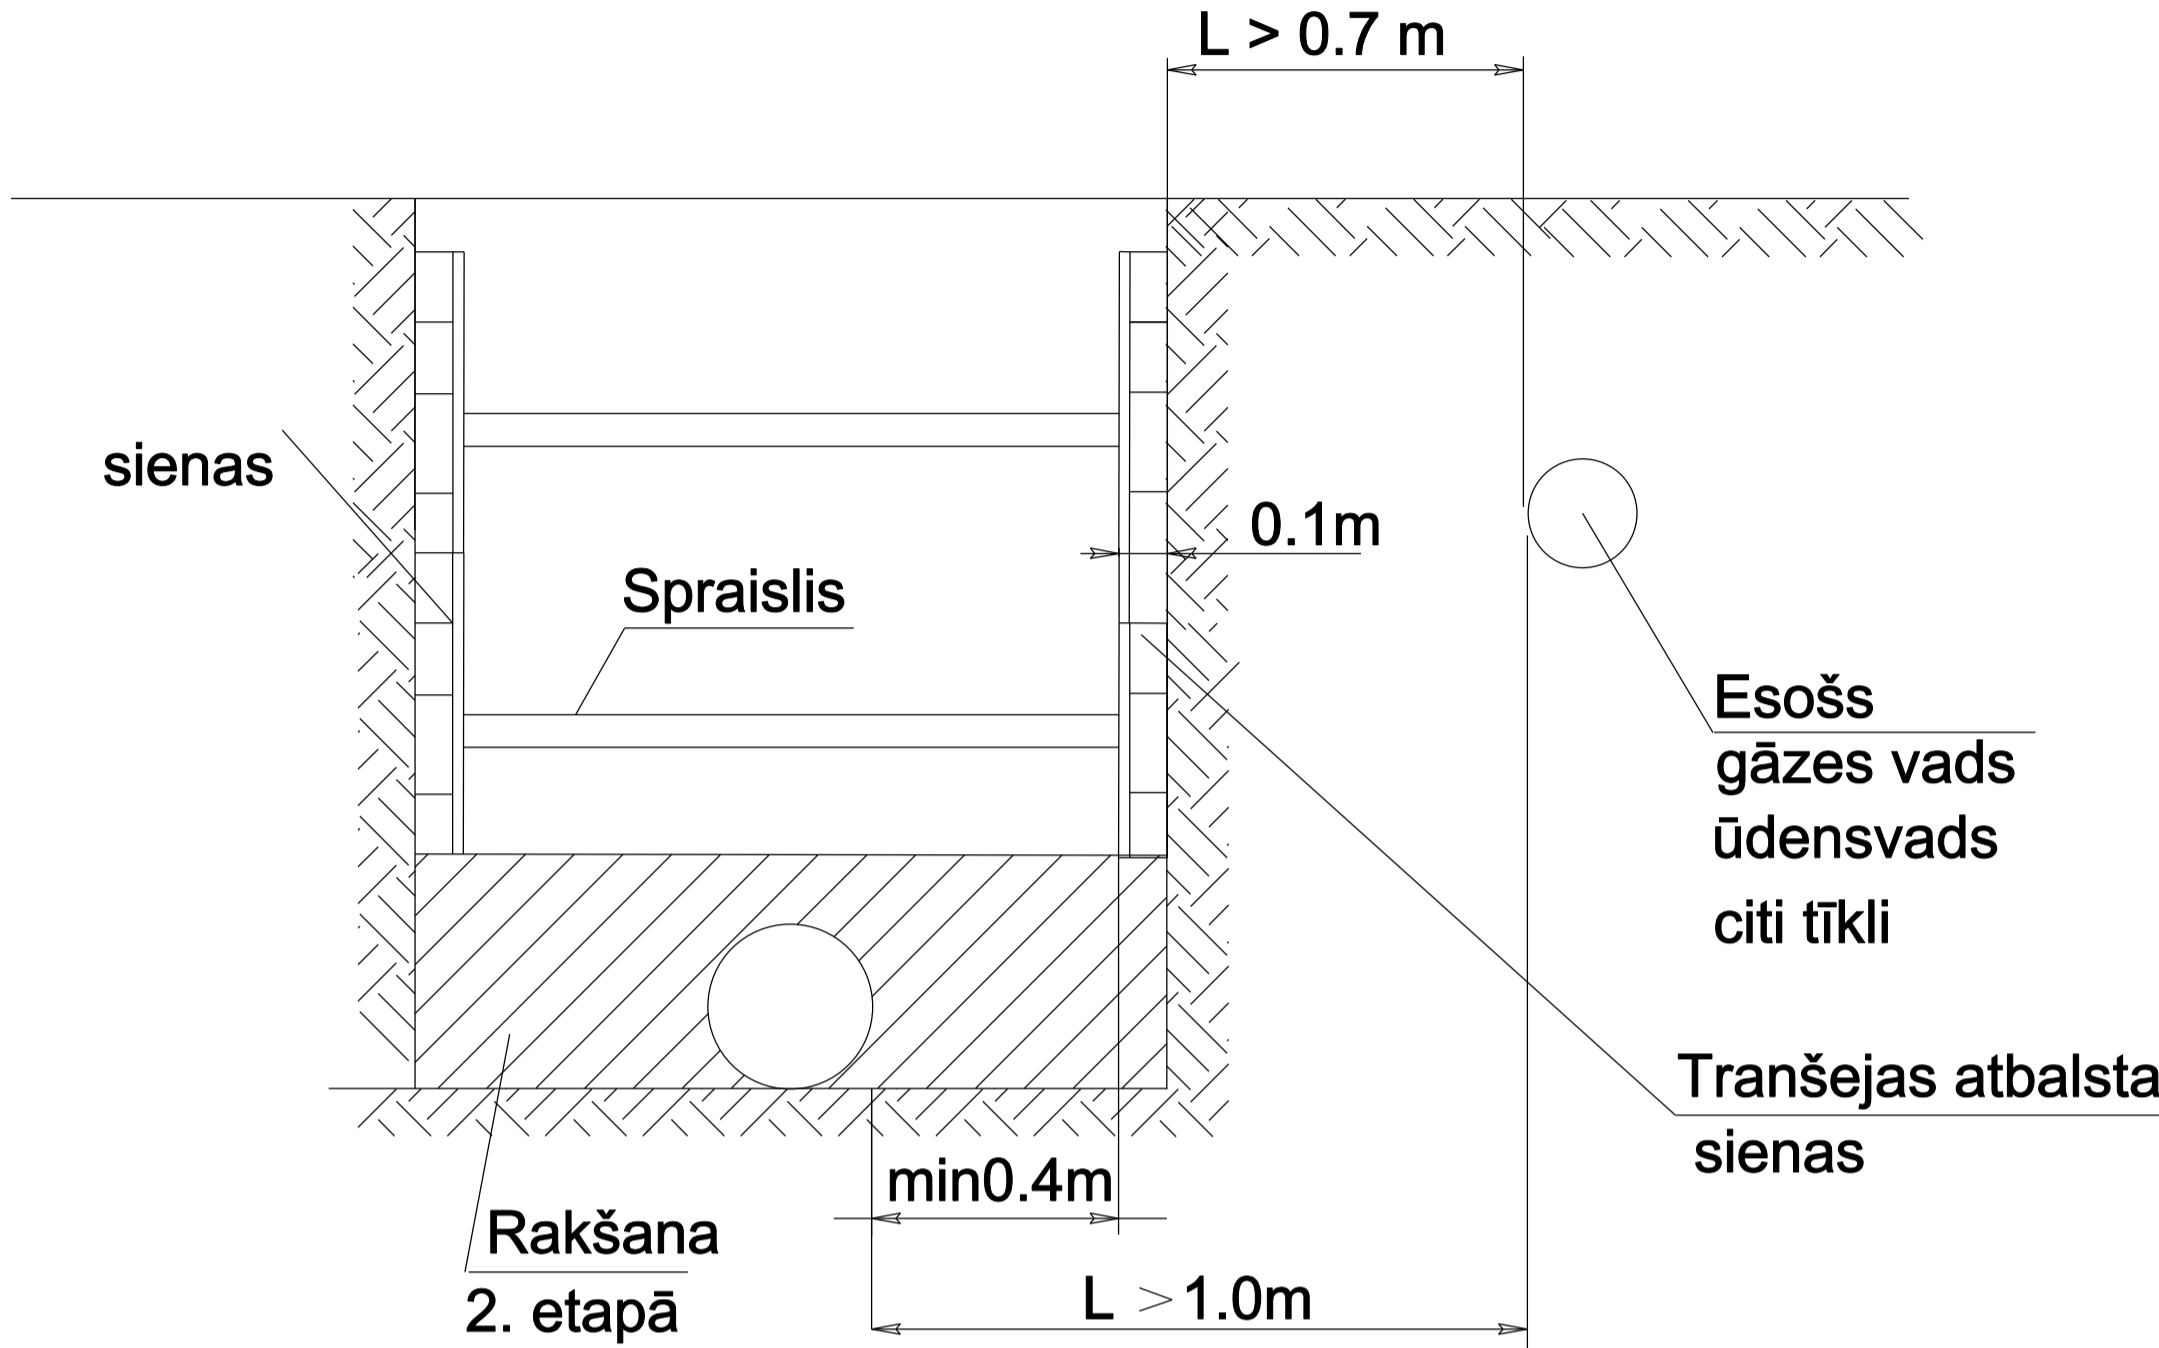


KOKA KĀRBA
inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

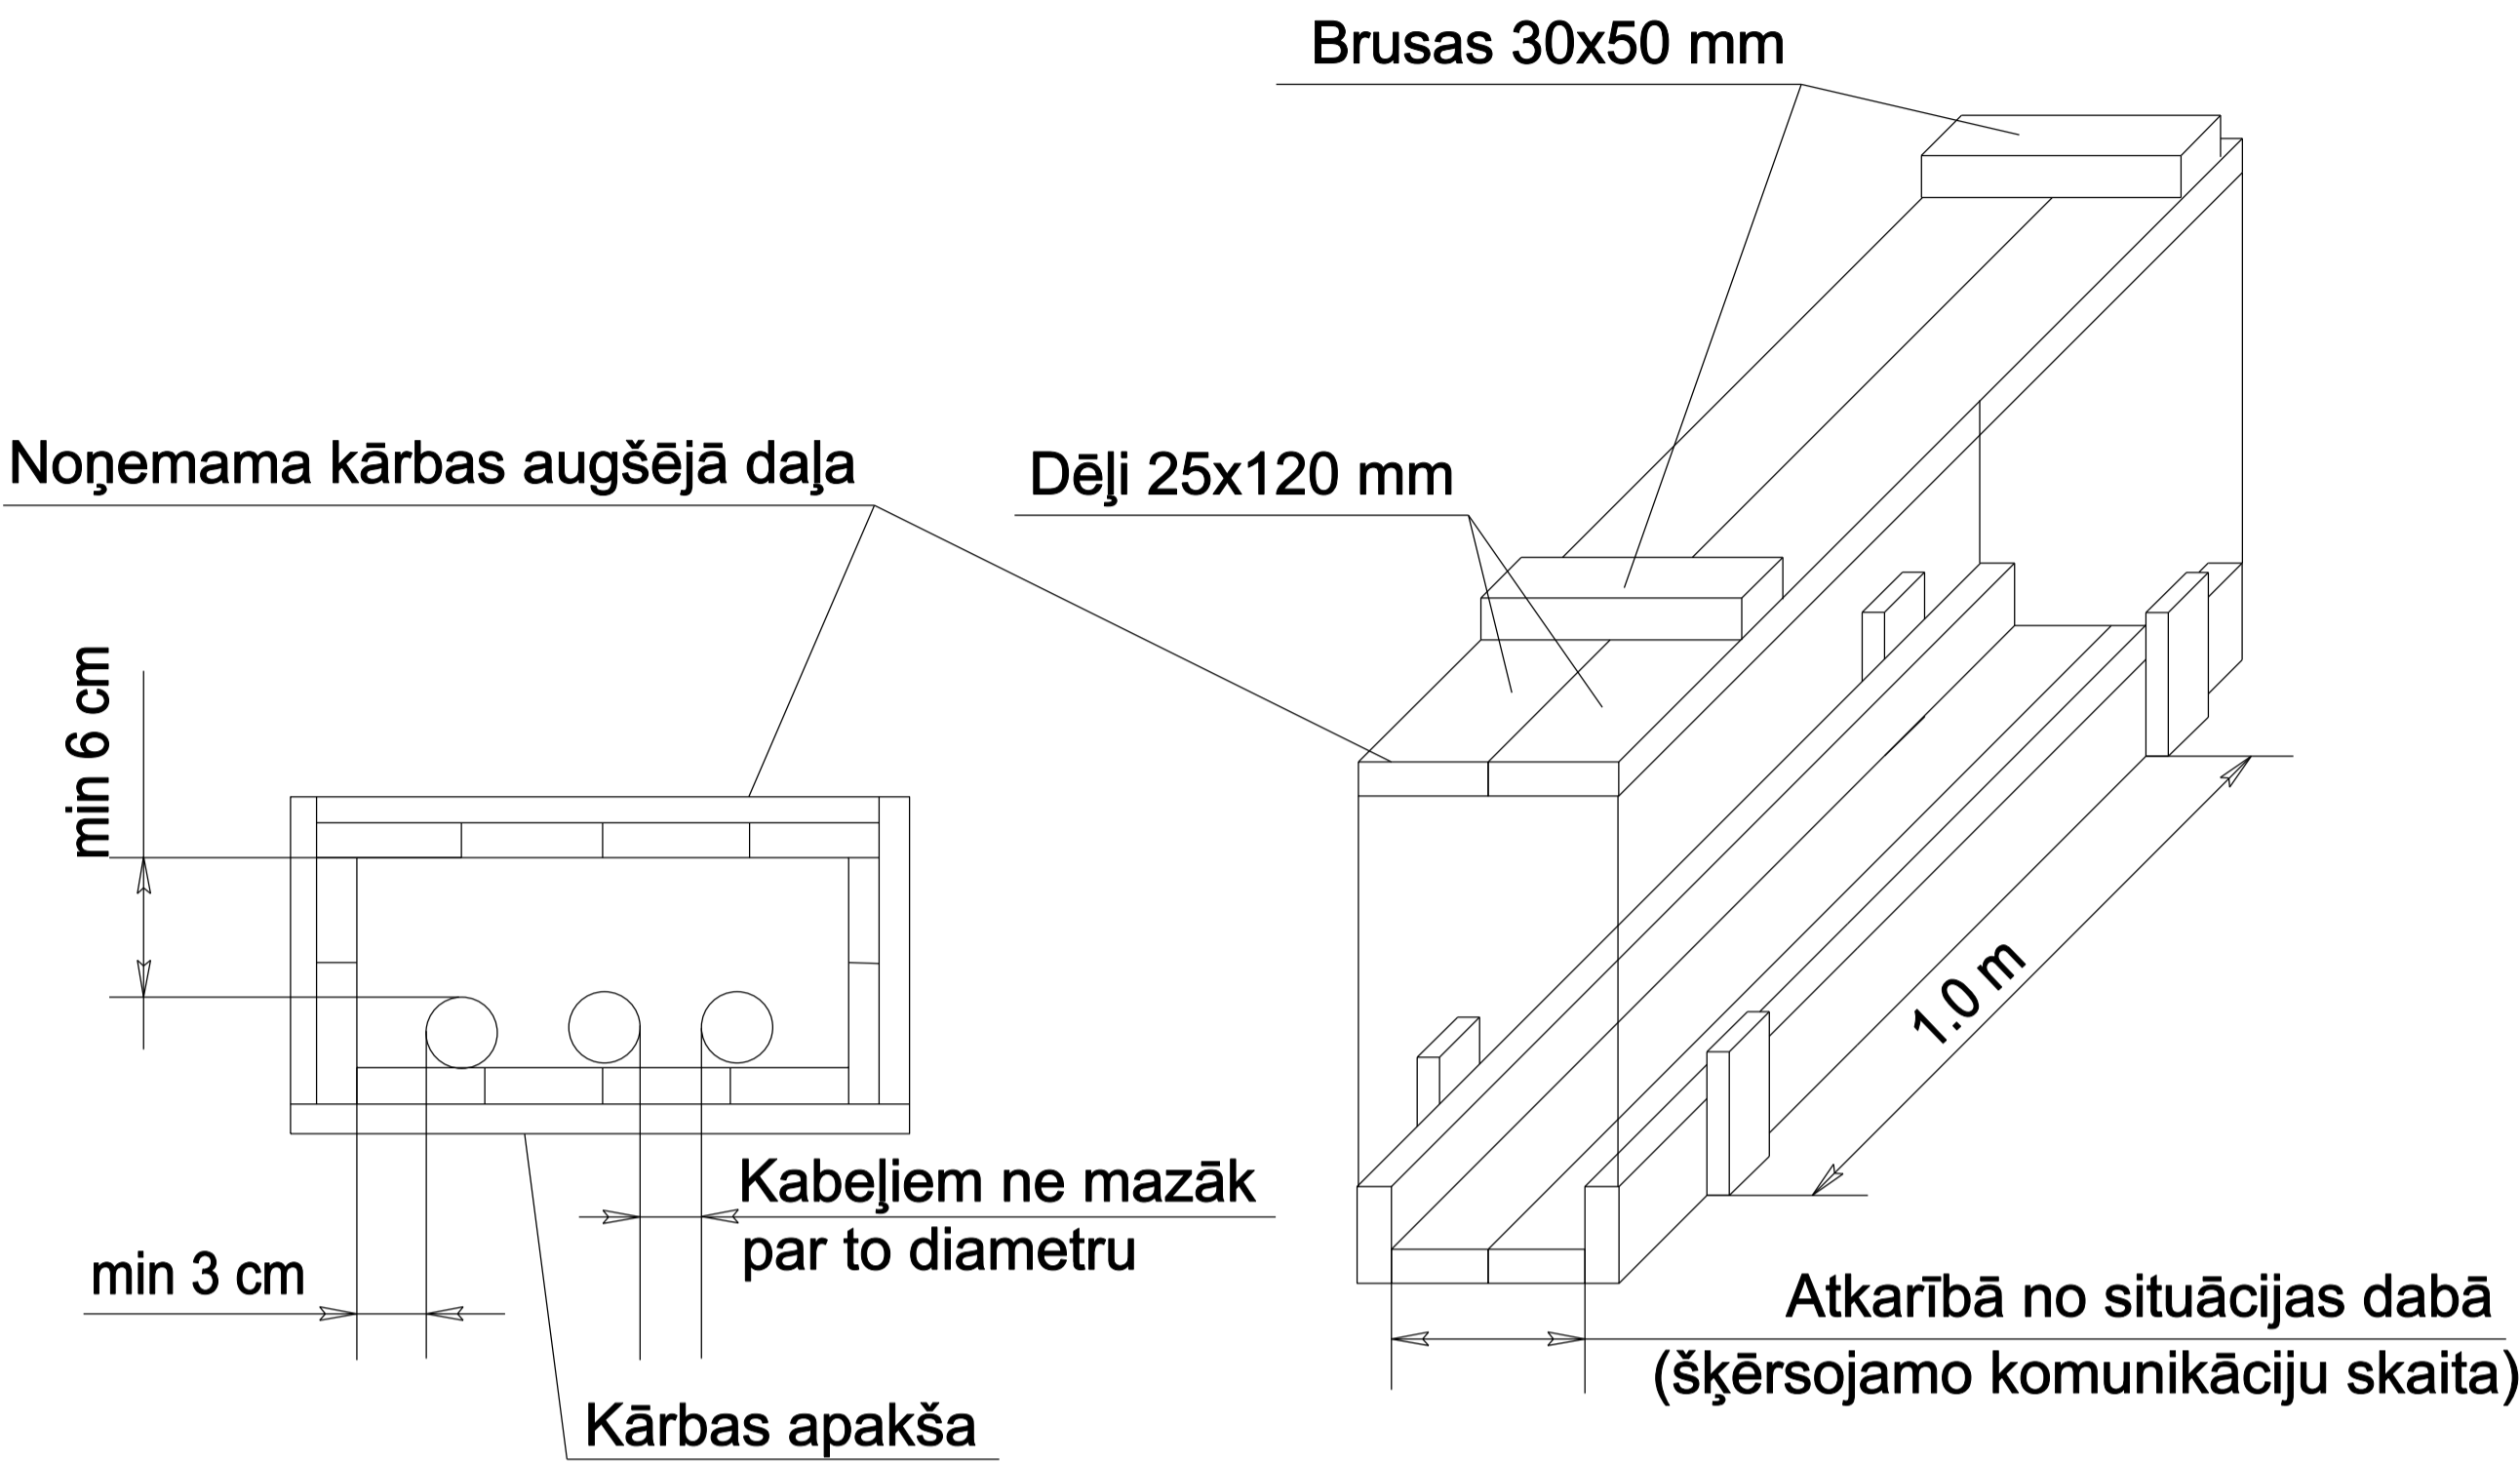

TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA
asfaltētās ielās, grantētās ielās, zaļajā zonā

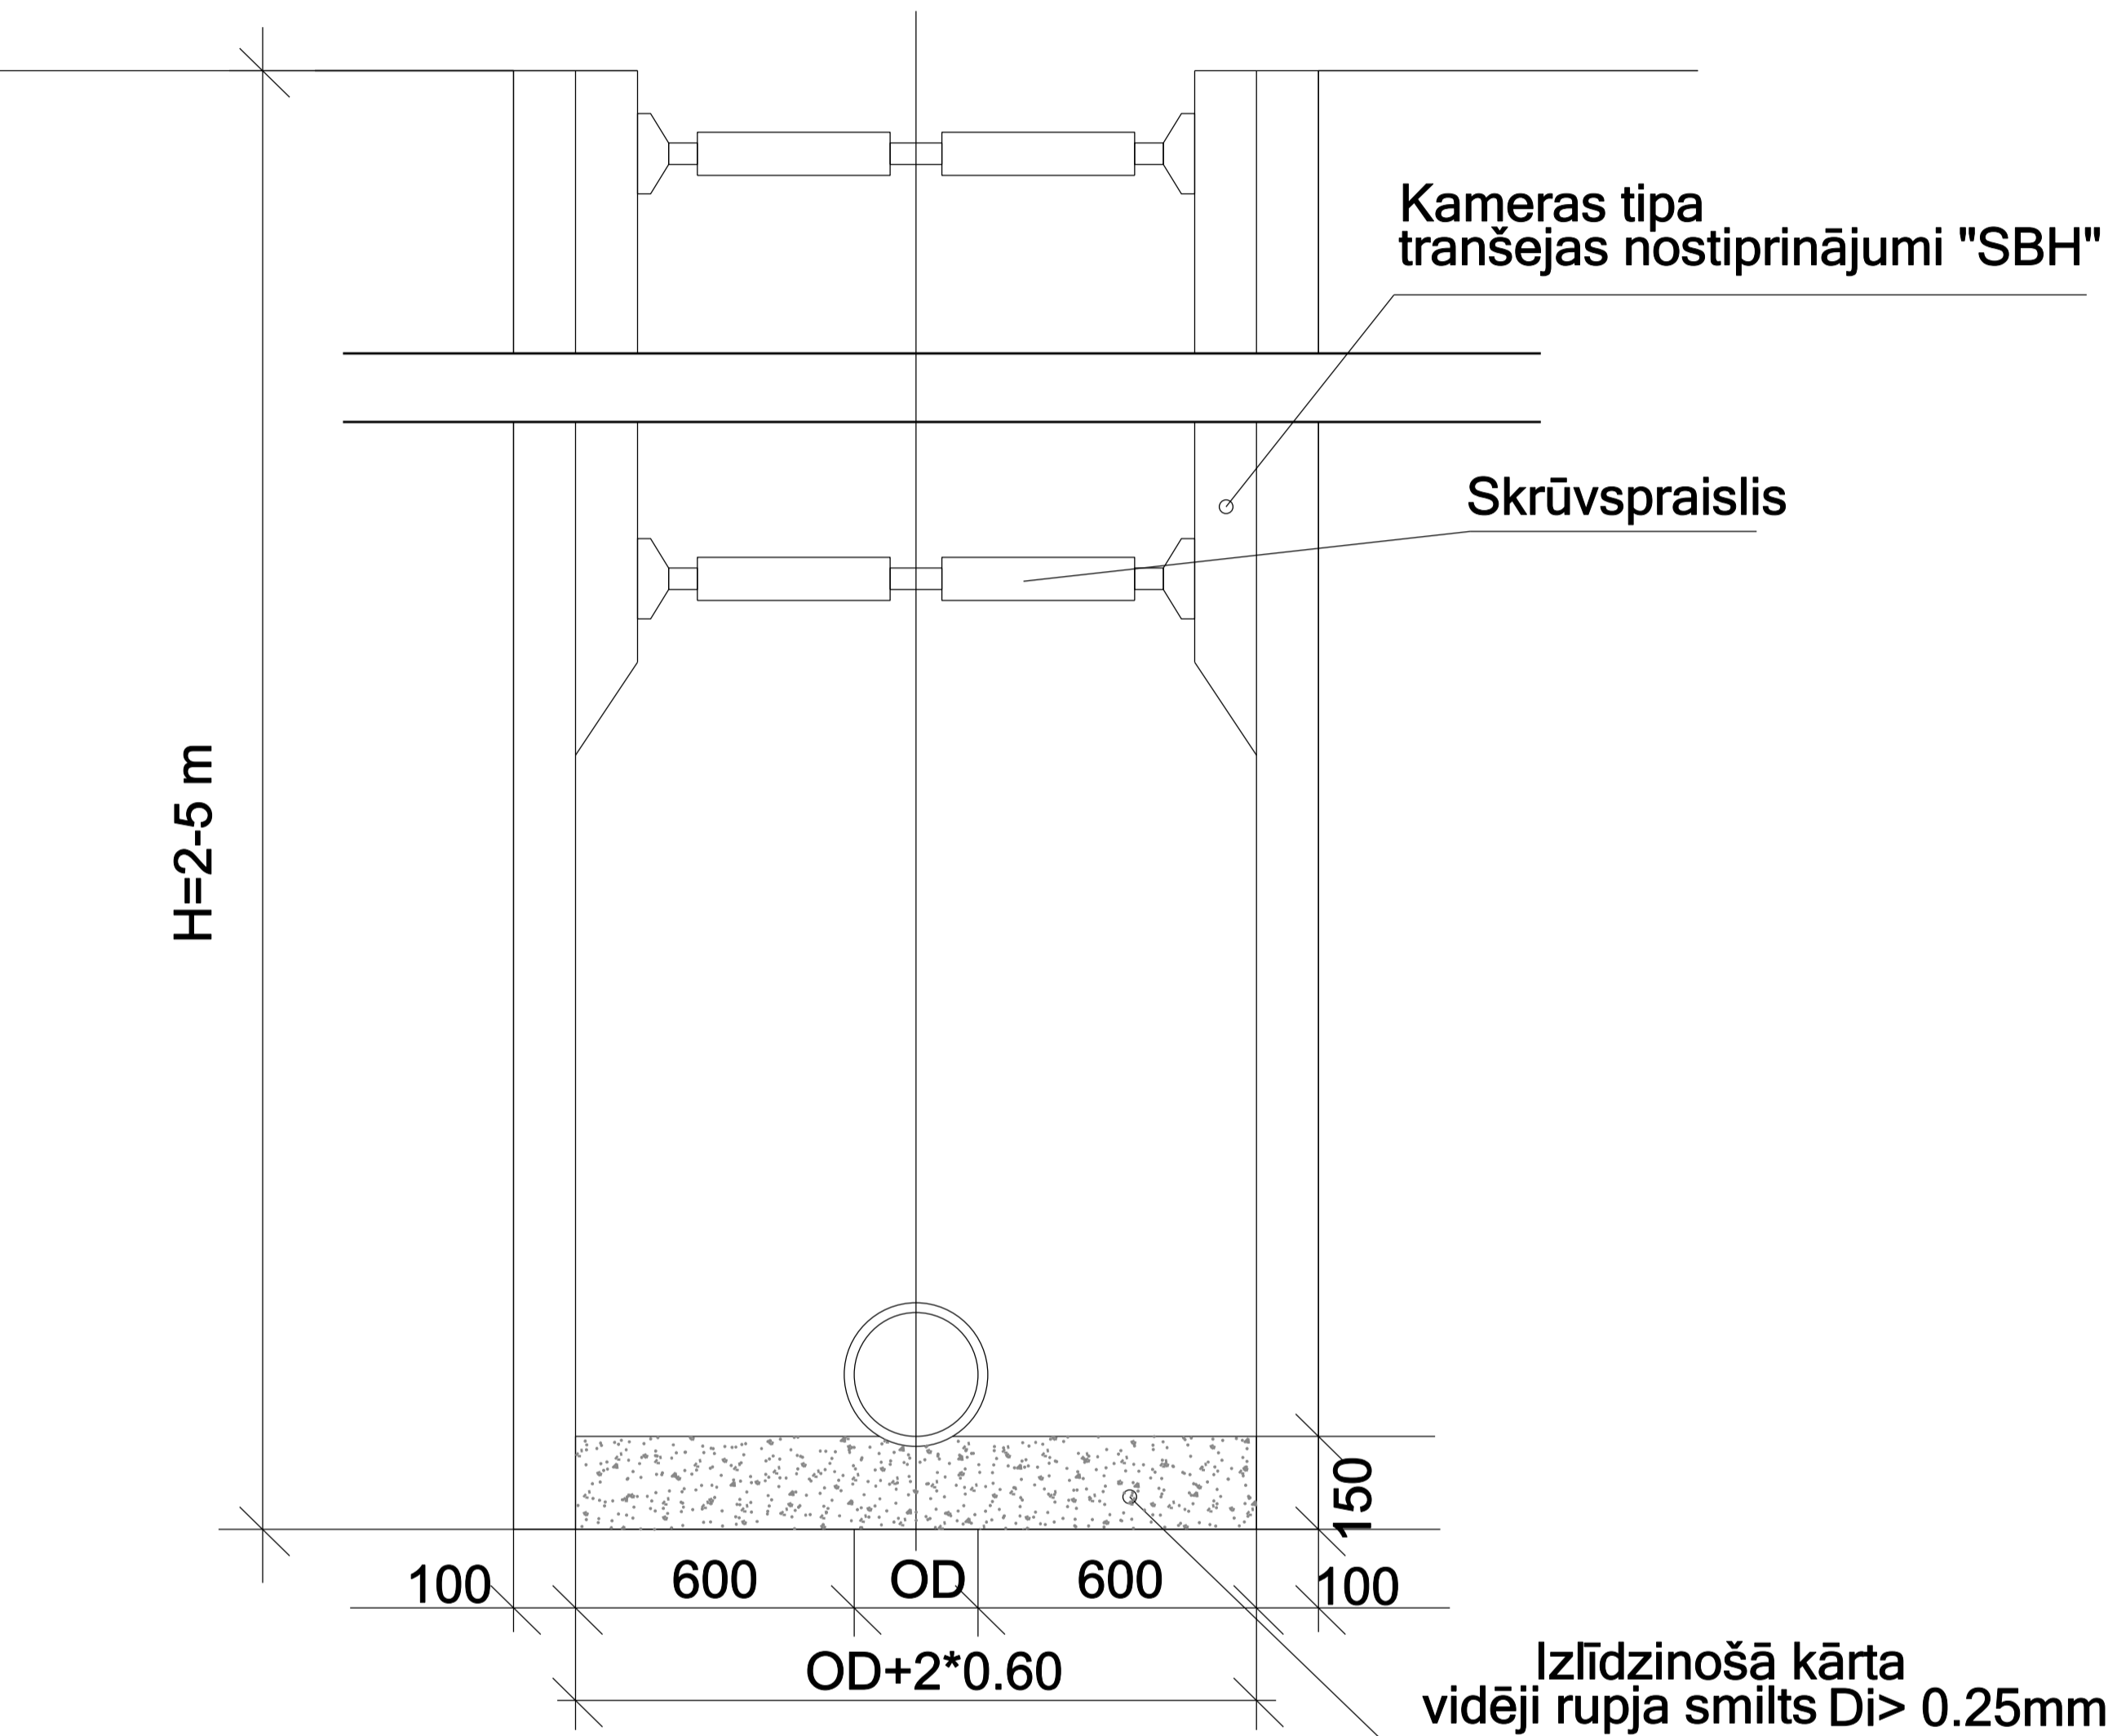


Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

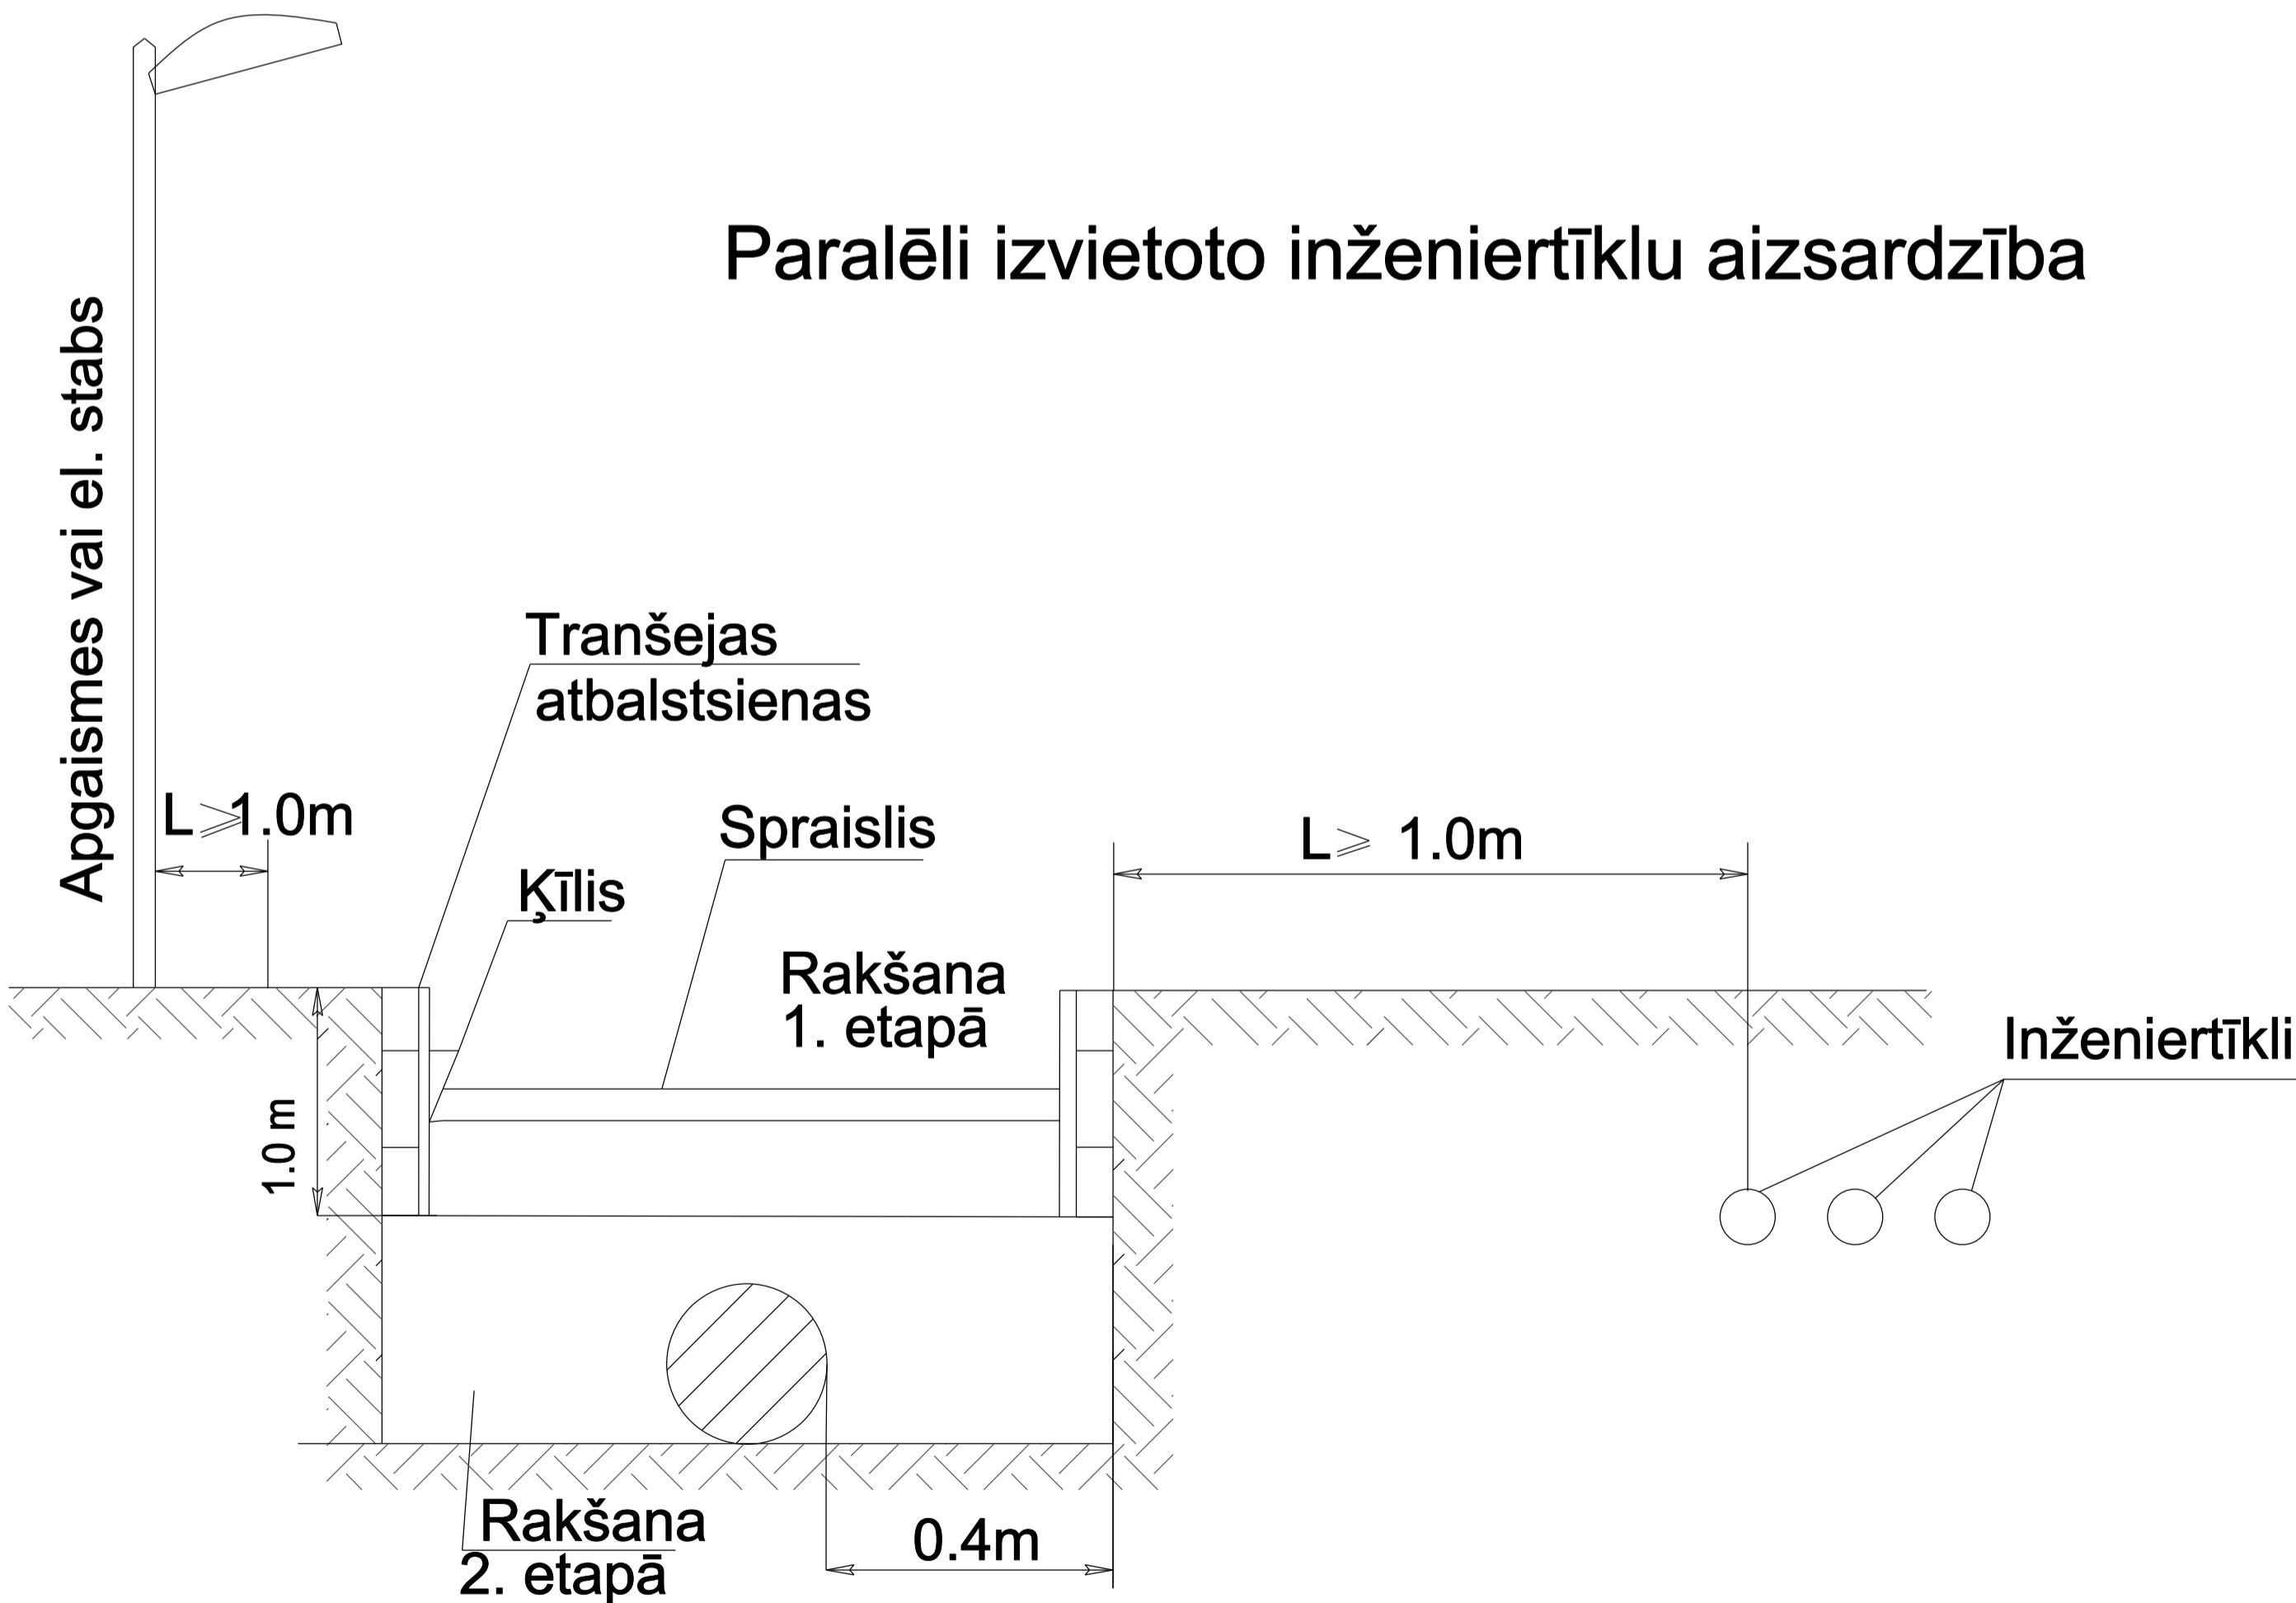

PIEZĪME:
Pie attāluma L > 1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

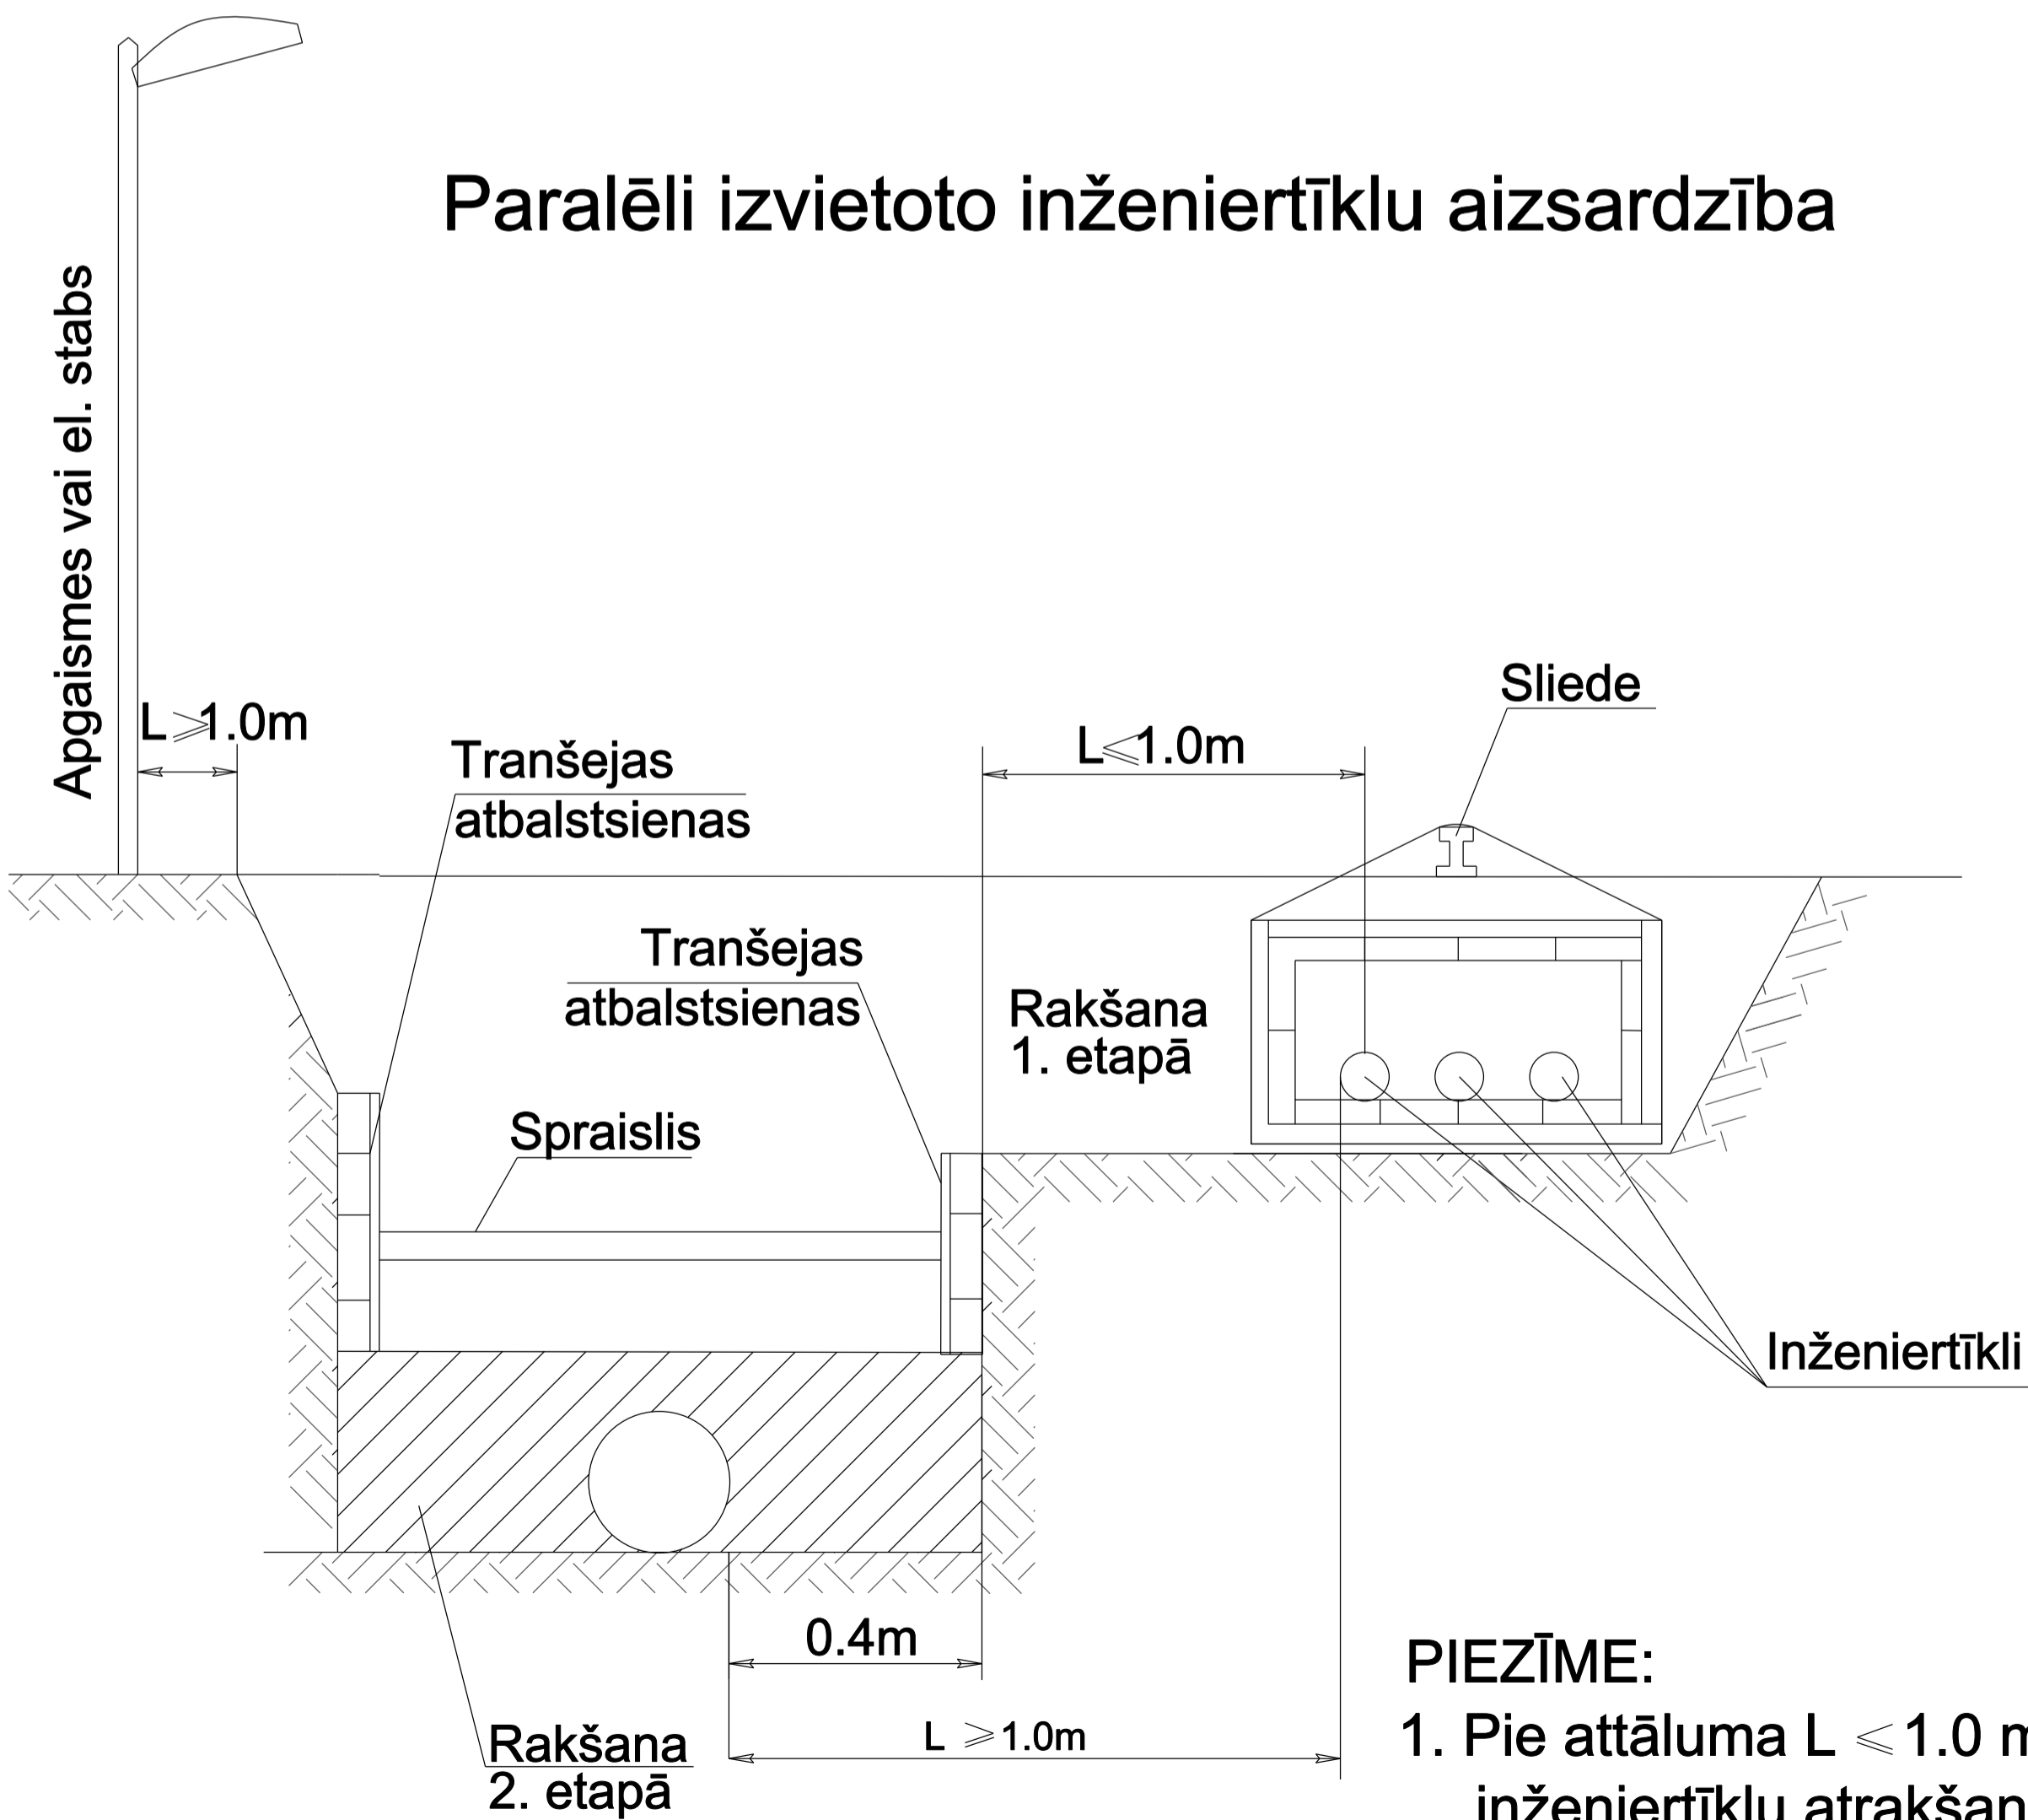

PIEZĪME:
1. Pie attāluma L < 1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

<div></div> <div>SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būv. reģ. Nr. 2765-R Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682</div>				<div></div> <div>Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>	<div>Pasūtītājs:</div> <div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>ADM/2-1.4/15/70</div>	
<div>Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavā pilsētas administratīvajai robežai</div>						
<div>Detailizācijas</div>						
<div>Stadija</div> <div>Rasējuma marka</div> <div>Lapa/lapas</div>						
<div>BP</div> <div>UKT5</div> <div>2/6</div>						
<div>Arhīva reģ. Nr. 00231</div>						