Demontējamās 0,4kV KL TP-1516 z-14 un z-16

Proj. savienojuma uzmavas 0,4kV 2gab.

Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 750N 3xL=16m

Būvdarbu robeža

Strautu ceļš

Bērzu ceļš

PP, ID600; 180°

MDz

Proj. AXMK-4x150 L(TP-1516, Z-14 uz GVL b. Nr.1)=47m

Proj. AXMK-4x150 L(TP-1516, Z-16 uz GVL b. Nr.1)=50m

Strautu ceļš

Pieslēguma izbūve Bērzu ceļam Projekts SIA "RALKO" Nr.8-2016

Proj. AHXAMK-W-3x150Al+35Cu LCTP-1533 uz TP-1516 L=30m

Proj. savienojuma uzmava 20kV

Proj. savienojuma uzmava 20kV

Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 750N 2xL=26m

PE DN426/DN16

PE DN325/PP, ID800

PP, ID800

PP, DN1000

PP DN500; SN8

Loka maģistrāle

Bērzu ceļš

Proj. savienojuma uzmava 20kV

Pieminas akmens pārvietošanas vieta

09000330038

09000240175

09000240200

09000240061

09000240192

09000240191

09000360116

09000240234

x=280900
y=484200

Lapu izvietojums.

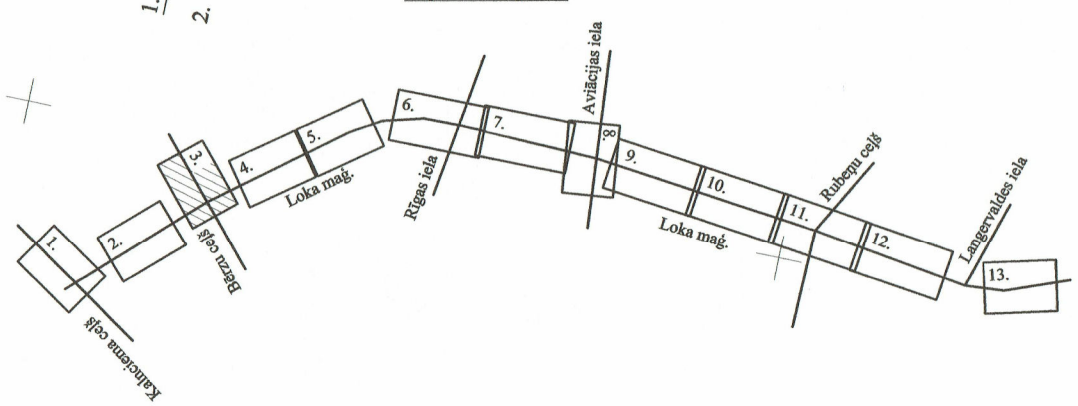

	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Pārbaudīja	M. Kudrjavceva		10.2016
Izstrādāja	A. Ozoliņš		10.2016

Objekts: "Loka maģistrāles rekonstrukcija, Jelgavā, posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai"

Pasūtījuma Nr. 6-2016

Pasūtītājs: SIA "3C"

Stadija	Mērogs	Lapa
TS	1:500	ELT-2/3

Projektējamo EPL trašu plāns.

Ārējā elektroapgāde

RALKO