




## Tipveida šķērsojums Nr.1

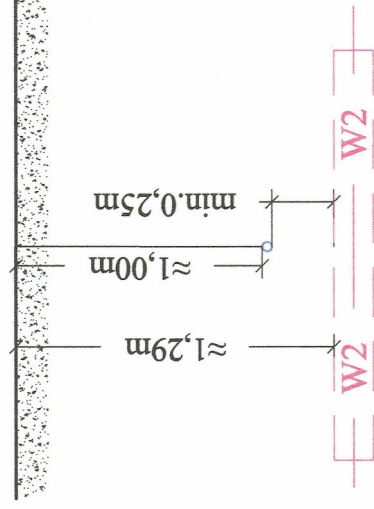

## Tipveida šķērsojums Nr.2

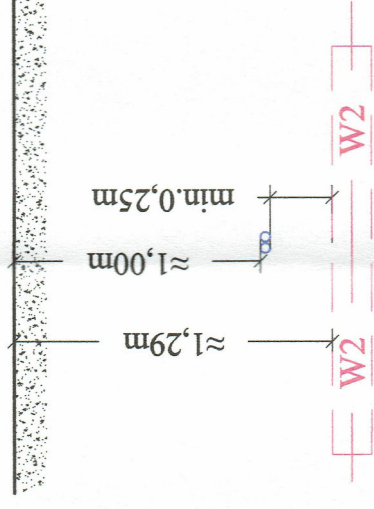

## Tipveida šķērsojums Nr.3

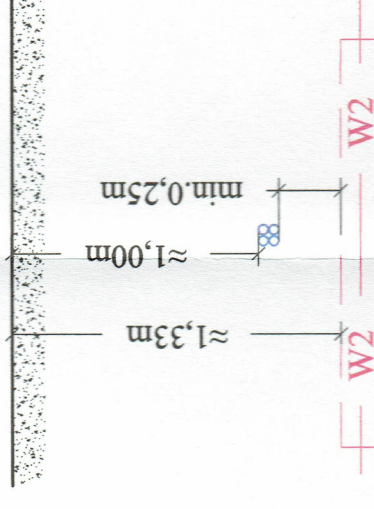

LatRosTrans kabeļu kanalizācijas novietojumu un ieguldīšanas dziļumu precizēt pārstāvja klātbūtnē. Rakšanas un grunts blīvēšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.

## Apzīmējumi.

Proj. sadales tīkla kabelis aizsargcaurulē

# Esošā LatRosTrans sakaru kabeļu kanalizācija

[illegible]