Šķērsojums Nr.1

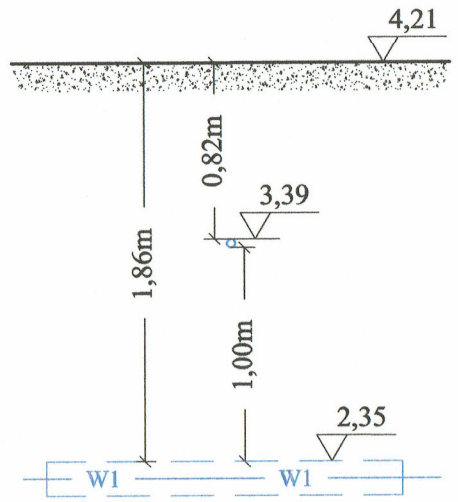

Šķērsojums Nr.2

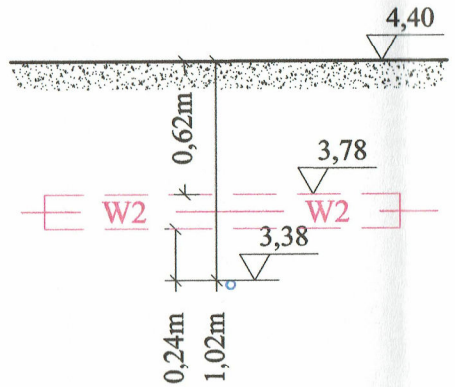

Šķērsojums Nr.3

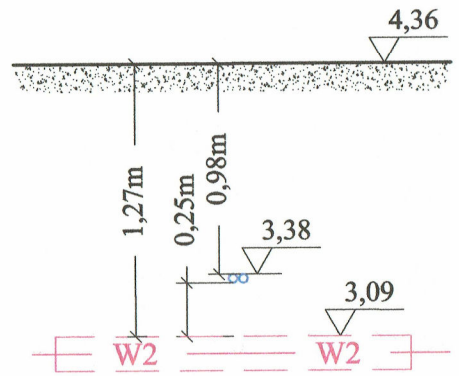

Šķērsojums Nr.4

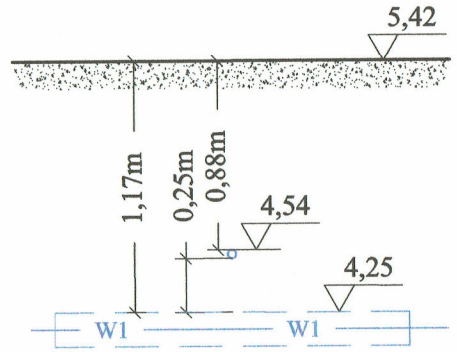

Šķērsojums Nr.5

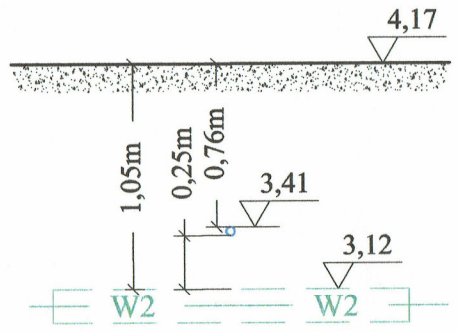

Šķērsojums Nr.6

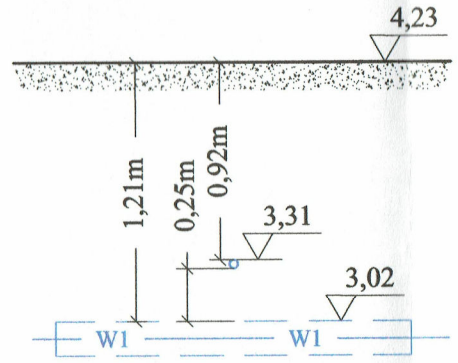

Šķērsojums Nr.7

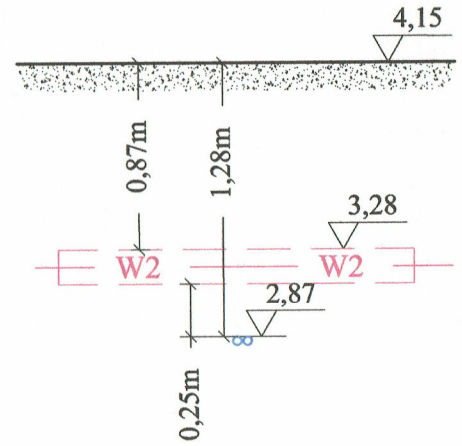

Šķērsojums Nr.8

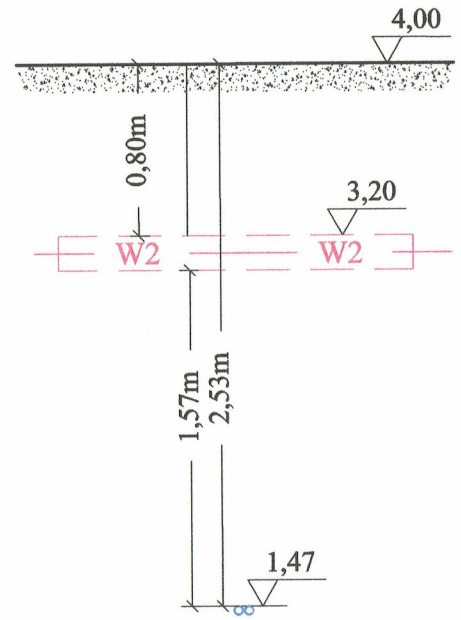

LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un ieguldīšanas dziļumu precizēt pārstāvja klātbūtnē. Rakšanas un grunts blīvēšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.

Apzīmējumi.

W2 — W2 Proj. 20kV kabelis aizsargcaurulē

W2 — W2 Proj. 10kV kabelis aizsargcaurulē

W1 — W1 Proj. 0,4kV kabelis aizsargcaurulē

Esošā LVRTC sakaru kabeļu kanalizācija

				Objekts: "Loka maģistrāles rekonstrukcija, Jelgavā, posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai"		Pasūtījuma Nr. 6-2016
				Pasūtītājs: SIA "3C"	Stadija	Mērogs	Lapa
	V.Uzvārds	Paraksts	Datums		TS	b/m	ELT-5
Pārbaudīja	M. Kudrjavceva		10.2016	Šķērsprofili ar LVRTC kabeļu kanalizāciju.			
Izstrādāja	A. Ozoliņš		10.2016				
				Ārējā elektroapgāde			

RALKO