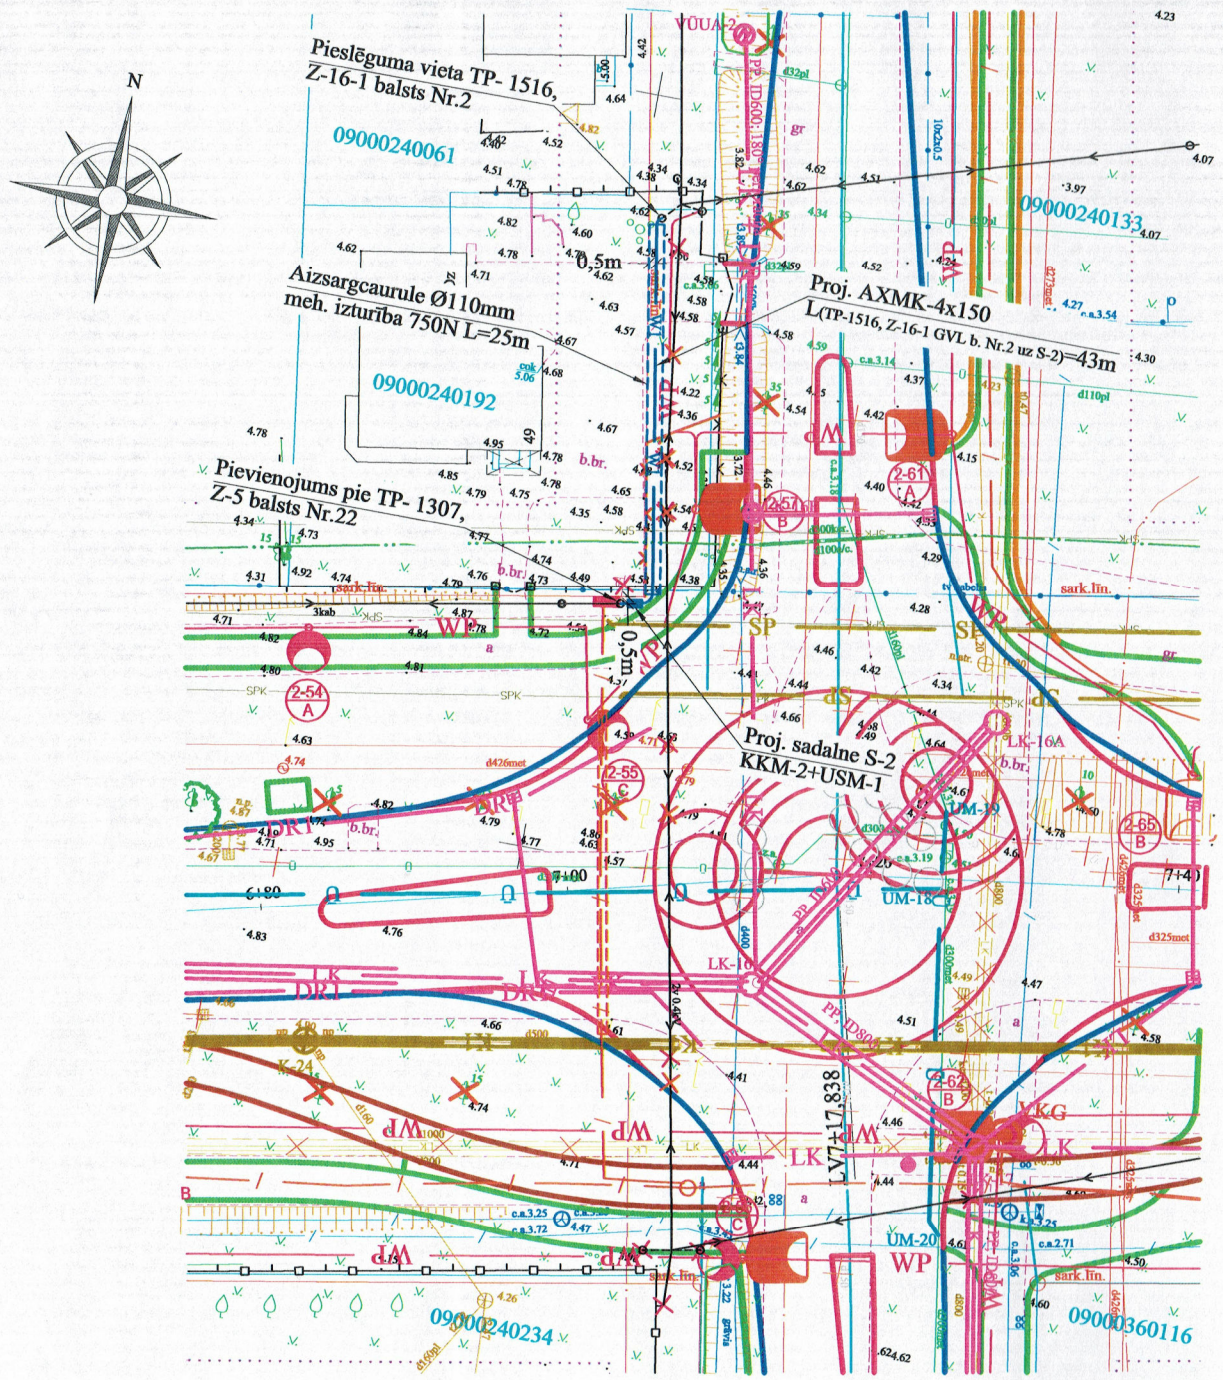

Apzīmējumi.

- Esošā 0,4kV KL
- Esošā 20kV KL
- W1 — W1 — Proj. 0,4kV KL
- Esošā 0,4kV GVL
- Proj. 0,4kV sadalne

SASKAŅOTS
ar SIA "JELGAVAS ŪDENS"

20.16. gada 08. novembris Nr. 931

1) Būvbedri un komunikāciju trases nospraust SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē

.....

.....

.....

Pirms būvdarbiem izsaukt SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvi pa tālr.: 63021091

TD dienesta vadītājs tālr.: 63007073

AS "Sadales tīkls"
Dienvidu Ekspluatācijas daļa
Jelgavas nodaļa
SASKAŅOTS

2016.g. 3. 11

AS "Sadales tīkls"
Ekspluatācijas funkcija
Dienvidu Ekspluatācijas daļas
Jelgavas nodaļas meistars
Dmitrijs Cimburovs

SIA FORTUM JELGAVA
Projektu inženieris
J. Grohovska
2016.g. 16.09.11.

SASKAŅOTS
akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
JELGAVAS IECIRKNĪ
ar noteikumiem:

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā";
2. Atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" attālumi starp komunikācijām nedrīkst būt mazāki par:

horizontālie 1,0 m

vertikālie 0,5 vai 0,25 m caurulē

Saskaņojums derīgs 2 gadus.

AS «Latvijas Gāze»
Jelgavas iecirkņa
vadošais inženieris
ANDIS ŠERŠŅOVS
(Pers. paraksts, amata spiedogs)
10. 11. 2016

AS "Sadales tīkls"
Kapitālieguldījumu funkcija
Dienvidu Kapitālieguldījumu daļa
Tīklu attīstības nodaļa
SASKAŅOTS
01. decembris 2016

AS "Sadales tīkls"
Kapitālieguldījumu funkcija
Dienvidu Kapitālieguldījumu daļa
Tīklu attīstības nodaļa
SASKAŅOTS
24.10.2016
Baiba Baško

Piezīmes.

1. Proj. KL guldāma atklātā tranšejā.
2. KL guldīšanas dziļums 0,7m no zemes virsmas, krustojumos ar autoceļiem un iebrauktuvēm 1,0m.
3. KL šķērsojumos ar autoceļiem un iebrauktuvēm guldīt aizsargcaurulēs, ievērojot nepieciešamo mehānisko izturību.
4. Šķērsojot košumkrūmus un apstādījumus tos saudzīgi izrakt un pēc būvniecības iestādīt atpakaļ.
5. Pēcuzskaites KL precizējamas objekta izbūves laikā.
6. Projektā paredzēto elektroiekārtu var aizstāt ar analogu, sertificētu Latvijas Republikā.

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. 8807
2016.g. 03. novembris

lattelecom
Vladimirs Burenkovs
SIA Lattelecom
Liniju uzraudzības inženieris

				Objekts: "Elektropieslēguma izbūve Bērzu ceļa un Loka maģistrāles krustojumā, Jelgavā."		Pasūtījuma Nr. 8-2016
				Pasūtītājs: SIA "3C"	Stadija	Mērogs	Lapa
	V.Uzvārds	Paraksts	Datums		TS	1:500	ELT-2
				Projektējamo EPL trašu plāns.			
Izstrādāja	A. Ozoliņš						
				Ārējā elektroapgāde			

RALKO