x=280100
y=486350

UM-29
UM-30
UM-31
UM-32
PE DN200, PN10
PE-100RC DN200/DN400 caulā
PP DN500; SN8
PP DN500/DN700 caulā
K-28
K-29
K-30
K-31
2.13
2.18
2.20
2.31
2.33
LV31+40,575
Aviācijas iela 42
Aviācijas iela 18A
Aviācijas iela 45
Garozas iela 45
Kanalizācijas caurules darba bedre
Ūdensvada caurules darba bedre
Kanalizācijas caurules uztveršanas bedre
Kabeļa caurdura darba bedre
Kabeļa caurdura uztveršanas bedre
Demontējamie 20kV KL posmi no 153/1 uz L-32 un no TP-1530 uz L-33
Aizsargcaurule Ø160mm mech. izturība 450N 2xL=126m
Aizsargcaurule Ø160mm mech. izturība 1250N 4xL=63m
Loka m. stūrāle
TP-1541
Sark.līn.
LatRosTrans
Uzmanību! Kosmētiskā fiksācija pamatnei! Priekšpārlējuma sagatavei!
Kabeļu ceļš
Rezerva ceļš
3vadi
6kV
20kV
1,2m
G-119
G-120
G-121
G-122
G-123
G-124
LK-62
LK-63
LK-64
PP, ID400
30+40
30+60
30+80
31+00
31+20
31+40
31+60
31+80
32+00
32+20

Sķērsojums ar dzelzceļu
Rīga - Jelgava.

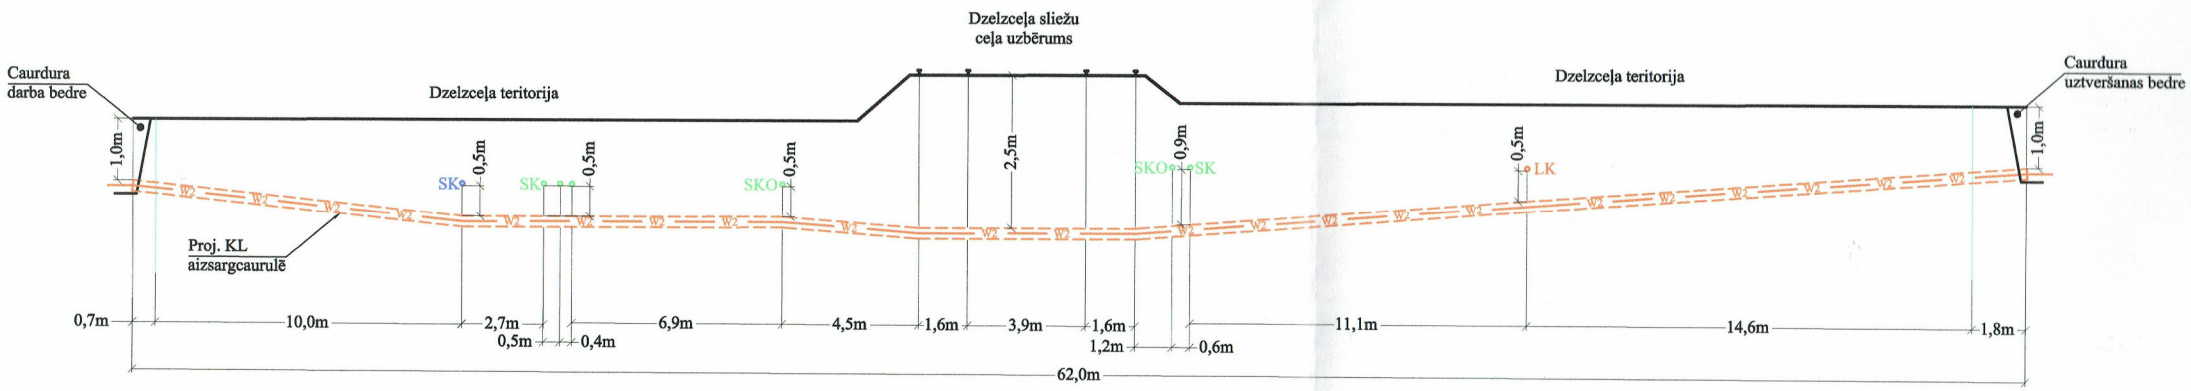

SKO Esošais dzelzceļa optiskais kabelis
SK Esošais dzelzceļa sakaru kabelis
LK Esošais dzelzceļa ZS kabelis
SK Esošā sakaru kanalizācija
Īpašuma robeža

Mēroga attiecība
Hor. 1:2
Vert. 1:4

N



Udensvada caurdures darba bedre

Kanalizācijas caurdures darba bedre

Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 2xL=43m

Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 2xL=3m

Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 2xL=3m

Kabeļa caurdura uztveršanas bedre

Lapu izvietojums.

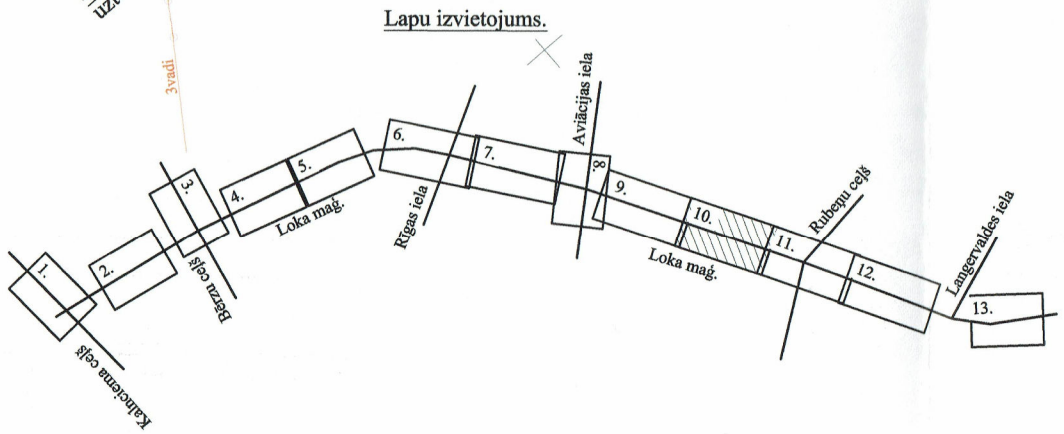

x=279850
y=486500

				Objekts: "Loka maģistrāles rekonstrukcija, Jelgavā, posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai"		Pasūtījuma Nr. 6-2016
				Pasūtītājs: SIA "3C"	Stadija	Mērogs	Lapa
	V.Uzvārds	Paraksts	Datums		TS	1:500	ELT-2/10
Pārbaudīja	M. Kudrjavceva		10.2016	Projektējamo EPL trašu plāns.			
Izstrādāja	A. Ozoliņš		10.2016				
				Ārējā elektroapgāde			

RALKO

95