



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070,
FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv,
SABIEDRĪBAS VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta
Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57HABA 0551 004590971
AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

TEHNISKIE NOTEIKUMI

2017. gada 14. novembrī

Nr. 1300/03-01

Būves nosaukums: “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā”

Objekta adrese: Lapskalna un Liepu iela, Jelgava

Pieslēguma vieta:

Kanalizācija: Kazarmes ielas DN 400 mm sadzīves kanalizācijas tīkls,
Liepu ielas DN 200 mm sadzīves kanalizācijas tīkls

Izstrādājot būvprojektu “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” ņemt vērā būvprojektā ““Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” 3. kārtā “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes līdz Slokas ielai”” paredzētos risinājumus.

Kanalizācija

Projekta ietvaros veikt sadzīves kanalizācijas notekūdeņu atdalīšanu no esošā Lapskalna ielas koplietošanas kanalizācijas kolektora izbūvējot jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu Lapskalna ielā, posmā no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai, ar pieslēgumu:

- Kazarmes ielas DN 400 mm sadzīves kanalizācijas tīklam un
- Liepu ielas DN 200 mm sadzīves kanalizācijas tīklam.

Ielas tīkla diametru paredzēt saskaņā ar pilsētas apbūves plānojumu, cauruļvadu diametru izvēli pamatojot ar hidrauliskajiem aprēķiniem. Minimālais ielu tīkla diametrs DN 200mm.

Kanalizācijas tīklos paredzēt:

- rūpnieciski izgatavotas plastmasas inspekcijas akas, kuru diametrs ir mazāks par 1000 mm;
- saliekamā dzelzsbetona grodu skatakas.

Aku vāku iebūves tipu paredzēt atbilstoši ielas brauktuves segumam un aku izbūves vietai.

Esošos sadzīves kanalizācijas izvadus pārslēgt uz jaunbūvējamo sadzīves kanalizācijas tīklu ielu sarkano līniju robežās, pārslēgumu veicot caur inspekcijas aku pie īpašuma robežas.

Katram zemes gabalam, kam nav nodrošināti sadzīves kanalizācijas pakalpojumi, paredzēt atsevišķu kanalizācijas atzaru līdz ielu sarkanai līnijai vai zemes robežai, kur uzstādīt inspekcijas aku. Kanalizācijas atzaru novietni un to diametrus paredzēt saskaņā ar pilsētas apbūves plānojumu.

Esošā sadzīves kanalizācijas tīkla tekņu atzīmes pieslēguma vietā piemērit dabā uz vietas.

Būvniecības laikā nodrošināt nepārtrauktu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Pēc jauno sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūves demontēt esošo koplietošanas kanalizācijas kolektoru. Demontāžas darbu apjomus savienot ar būvprojektā ““Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” 3. kārtā “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes līdz Slokas ielai”” paredzētiem kolektora demontāžas darbu apjomiem.

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības.


Akceptētu būvprojektu iesniegt SIA "JELGAVAS ŪDENS" elektroniski uz CD datu nesēja oriģinālfailu formātā un izdrukas veidā.

Pasūtītāja pienākums iesniegt SIA "JELGAVAS ŪDENS" sadzīves kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus izdrukas un digitālo failu *.dwg formātā, segto darbu aktus, aktu par kanalizācijas tīklu skalošanu un pārbaudi uz tecēšanu. Kanalizācijas CCTV inspekciju veikt SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvja klātbūtnē.

Pēc ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju izbūves, uzaicināt SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvi komunikāciju pieņemšanā.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no to izsniegšanas dienas.

Valdes loceklis

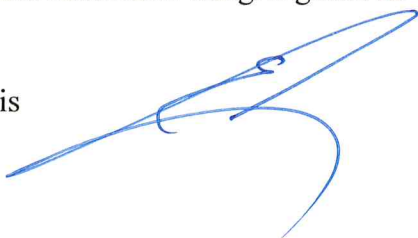

E. Līcis

TD vadītāja I.Buša

Tālr. 63007073

TD vadītājas vietniece T. Valtere

Tālr. 63007106

TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIA „Jelgavas ūdens”
Ūdensvada iela 4,
Jelgava, LV-3001

06.11.2017 Jm. 34-4/4680

Par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei

Atbildot uz Jūsu 31.10.2017 iesniegumu par tehniskajiem noteikumiem būvprojekta izstrādei „Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā, Jelgavā” akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) Jelgavas iecirknis informē, ka minētajā objektā ir izbūvēti vidējā un zemā spiediena pazemes gāzesvadi un armatūras.

Konkrētāku informāciju par sadales gāzesvadiem minētajā objektā, var saņemt Sabiedrības Jelgavas iecirknī, Jelgavā, 4.līnijā 35, tālrunis 63048848.

Izstrādājot būvniecības ieceri „Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” lūdzam paredzēt:

1. **Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;**
2. **Uzrādīt esošo vidējā ($P < 0,4$ MPa) un zemā ($P < 0,002$ MPa) spiediena gāzesvadu un to armatūru novietojumu, precizējot to dziļumus dabā, pieaicinot Sabiedrības Jelgavas iecirkņa pārstāvi;**
3. **Ieplānot pasākumus gāzesvadu, noslēgierīču un armatūru saglabāšanai, un to atrašanās vietas neizmaiņai, kapju pacelšanu vai pazemināšanu ielas līmenī, kā arī kapēs esošo armatūru pagarināšanu vai saīsināšanu un nepieciešamības gadījumā nomaiņu uz pasūtītāja rēķina;**
4. **Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projekta tāmē;**
5. **Ja veicot darbus gāzesvads tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) un tiek konstatēts gāzesvada izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai.**
6. **Projektā paredzēt urbumus 12-15 mm komunikāciju aku vākos 15m zonā no esošajiem gāzesvadiem;**
7. **Pie gāzesvadu un to armatūru atrakšanas un pirms aizbēršanas pieaicināt Jelgavas iecirkņa pārstāvi.**
8. **Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar Jelgavas iecirkni.**

Izstrādāto tehnisko projektu lūdzu saskaņot ar Sabiedrības Jelgavas iecirkni, Jelgavā, 4.līnijā 35.

Komercpilnvarnieks
Jelgavas iecirkņa vadītājs



U. Auniņš

A. Šeršņovs 63048855

IZRAKSTS NO
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Gazifikācijas jautājumu komisijas
protokola Nr.01(2018)

2018.gada 03.janvārī
Rīgā, Vagonu ielā 20

Komisijas sēdē piedalījās:

Komisijas vadītāja - I.Laube, Gāzapgādes attīstības departamenta vadītāja
Komisijas locekļi - I.Bode, Eksploataācijas un tehniskā departamenta vadītājs
- J.Slava, Valdes sekretārs
- A.Grīnšteins, Rīgas iecirkņa vadītāja vietnieks
- L.Aumeistere, Projektu saskaņošanas daļas vadītāja
- U.Kocers, Perspektīvās attīstības daļas vadītājs
- R.Kalvāne, Projektu saskaņošanas daļas inženiere

[..]

Nolēma:

[..]

6. Par sadzīves kanalizācijas pārbūvi Lapskalna ielā, Jelgavā;

Nemot vērā Jelgavas iecirkņa piekrišanu, akceptēt projektā "Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes līdz Slokas ielai, Jelgavā" paredzēto vertikālā attāluma samazinājumu uz 0,1m no esošā gāzesvada un izbūvējamo sadzīves kanalizāciju (10vietas). Satuvinājumus precizēt, veicot atšurfešanu un risinot konkrēto situāciju kopā ar Jelgavas iecirkni;


[..]

/paraksts/	I.Laube
/paraksts/	I.Bode
/paraksts/	J.Slava
/paraksts/	A.Grīnšteins
/paraksts/	L.Aumeistere
/paraksts/	U.Kocers
/paraksts/	R.Kalvāne

Akciju sabiedrība „Gaso”

IZRAKSTS/KOPIJA PAREIZA

Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvās attīstības daļas inženiere


Rīgā 22.01.2018 **E. ZALTĀNE**
Oriģināls lietā Nr. _____

**SIA Jelgavas Ūdens
Ūdensvada iela 4
Jelgava, LV-3001**

2017.gada 01.novembrī Nr.1-09/545

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2017/17
Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā, Jelgavā**

Saskaņā ar Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu minētā būvprojekta izstrādei, informējam:

- minēto posmu šķērso bezkanāla siltumtrase.

Izstrādājot būvprojektu, ievērot sekojošo:

- Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums;
- izmantot augstas detalizācijas topogrāfisko plānu;
- nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu izolācijas virsmu minimalo attālumu no ielas virsmas - 600 mm. Vietās, kur minētās prasības nav iespējams ievērot, virs siltumtrases uzstādīt dzelzbetona plātnes vai korozijas aizsargātas tērauda loksnes;
- būvprojektu saskaņot ar SIA „Fortum Jelgava.

Realizējot būvprojektu, ievērot sekojošo:

- paredzēt kanāla siltumtrases (dzelzsbetona kanālu, pārseguma plātņu, cauruļvadu) demontāžu;
- nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu aizsardzību būvdarbu laikā;
- siltumtrases tuvumā rakts SIA „Fortum Jelgava” pārstāvja klātbūtnē, izmantojot roku darbu;
- saglabāt vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslāni ap rūpnieciski izolētām caurulēm,
- saņemt SIA „Fortum Jelgava” atzinumu.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes priekšsēdētāja

Aina Bataraga

J.Grohovska
28605736



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Dienvidu Ekspluatācijas daļa

Vienotais reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgavā
07.11.2017. Nr. 30EF30-05.03/1226
Uz 31.10.2017. Nr. -

SIA "JELGAVAS ŪDENS"
Ūdensvada iela 4
Jelgava, LV-3001

Tehniskie noteikumi būvprojekta "Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalnes ielā, Jelgavā" izstrādei

Objektam "Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvē Lapskalnes ielā, Jelgavā" pieguļošajā teritorijā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošas 0.4kV un 10kV kabeļu līnijas un 0.4kV gaisvadu līnijas. Informāciju par elektrolīniju novietojumu variet saņemt AS „Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļā.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar tehniku un triecienmehānismiem dziļāk par 0.3 m.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 ”Inženiertīklu izvietojums””.
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietas jāatsūrfē un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas uzaicināt tehnisko noteikumu izdevēju vai AS "Sadales tīkls" rakšanas darbu atļaujas izsniedzēju
6. Darbi aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju). Veicot zemes darbus kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehnika), kuru darbības rezultātā (pastiprināta vibrācija) tiek bojāta kabeļu izolācija, paredzēt kabeļlīniju pārvietošanu (pārbūvi).
7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcija Dienvidu Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Dienvidu ekspluatācijas daļas vadītājs

Dmitrijs Cimburows 63090342

Māris Bērziņš

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-7686

Jelgava

Datums: 08.11.2017. **Pamatojums:** Pieteikums:

Pieprasītājs: SIA "Jelgavas ūdens" **Kontakttālrunis:** 29655504
Zemes kadastra Nr. 09000050432, 09000050427.
Objekta adrese: Lapskalna, Liepu ielas, Jelgava.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūves projekta izstrādei un izbūvei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbības zonā IR SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas, izstrādājot attiecīgu projekta sadaļu.
2.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Lattelecom” grupas uzņēmumam SIA „Citrus Solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv
3.	Šķērsojuma vietās – nodrošināt kabeļu aizsardzību ar šķelto cauruļu palīdzību.
4.	Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un „Elektronisko sakaru likuma” 18.panta 3.punkta prasības.
5.	
6.	
7.	

Piezīmes: Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot projekta eksemplāru.
- 2.
- 3.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom

V. Burenkovs

Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661
08.11.2017.


Signature valid

Digitally signed by Vladimirs Burenkovs

Date: 2017.11.08 16:36:40 EET

Location: Jelgava

Reason: Nr.7686



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Jelgavas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Savienības iela 2, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 6 30 20467 Fakss: 6 30 20467 www.lvceli.lv

Jelgavā 13.11.2017

Nr. 4.3.3. / 12693

Tehniskie noteikumi

Sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūves būvprojekta izstrādei un būvniecībai

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Reģ.Nr. 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001 tālrunis: 63023575, e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv

Objekta adrese: Lapskalna iela (kadastra apzīmējums: 09000050432), Jelgava.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūves būvprojektu Lapskalna ielā, Jelgavā, izstrādāt atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam un pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ievērojot MK noteikumus Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””, MK noteikumus Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””, MK noteikumus Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, MK noteikumus Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, Būvniecības likumu un citu spēkā esošu Latvijas normatīvo dokumentu prasības.
2. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā - LVC) Jelgavas nodaļu – adrese: Savienības ielā 2, Jelgavā, LV-3001, pirmdienās no 9⁰⁰ - 12⁰⁰ un ceturtdienās no 13⁰⁰ - 16⁰⁰, tālr./fakss: 63020467, gaisa/ apakšzemes inženiertīklu īpašniekiem un citām ieinteresētajām organizācijām, un **iesniegt grafiskās daļas vienu eksemplāru papīra formātā LVC Jelgavas nodaļā.**
3. Pēc sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūves, Lapskalna ielas seguma atjaunošanu veikt ievērojot LVC izstrādātās prasības ceļu, ielu būvniecībai „Ceļu specifikācijas 2017”
4. Veicot būvdarbus, darbavieta jāsaņemo un jāapņemo atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darbavieta apņemšanu uz ceļiem”.
5. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā pieprasīt atzinumu LVC Jelgavas nodaļā, iesniegumā uzrādot informāciju par pasūtītāju, galveno būvdarbu veicēju un būvprojekta izstrādātāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis).
6. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 14. novembrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. SIA „JELGAVAS ŪDENS” 2017. gada 31. oktobra iesniegumu, reģ. Nr. 1-13759 (31.10.2017.) LVC.
2. Likumu „Būvniecības likums”.

Jelgavas nodaļas vadītājs

Juris Derevjanko

Vidvuds Vlasenko, 63020467
vidvuds@lvceli.lv



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

10.11.2017. Nr.05-04/5905

Uz 31.10.2017. iesniegumu

(Reģistrēts VKPAI 07.11.2017. Nr. 8623)

Baiba Grāpēna-Bērziņa

SIA "Jelgavas ūdens"


(Reģ. Nr. 41703001321)

Ūdensvada iela 4, Jelgava,

LV-3001

Zināšanai: VKPAI Zemgales reģionālajai nodaļai

Par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām
sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūvei
Jelgavā, Lapskalna ielā

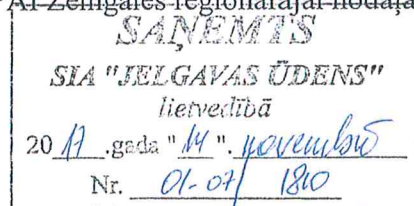

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir izskatījusi Jūsu 2017. gada 31. oktobra iesniegumu un tam pievienotos materiālus ar lūgumu sniegt uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām būvprojekta „Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” izstrādei.

Izvērtējot iesniegtos materiālus un pārbaudot Inspekcijas rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka darbi plānoti valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa Jelgavas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7433) aizsardzības zonā.

Paskaidrojam, ka likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. pants paredz, ka kultūras pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi (piemēram, būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība, tādu iepriekš neidentificētu priekšmetu izcelšana no zemes vai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība), drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk – Noteikumi) 35. punktam, saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, kultūrslāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.


Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā to, ka plānotie kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas darbi neietekmēs pieminekļa aizsargājamo vērtību saglabāšanos, Inspekcija neiebilst pret plānotajiem darbiem un īpašus nosacījumus neizvirza.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr.916 „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” 3.8. punkta nosacījumiem un Ministru

kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 44.punktu, īpaši sagatavota Inspekcijas atļauja darbu veikšanai nav nepieciešama un būvprojekts Inspekcijā nav jāskatās.

Vienlaikus atgādinām, ka, saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. un 22. pantu, fiziskajām un juridiskajām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece

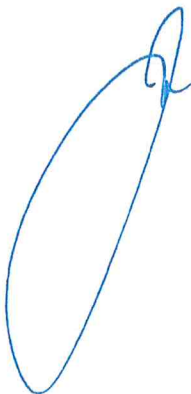

K. Kukaine