


Piezīme:

1. Situācijas plānu skatīt zīmējumā ELT-2
2. Projektā uzrādītie elektromateriāli un iekārtas var tikt nomainīti pret citas markas , ar līdzīgiem tehniskiem parametriem, kuri ir sertificēti LR.

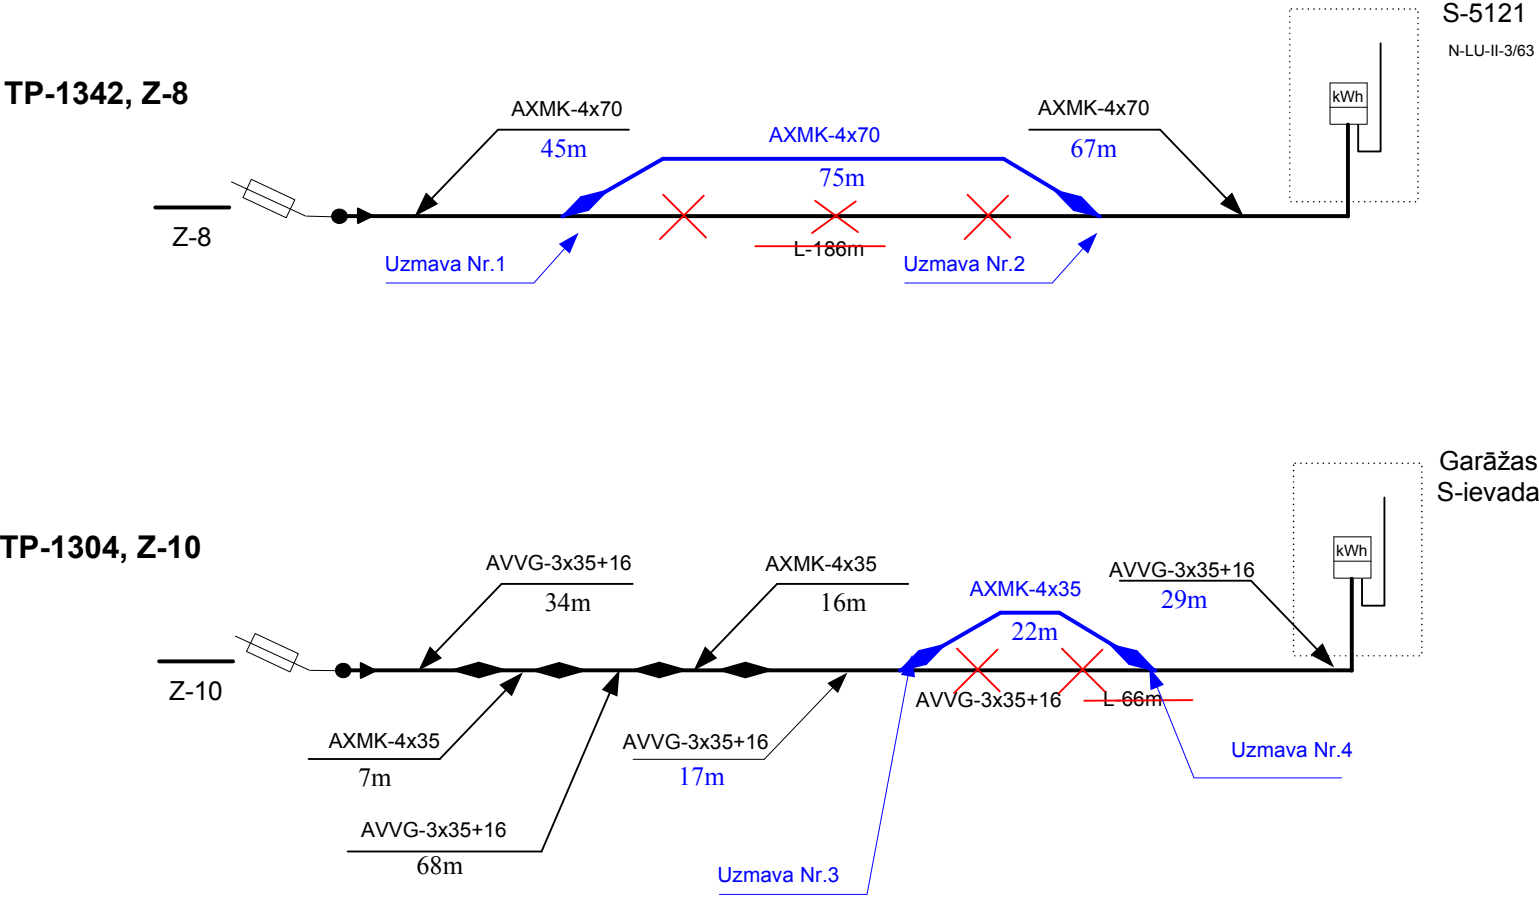

Savienojuma uzmava

Tranzītpailes

Esošā elektroiekārta

Izbūvējamā elektroiekārta


Izbūvējamā pēcuzskaites elektroiekārta

Demontējamā iekārta

Piezīme:

1. Situācijas plānu skatīt zīmējumā ELT-2

2. Projektā uzrādītie elektromateriāli un iekārtas var tikt nomainīti pret citas markas , ar līdzīgiem tehniskiem parametriem, kuri ir sertificēti LR.

				Objekts: 20kV un 0.4kV EPL pārvietošana Prohorova ielas pārbūves projekta ietvaros, Jelgavā	Pasūtījums Nr. 20-2018		
					Pasūtītājs: SIA “3C”	Stadija	Lapas
						TS	1
	Uzvārds	Paraksts	Datums	0.4kV KL vienlīnijas shēma			
Projektēja	M.Kudrjavceva						
				Ārējā elektroapgāde			