



0.4 kV

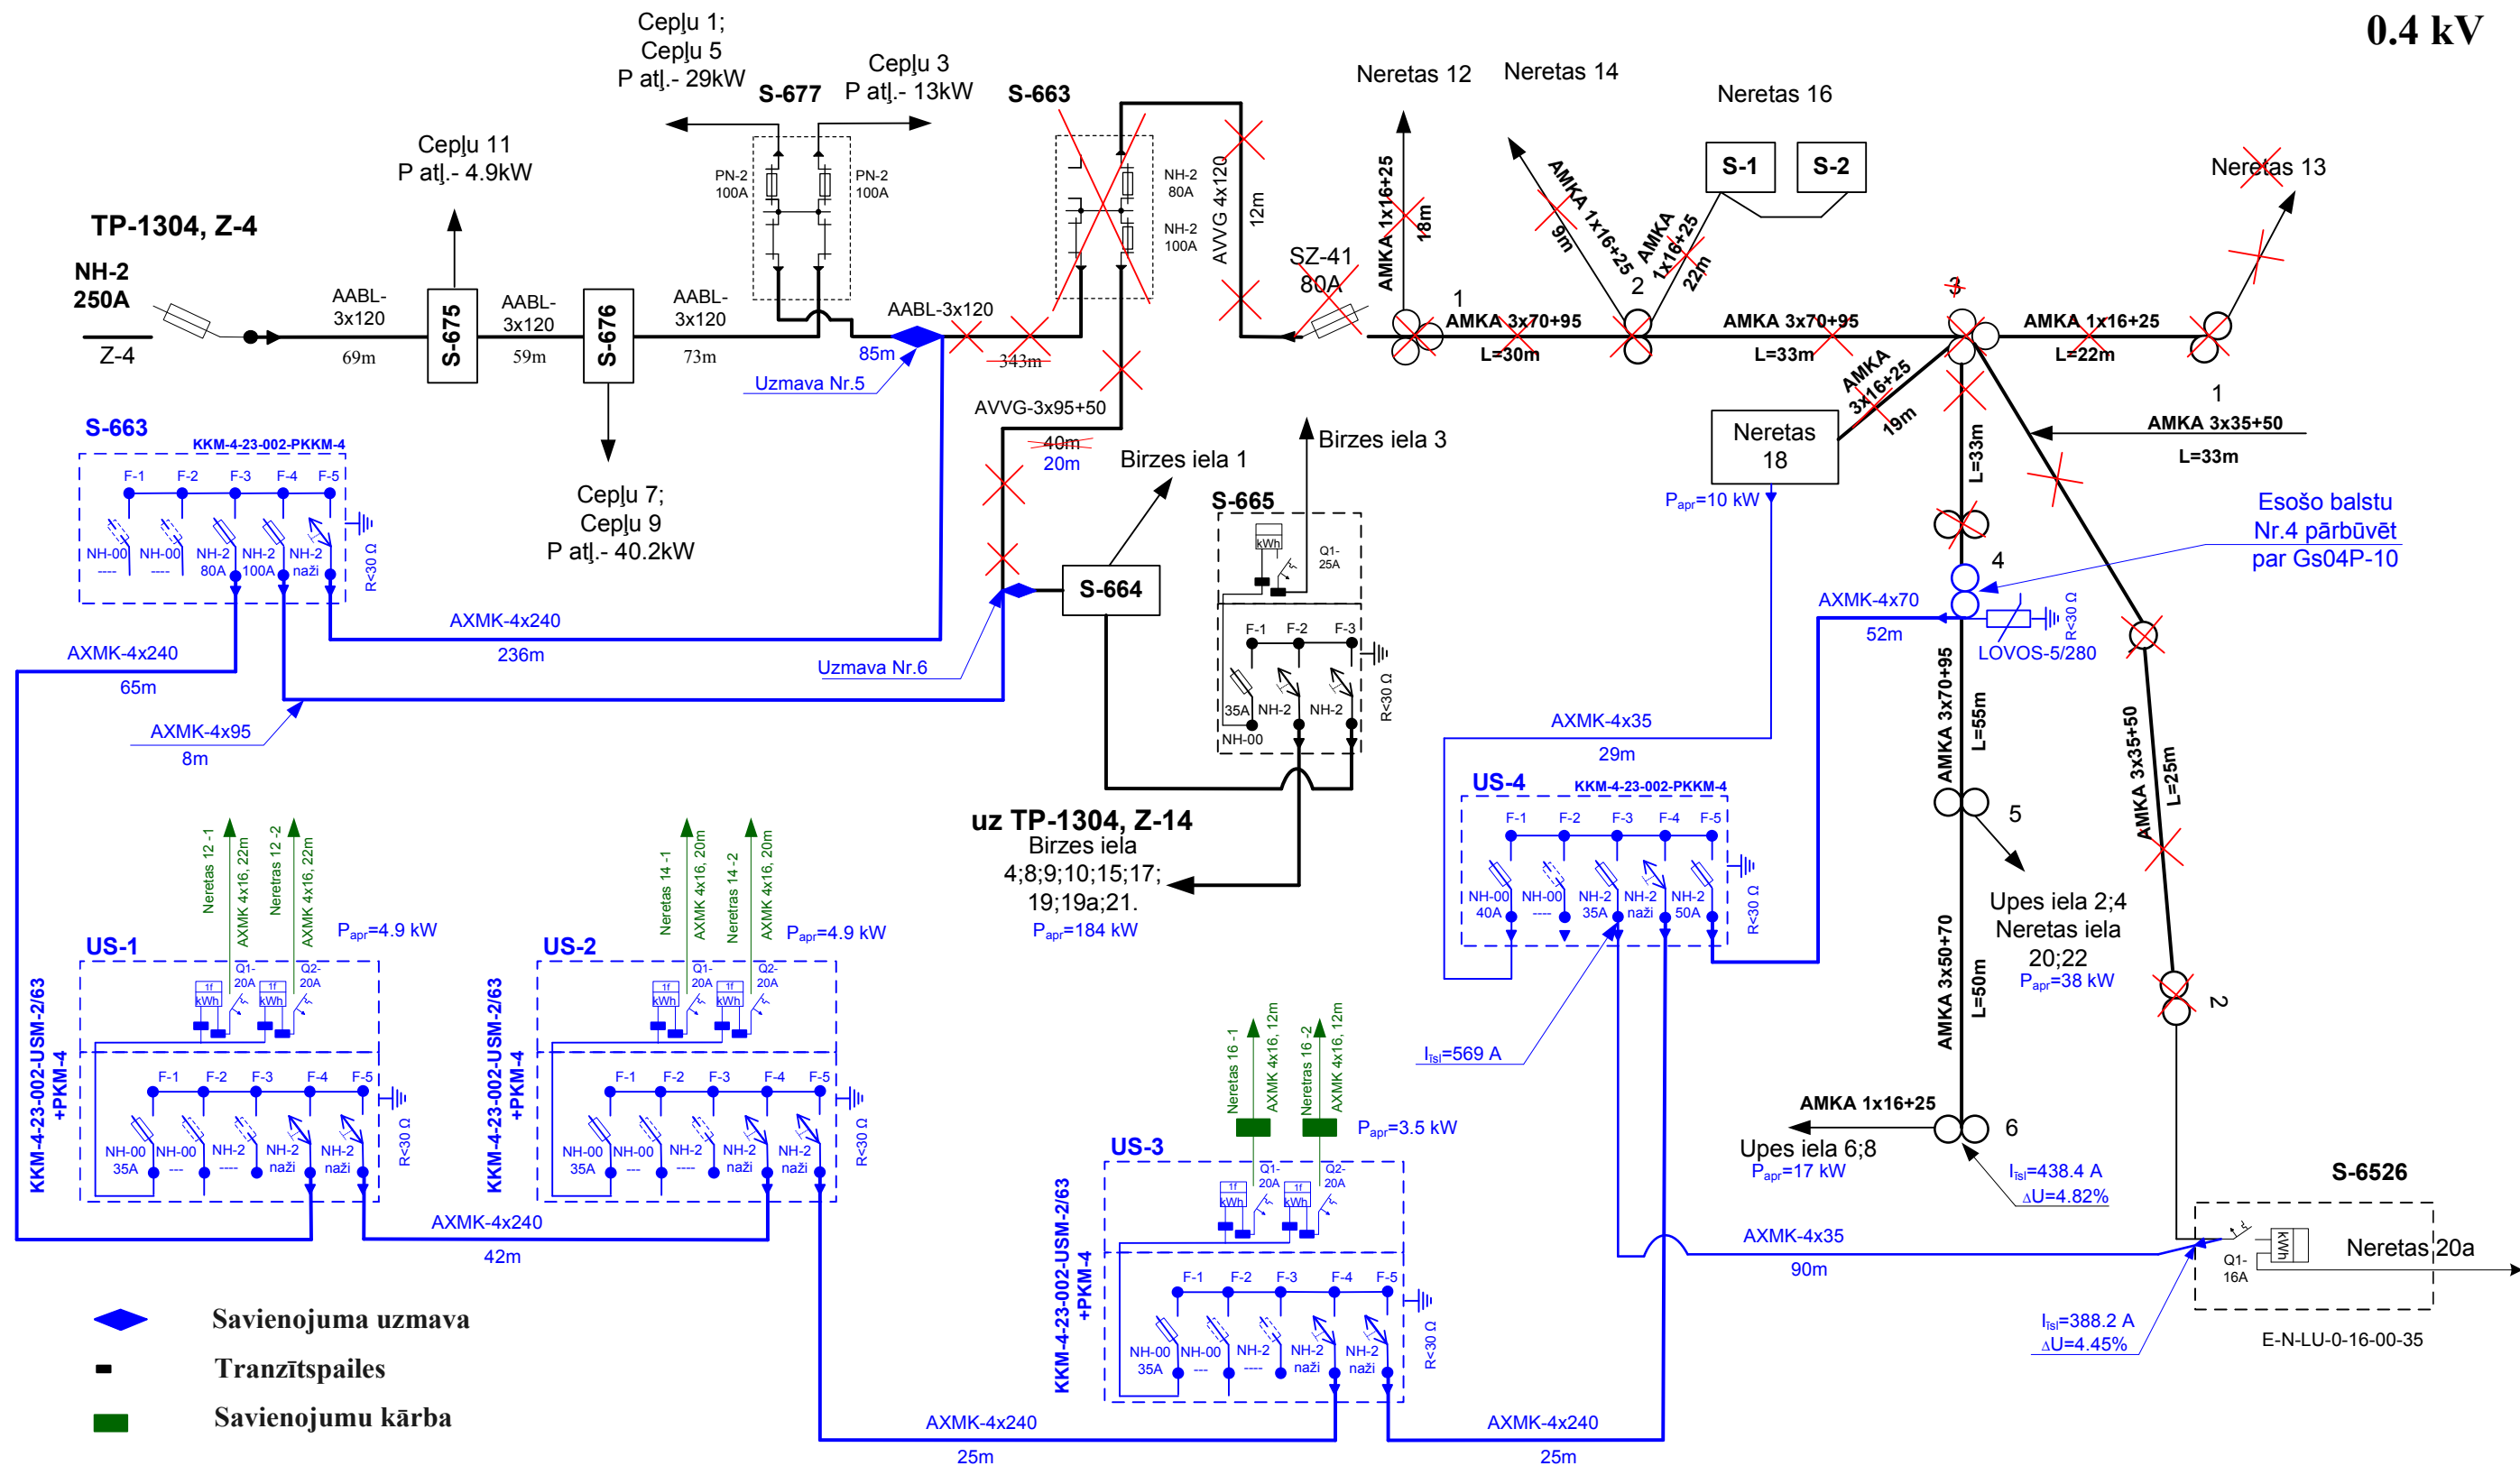

- ◆ Savienojuma uzmava
- Tranzītspāies
- Savienojumu kārbā
- Esošā elektroiekārta
- Izbūvējamā elektroiekārta
- Izbūvējamā pēcuzskaites elektroiekārta
- ✗ Demontējamā iekārta

Piezīme: 1. Situācijas plānu skatīt zīmējumā ELT-2  
 2. Projektā uzrādītie elektromateriāli un iekārtas var tikt nomainīti pret citas markas, ar līdzīgiem tehniskiem parametriem, kuri ir sertificēti LR.

				<b>Objekts:</b> 20kV un 0.4kV EPL pārvietošana Neretas ielas pārbūves projekta ietvaros, Jelgavā	Pasūtītjums Nr. 17-2018		
					<b>Pasūtītājs:</b> SIA “3C”	Stadija	Lapas
	Uzvārds	Paraksts	Datums			TS	1
Projektēja	M.Kudrjavceva			0.4kV KL vienlīnijas shēma			
				Ārējā elektroapgāde			