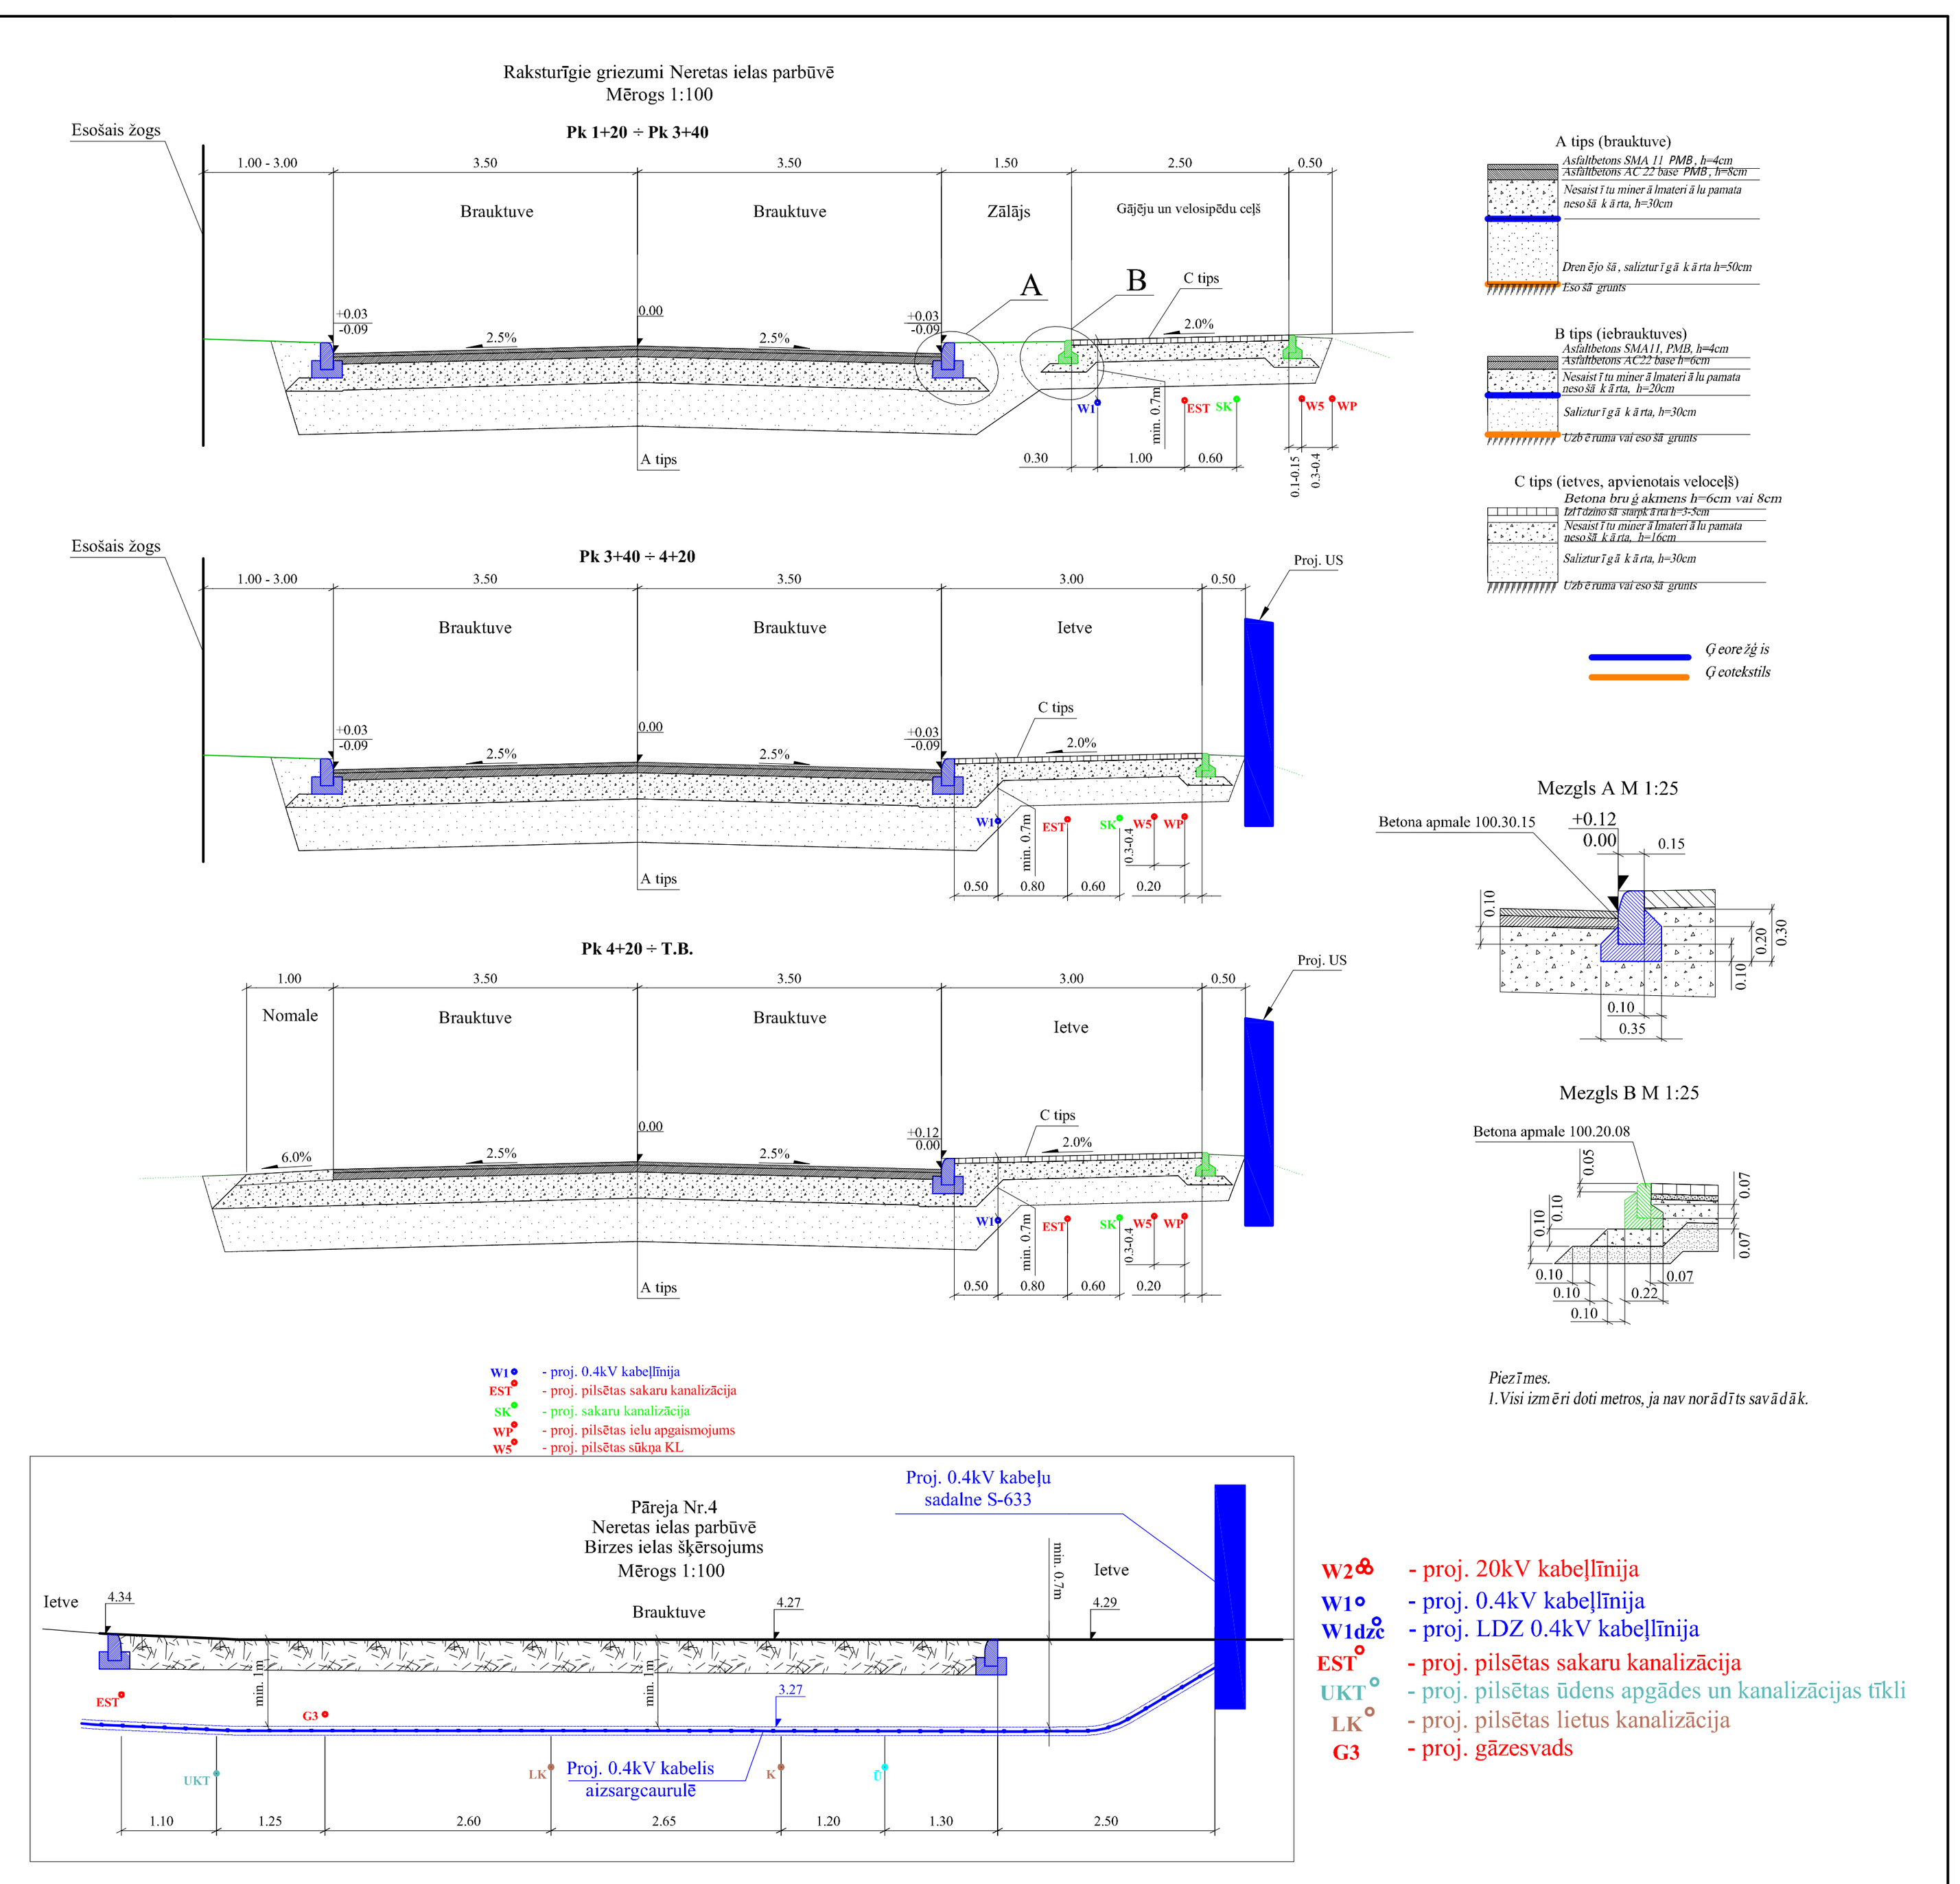

Pieņemtie apzīmējumi

- esošā 0.4kV EPL
- proj. 0.4kV EPL
- projektējamā 0.4kV uzskaites sadalne
- projektējamā 0.4kV KL
- projektējamā 20kV KL
- projektējamā aizsargcaurule
- demontējamā 0.4kV GL
- likvidējāmie koki, krūmi
- piketstabiņš

Piezīmes:

1) 20-0.42kV KL guldīt min. 0.7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Šķērsojot ceļa braucamo daļu, iebraucamos ceļus ka arī guldot kabeli zem iebraucamā ceļa min. 1m dziļumā aizsargcaurulē ar dinamisko izturību min. 1250N.
2) Kabeļus guldīt atklātā tranšejā. Brīdinājuma lentes minimālajam attālumam no kabeļa aizsargcaurules jābūt 0.2m, vai 0.4m no kabeļa, ja nav aizsargcaurules, aizsargprofila;
3) Kabeļa aizsargjoslas trasē likvidēt kokus, krūmus un to saknes, kur tas nav iespējams - ievērt kabeli aizsargcaurulē;
4) Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

				Objekts: 20kV un 0.4kV EPL pārvietošana Neretas ielas pārbūves projekta ietvaros, Jelgavā			Pasūtījuma Nr. 17 - 2018
				Pasūtītājs: SIA"3C"	Stadija	Mērogs	Lapa 1
					TS	1:500	ELT - 2
	Uzvārds	Paraksts	Datums				
Proj.	M. Kudrjavceva			Rekonstruējamo 0.42kV KL trases	RALKO		
				Ārējā elektroapgāde			