




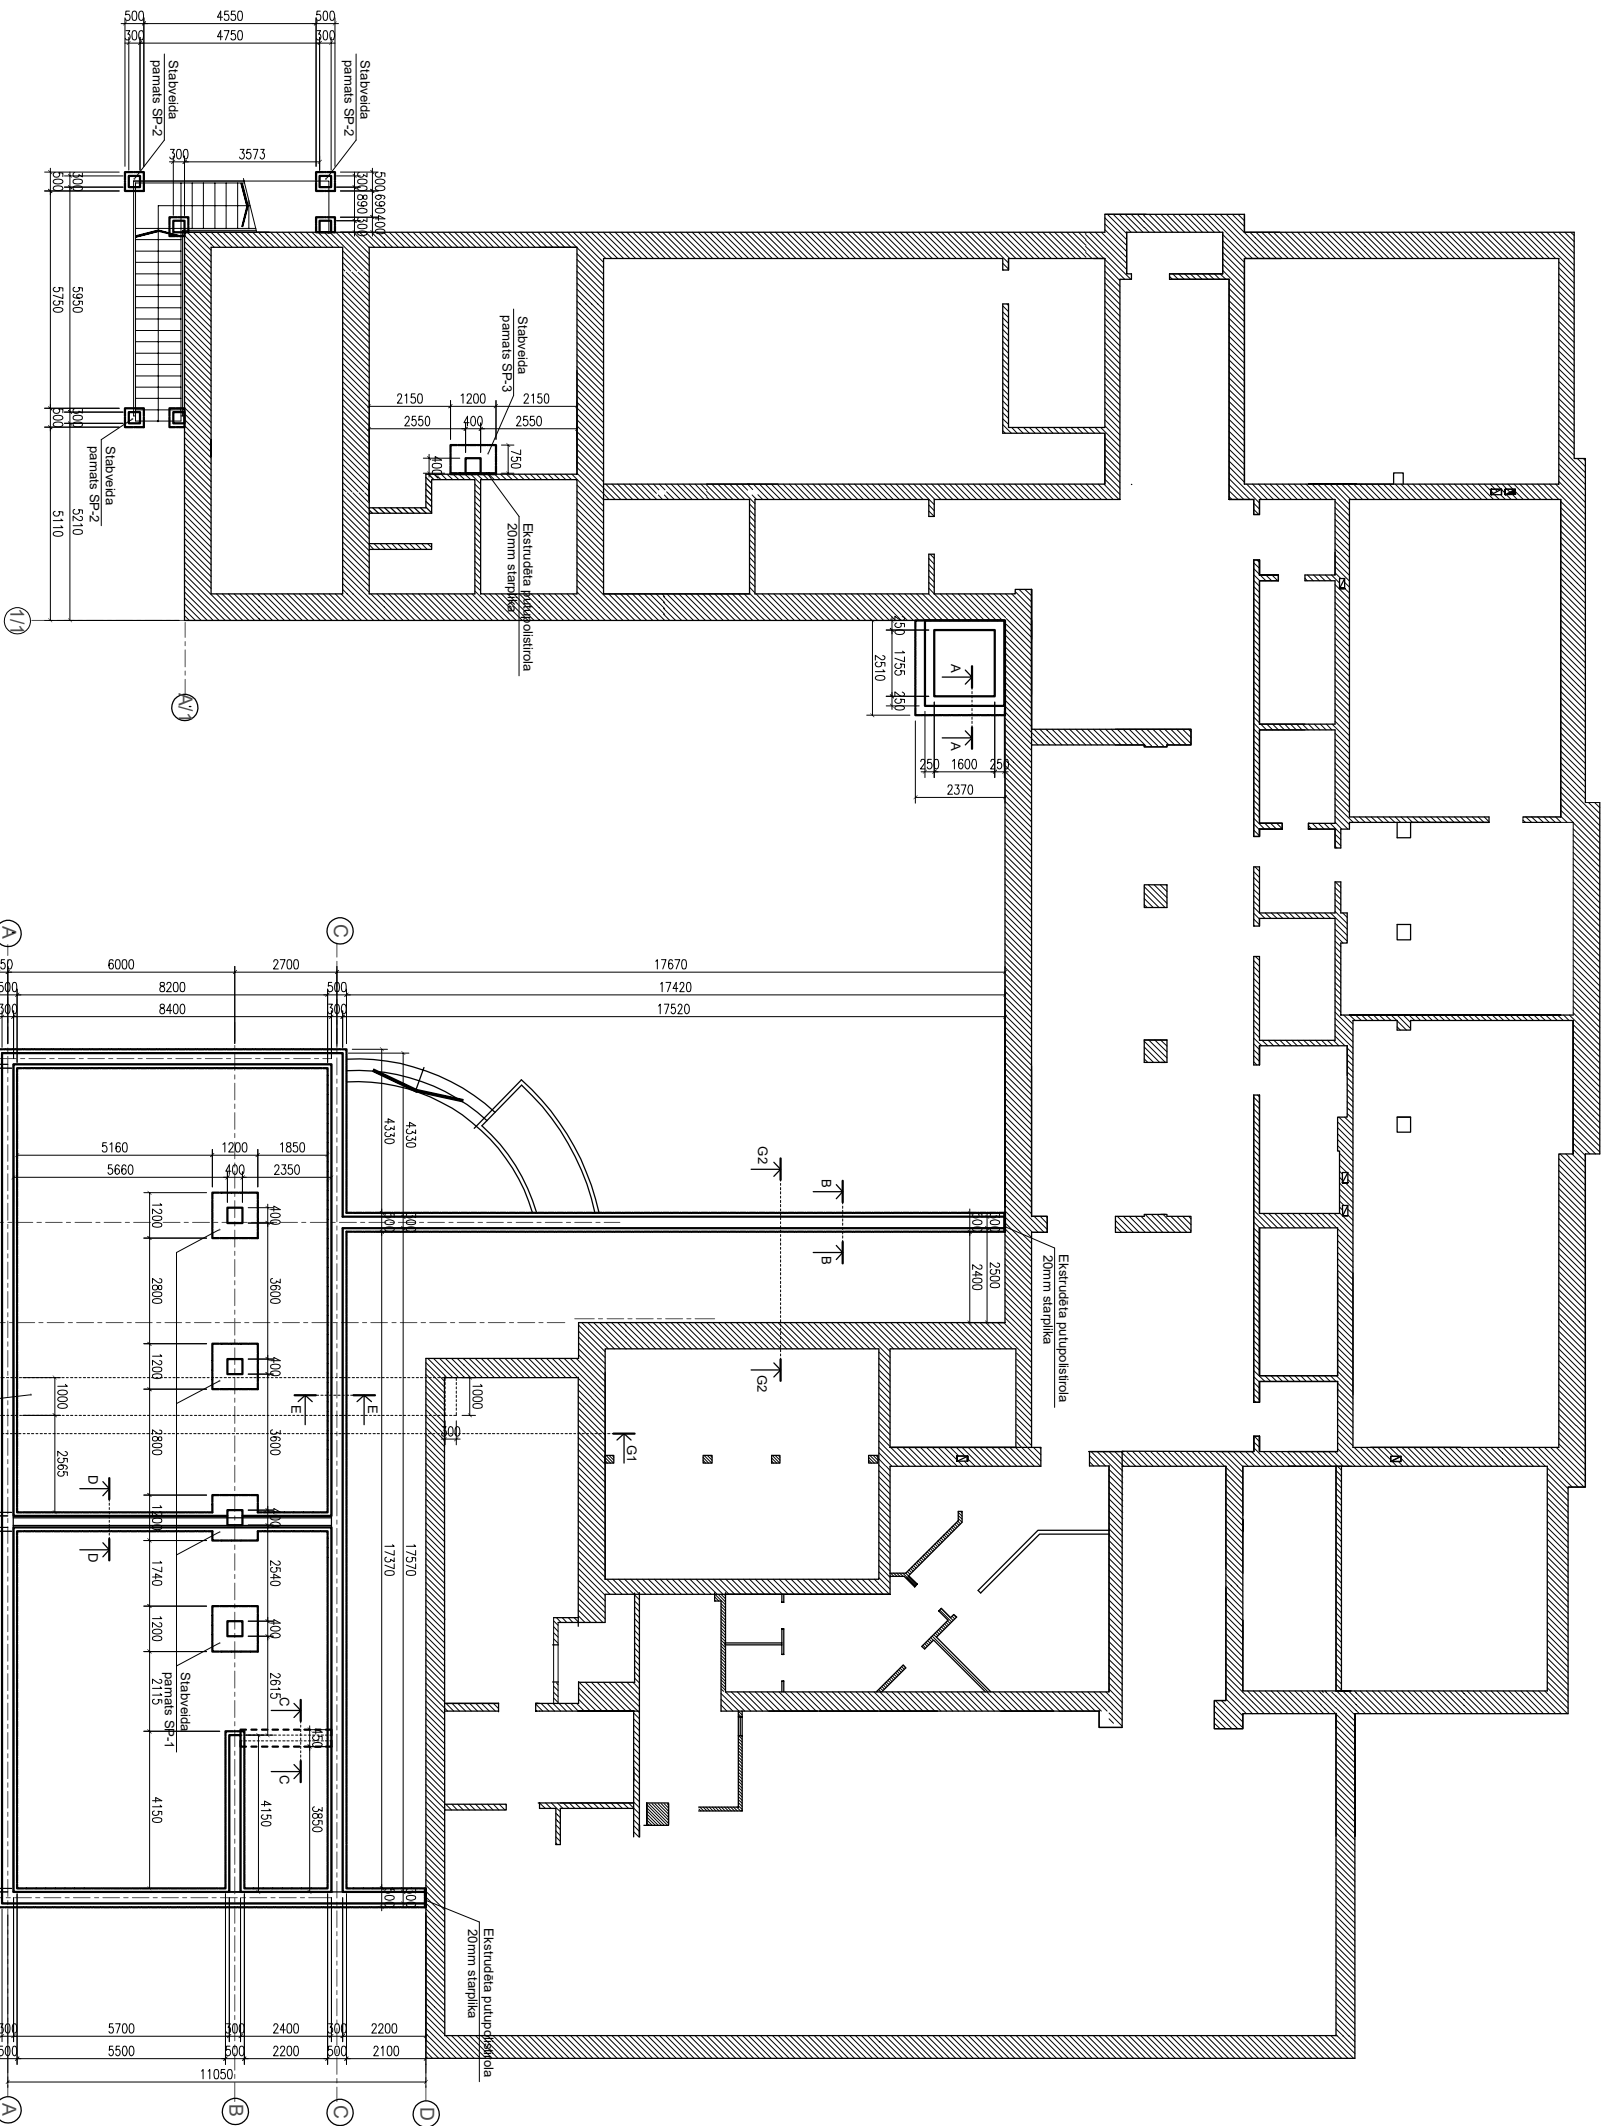


[illegible]

PĒLĒJUMS:

1. Sīgtelņuuma specifiskācija nav ņemta vērā nepieciešamie sīgtelņu palatādumi un aizgrūzumi, tādēļ sīgtelņuuma specifiskācija ir arā postācija dā ar 5% daudzu rezervi.
2. Sīgtelņu savienojums veidoti, izstrādājot sešas pārņemtienu.
3. Sīgtelņu palatādumi - 40 sīgtelņu daļiņu. Sīgtelņu savienojums veidoti izstrādājot sešas pārņemtienu.
4. Sīgtelņu savienojumu sīgtelņu jāsasaka savā stāpā. Sīgtelņu kārto dā rūsējumu pārsepi ar 0,1 ārm stāpā.

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ	
	Esoši pamati
	Jaukti monolīti dzelzsbetona pamati
	Jauka monolīti dzelzsbetona pamatu pāda
	Pastiprināta grīda
	Zemgrīdas kanāls

[illegible][illegible]