



Apkures sistēmas aksonometriskā shēma

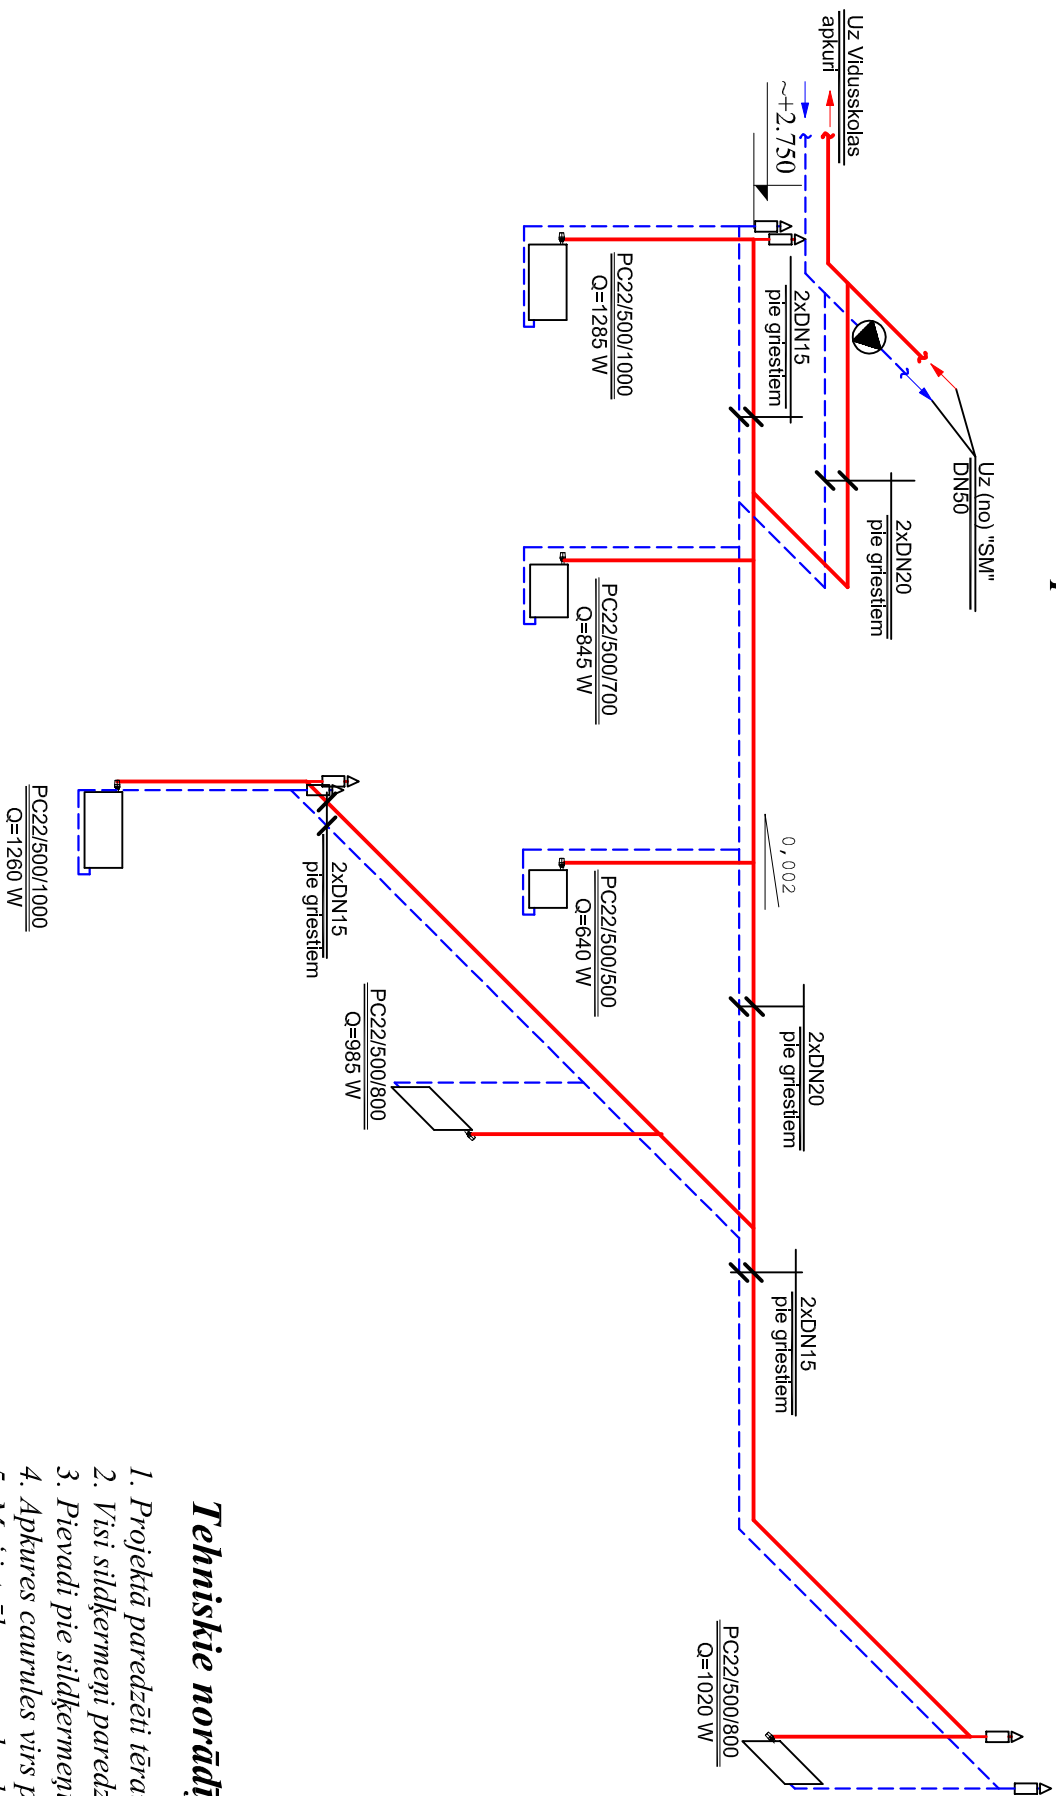


Sildkermena pieslēguma principiālā shēma

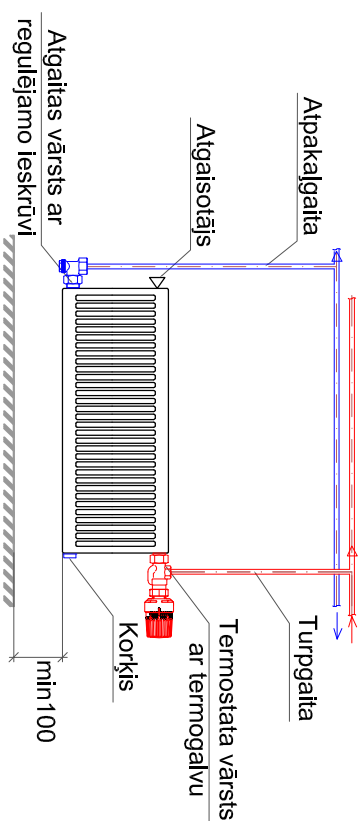

Tehniskie norādījumi


1. Projektā paredzēti ierūda sildķermeņi;
2. Visi sildķermeņi paredzēti ar sānu pieslēgumu;
3. Pievadī pie sildķermeņiem izvietoti gar sienu atklāti;
4. Apkures caurules virs piekārtiem griežtiem, sienu un grīdu konstrukcijās izolē ar "Tobolit" izolāciju $d=9\text{mm}$;
5. Magistālās cauruļvadus montēt ar kritumu (0.002m) pretēji turpgaitai;
6. Apkures sistēmu atgaisot caur automātiskiem atgaisotājiem $3/8''$;
7. Vietās kur cauruļvadi šķērso pārsegumu konstrukcijas, caurumus aizpildī ar ugunsdrošu materiālu;
8. Horizontālos cauruļvadus iztukšot ar kompresora palīdzību caur izlaides ventiļiem, kuri uzstādīti zemākajos punktos; Atsevišķu horizontālo posmu atslēgšanai, posmos montēt lodveida ventiļus.
9. Cauruļvadus, veidgabalus un stiprinājumus izvēlas būvorganizācija atbilstoši izgatavotāju rūpniecības montāžas instrukcijām;
10. Apkures sistēmas cauruļvadus stiprināt ik pēc 0.8m ;
11. Apkures siltummezgla izvietojuma risinājumus skatīt "SM" projekta sadaļā.
12. Būvuzņēmējam jānodrošina pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Nosacītie apzīmējumi

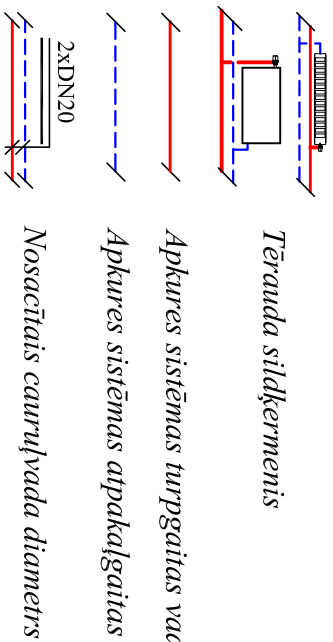

*Apkures sistēmas cauruļvadu
diametra tabula*

Nosacītais diametrs	Caurņpada tips	
	Vara (cu)	Daudzslāņu (al)
DN15	Ø15x1.0mm	Ø20x2.25mm
DN20	Ø22x1.2mm	Ø25x2.5mm
DN25	Ø28x1.2mm	Ø32x3.0mm
DN32	Ø35x1.5mm	Ø40x4.0mm
DN40	Ø42x1.5mm	Ø50x4.5mm

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBUVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025		
NOLIKTAVA				AVK		
				Stadija	Lapa	Mērogs
				BP	8	1:100
				<div><p>JELGAVA <i>kommunālprojekts</i> <i>būvkomersanta reģ. apl./Nr.2158-R</i></p></div>		
Būvpr. vadītājs	K. Brikanšis	04.2018.				
Būvpr. daļas vad.	Dz. Griņnieks	04.2018.				
Projektiņa	Dz. Griņnieks	04.2018.				
APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA						
Ainava Nr						