Pārsedzes "AP-2.1" šķēlums

M 1:10

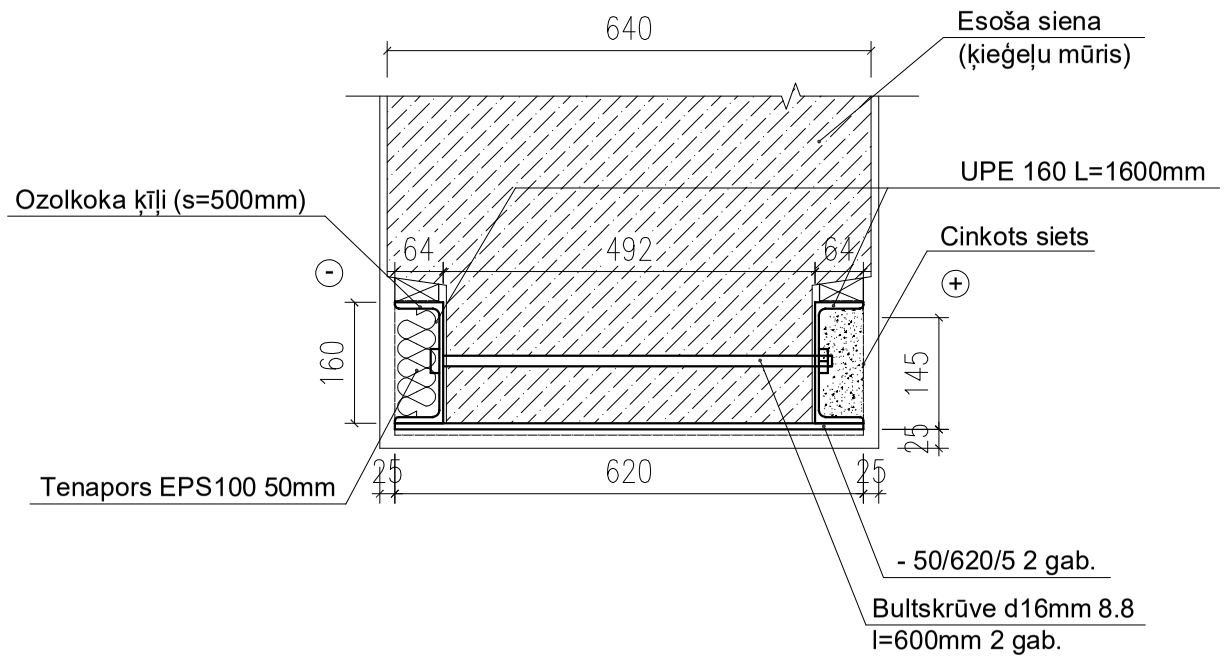

Pārsedzes "AP-2.1" pretskats

M 1:20

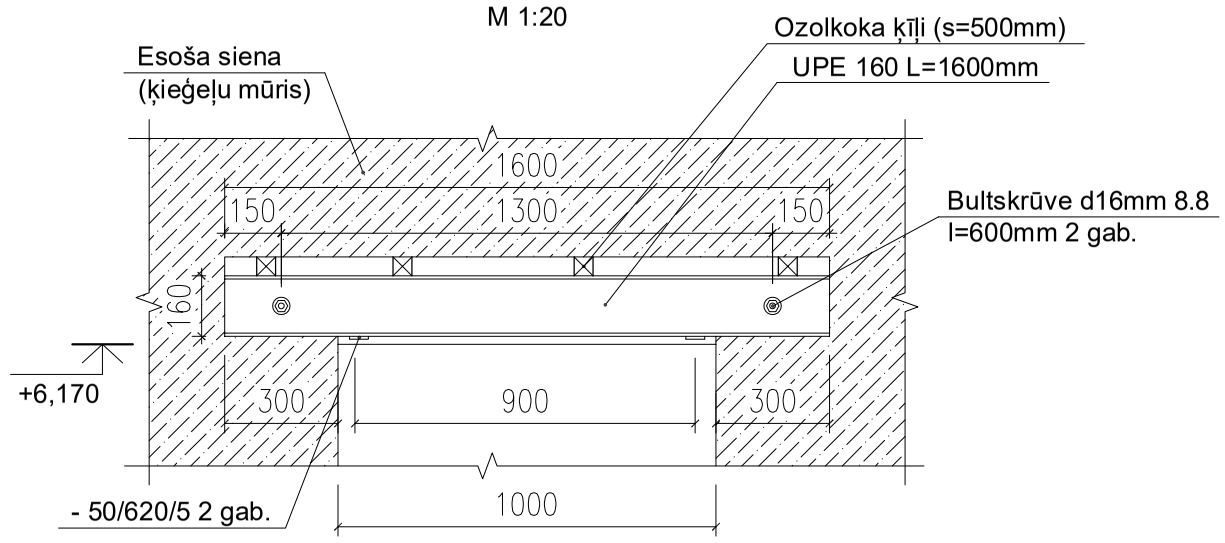

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA JAUNAJĀM AILU PĀRSEDZĒM						
Nr.p.k.	**Standarts**	**Nosaukums**	**Garums, m**	**Skaits, gab.**	**Elementa svars, kg**	**Kopējais svars, kg**
AP-2.1/1	EN 10058:2003	- 50/620/5	-	2	1.22	2.43
AP-2.1/2	EN 10279:2000	UPE 160	1.600	2	27.20	54.40
AP-2.1/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	2	0.95	1.90
					KOPĀ:	58.73

PIEZĪMES:

- Metinājuma šuves pieņemt vienādas ar savienojamo elementu plānāko biezumu;
- Tērauda slokšņu un savelkošo bultskrūvju garumus katrā vietā obligāti nepieciešams precizēt;
- Projektā paredzēts izmantot S235JR tērauda klases elementus, kas atbilst standartam EN 10025;
- Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120µm) - atbilstoši EN ISO 12944;
- Pirms jauno ailu pārsedžu izbūves uzsākšanas nesošās sienās jāveic pārseguma pagaidu atbalstīšana sienas pusēs, kur tas balstās uz sienas;
- Projektā jaunajām aiļu pārsedzēm paredzēts izmantot bultskrūves ar stiprības klasi ne zemāku kā 8.8. Pieļaujams izmantot augstākas stiprības bultskrūves;

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "Veisi"
"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv

BŪVOBJEKTS: JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE

ADRESE: AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ

DATUMS: 03.2018.

PASŪT. NR.: 2018_5

RASĒJ. NOSAUKUMS: 2.stāva ailu pārsedzes "AP-2.1" mezgli; Specifikācijas

FAILA NOS.: e/darbi/2018_5/BK

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:20

		PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d.vad.	I. Veiss		25.05.2018.
Izstrādāja	I. Veiss		25.05.2018.

DAĻA RAS. NR.: BK - 13

Nr.