Mh 1:500
Mv 1:100

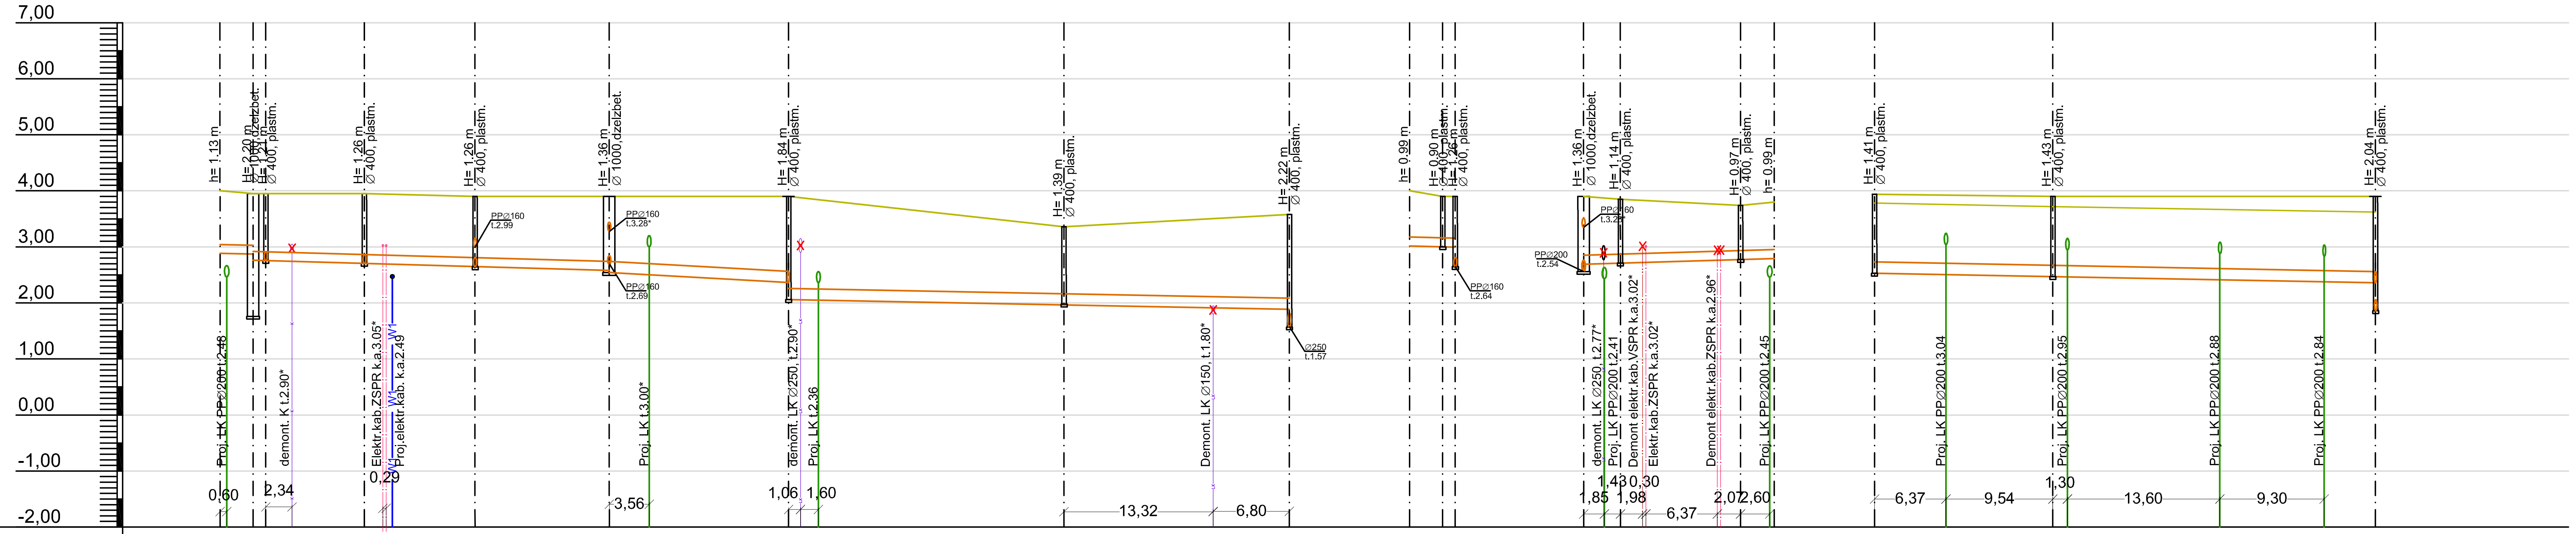

Plāna elementi	Attālumi, m	Esošās zemes virsmas atzīme, m	Projektētās zemes virsmas atzīme, m	Projektētās caurules teknes atzīme, m
K1-12		4.00	4.00	2.87
	2.96			
Z-2		3.95	3.95	2.86 / 2.75
	1.13			
K1-11		3.95	3.95	2.74
	8.80			
K1-10		3.95	3.95	2.69
	9.87			
K1-13a		3.90	3.90	2.64
	11.96			
K1-9		3.90	3.90	2.58 / 2.54
	16.00			
K1-8		3.90	3.90	2.36 / 2.06
	24.56			
K1-7		3.36	3.36	1.97
	20.12			
K1-6		3.58	3.58	1.89
K1-13		4.00	4.00	3.06
	2.95			
Z-4		3.90	3.90	3.00
	1.12			
K-13a		3.90	3.90	2.99
K1-9		3.90	3.90	2.69
	3.28			
K1-14		3.85	3.85	2.71
	10.72			
K1-15		3.74	3.74	2.77
	3.00			
Z-5		3.80	3.80	2.79
K1-17		3.78	3.94	2.53
	15.91			
K1-16		3.72	3.90	2.47
	28.78			
K1-8		3.62	3.90	2.36

Posms	Posma garums	Slīpums	Cauruļvada materiāls, diametrs	Pamatojums
K1-12 – K1-9	L=34.73m	i = 0.0038	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-9 – K1-8	L=16.00m	i = 0.014	PP ∅200, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-8 – K1-6	L=44.68m	i = 0.0038	PP ∅200, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-13 – K-13a	L=4.07m	i = 0.0054	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-9 – Z-5	L=17.00m	i = 0.0054	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-17 – K1-8	L=44.69m	i = 0.0038	PP ∅200, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm

Mh 1:500
Mv 1:100

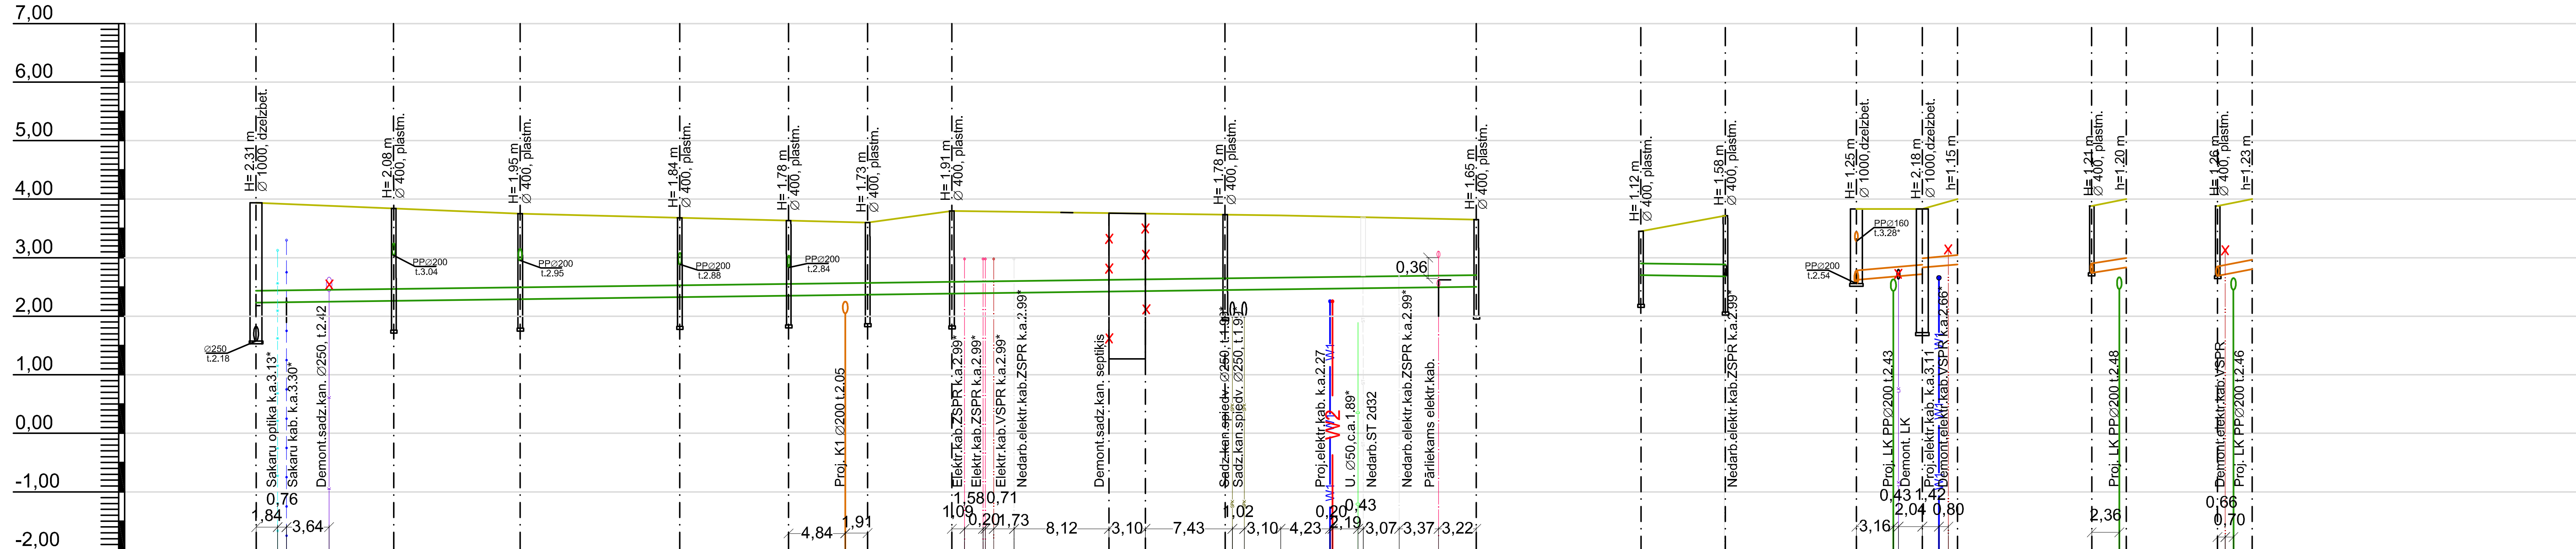

Plāna elementi	Attālumi, m	Esošās zemes virsmas atzīme, m	Projektētās zemes virsmas atzīme, m	Projektētās caurules teknes atzīme, m
LK1-1		3.94	3.94	2.23
	11.63			
LK1-1a		3.84	3.84	2.26
	10.80			
LK1-2		3.75	3.75	2.30
	13.63			
LK1-2a		3.68	3.68	2.34
	9.30			
LK1-2b		3.64	3.64	2.36
	6.75			
LK1-3		3.60	3.60	2.37
	7.19			
LK1-4		3.80	3.80	2.39
	22.64			
LK1-5		3.72	3.72	2.44
	21.45			
LK1-6		3.65	3.65	2.50 / 2.76
G1-3		3.45	3.45	2.83
	7.21			
LK1-6a		3.82	3.82	2.78
K1-9		3.90	3.90	2.69
	5.63			
K1-22		3.90	3.90	2.72 / 2.83
	3.00			
Z-6		4.00	4.00	2.85
K1-11		3.95	3.95	2.74
	2.96			
Z-3		4.00	4.00	2.80
K1-10		3.95	3.95	2.69
	2.96			
Z-7		4.00	4.00	2.77

Posms	Posma garums	Slīpums	Cauruļvada materiāls, diametrs	Pamatojums
LK1-1 – LK1-6	L=104.66m	i = 0.0026	PP ∅200, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
G1-3 – LK1-6a	L=7.21m	i = 0.0069	PP ∅200, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-9 – Z-6	L=8.63m	i = 0.0054	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-11 – Z-3	L=2.96m	i = 0.02	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
K1-10 – Z-7	L=2.96m	i = 0.027	PP ∅160, SN8	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm

PIEZĪMES:

Garenprofilus skatīt kopā ar UKT plānu (UKT-1).

" * " - precīzu atzīmi precizēt dabā pirms būvdarbu uzsākšanas.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025
				UKT
UKT VAD.	A.KRŪMIŅA	03.2018	ĀRĒJĀ ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA	STADIJA: BP; LAPA: 2; MĒROGS: Mh1:500; Mv1:100
			K1; K2 TĪKLU GARENPROFILI	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R