


Esoša sadale SS8

Un= 400/230 V

Veicot elektroinstalāciju izmantojot esošās sadalnes jāpārlicinās, ka pienākoša vada šķērssgriezums ir pietiekošs

Paredzēt jaunas sadalnes pieslēgšanu un kabeļa pagarinājumu

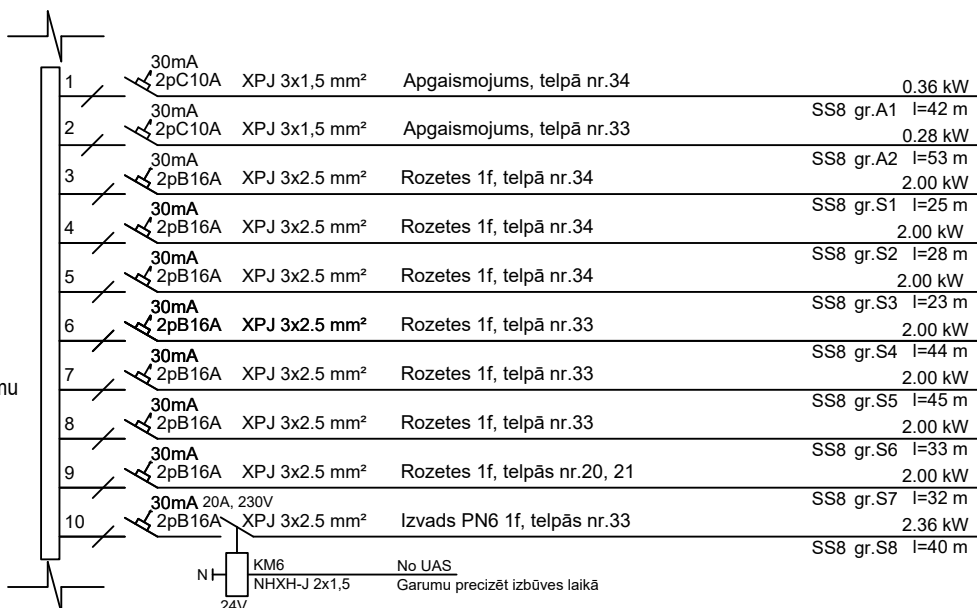


Esoša sadale SS9

Un= 400/230 V

Veicot elektroinstalāciju izmantojot esošās sadalnes jāpārlicinās, ka pienākoša vada šķērssgriezums ir pietiekošs

Paredzēt jaunas sadalnes pieslēgšanu un kabeļa pagarinājumu

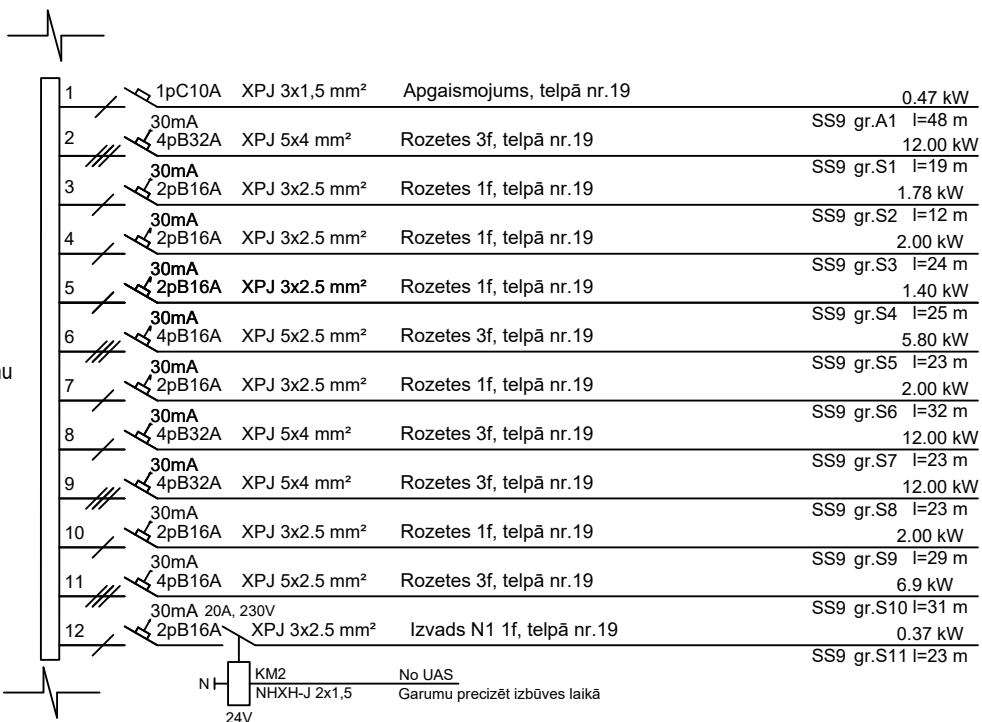

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ

17 - 025

EL

Būv.EL daļas vad. H. Leoho 05.04.18

VIDUSSKOLAS ĒKA

Stadija

Lapa

Mērogs

BP

13

Sadales shēmas SS8, SS9

JELGAVA
komunālprojekts
būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R

Arhīva Nr