Mh 1:500
Mv 1:100

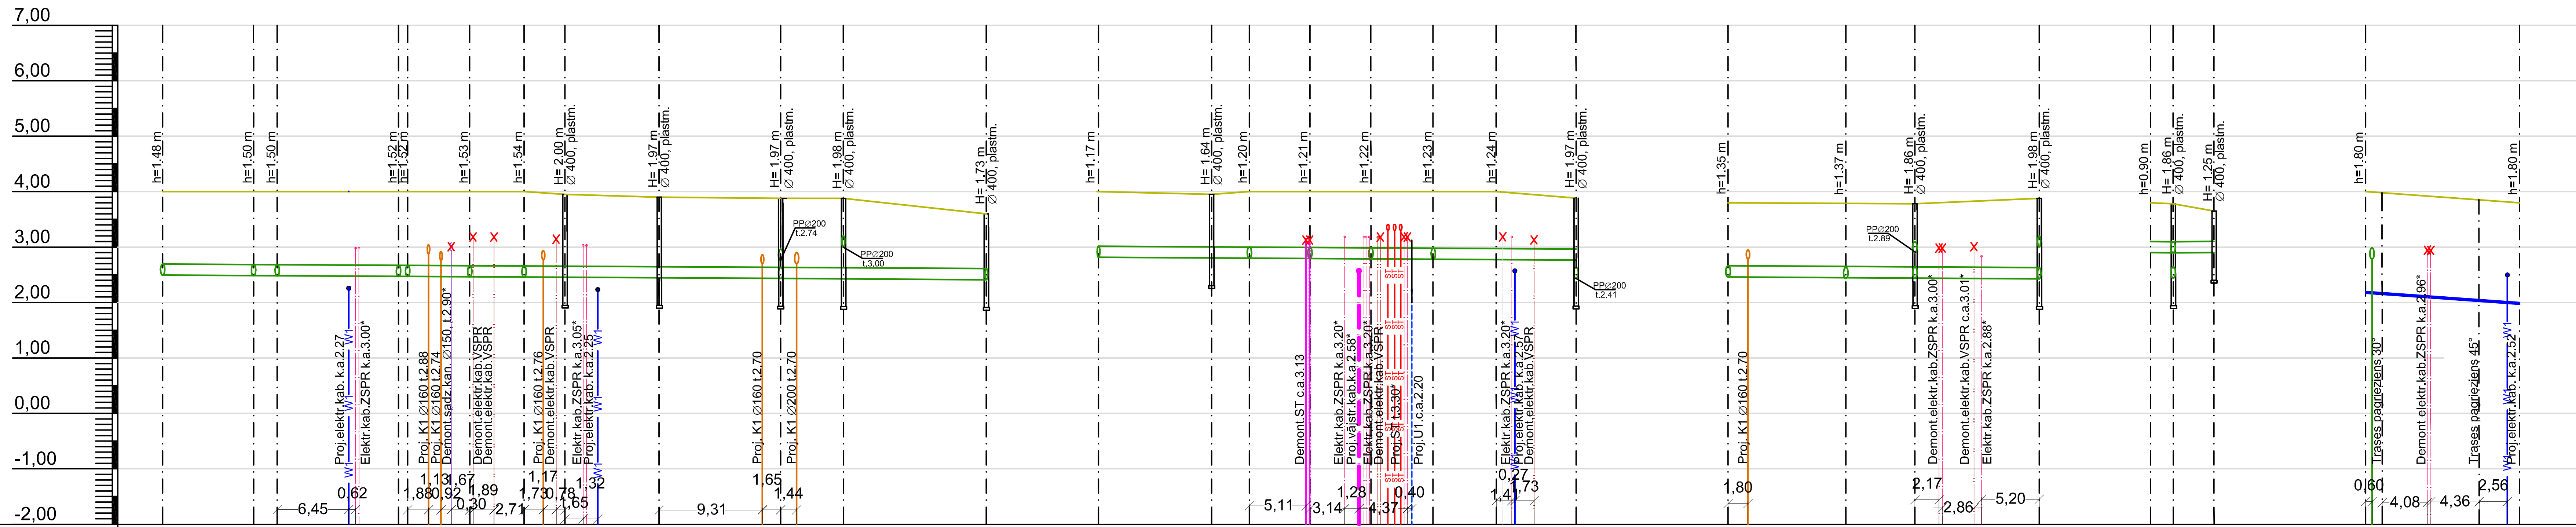

Projektētās caurules teknes/virsmas atzīme, m	2.52; 2.50; 2.50; 2.48; 2.48; 2.47; 2.46; 2.45; 2.43; 2.41; 2.40; 2.37 / 2.83; 2.81; 2.80; 2.79; 2.78; 2.77; 2.76; 2.74 / 2.45; 2.43; 2.42; 2.40 / 2.90; 2.89; 2.90 / 2.20; 2.00
Projektētās zemes virsmas atzīme, m	4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 3.95; 3.90; 3.88; 3.88; 3.60 / 4.00; 3.95; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 3.88 / 3.80; 3.80; 3.78; 3.88 / 3.80; 3.78; 3.65 / 4.00; 3.80
Esošās zemes virsmas atzīme, m	4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 3.95; 3.90; 3.88; 3.88; 3.60 / 4.00; 3.95; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 4.00; 3.88 / 3.80; 3.80; 3.78; 3.88 / 3.80; 3.78; 3.65 / 4.00; 3.80
Cauruļvada materiāls, diametrs	PP ∅200, SN8 / PP ∅200, SN8 / PP ∅200, SN8 / PE ∅32, PN10
Pamatojums	Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm / Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm / Blietēta smilts (max. frakc. 16 mm) h = 15 cm
Posma garums / Slīpums	L=74.27m, i = 0.0021 / L=29.46m, i = 0.0021 / L=28.06m, i = 0.0021 / L=2.04m, i = 0.0021 / L=3.68m, i = 0.0021 / L=13.90m, i = 0.014
Attālumi, m	8.20; 2.13; 10.94; 0.82; 5.60; 4.90; 3.68; 8.50; 10.96; 5.66; 12.88 / 10.19; 3.41; 5.46; 5.50; 5.59; 5.71; 7.20 / 10.62; 6.23; 11.21 / 2.04; 3.68 / 13.90
Plāna elementi	L-7; L-6; L-5; L-3; L-4; L-2; L-1; LK1-19; LK1-19a; LK1-18; LK1-17; LK1-3 / N-13; K1-21; L-12; L-11; L-10; L-9; L-8; LK1-18 / L-14; L-13; LK1-20; LK1-17 / LK1-20; N-13; G1-4 / U1-1; U1-2

PIEZĪMES:
Garenprofilus skatīt kopā ar UKT plānu (UKT-1).
" * " - precīzu atzīmi precizēt dabā pirms būvdarbu uzsākšanas.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ					17 - 025
					UKT
UKT VAD.	A.KRŪMIŅA	03.2018	ĀRĒJĀ ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA	STADIJA: BP	LAPA: 3
				MĒROGS	Mh1:500; Mv1:100
			U1; K1; K2 TĪKLU GARENPROFILI	komunālprojekts JELGAVA Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R	