


# Esoša sadale GS

Un= 400/230 V

Veicot elektroinstalāciju izmantojot esošās sadalnes jāpārliecinās, ka pienākoša vada šķēsgriezums ir pietiekošs

Paredzēt jaunās sadalnes pieslēgšanu un kabeļa pagarinājumu

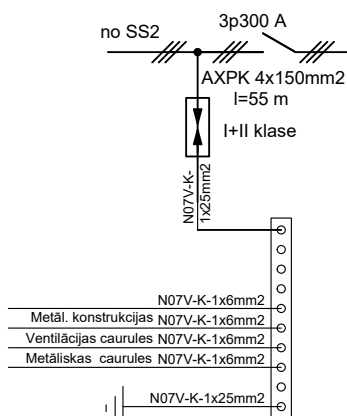

1	125A	5x50 mm²	Restorāns virtuve	
2	100A	4x35 mm²	Restorāns ceptuve	SS1
3	40A	5x10 mm²	Bibliotēka	SS1
4	40A	5x10 mm²	WS sadales telpa	AS
5	40A	5x6 mm²	Kāpnes	VVS
6	40A	5x6 mm²	AV sadales telpā	AS
7	40A	5x10 mm²	Datorklase	AS
8	40A		Esošā grupa	SS
9	32A		Esošā grupa	
10	32A		Esošā grupa	
11	32A		Esošā grupa	
12	20A		Esošā grupa	
13	20A		Esošā grupa	
14	16A		Esošā grupa	
15	20A		Rezerve	
16	16A		Rezerve	
17	#10-23A 3pC25A	NHXX-J 5x4 mm²	Proj.izvads, 3f, uz liftu	4.00 kW l=35 m
18	3p50A	XPJ 5x10 mm²	Proj. sadale SS5	39.92 kW l=40 m
19	3p25A	XPJ 5x4 mm²	Proj. sadale SS-1	16.44 kW l=40 m

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025			
				EL			
Būv.EL daļas vad.	H. Leoho		05.04.18	VIDUSSKOLAS ĒKA	Stadija	Lapa	Mērogs
					BP	14	
				Sadalnes shēma GS	JELGAVA		
Arhīva Nr					