BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS NULLES CIKLAM

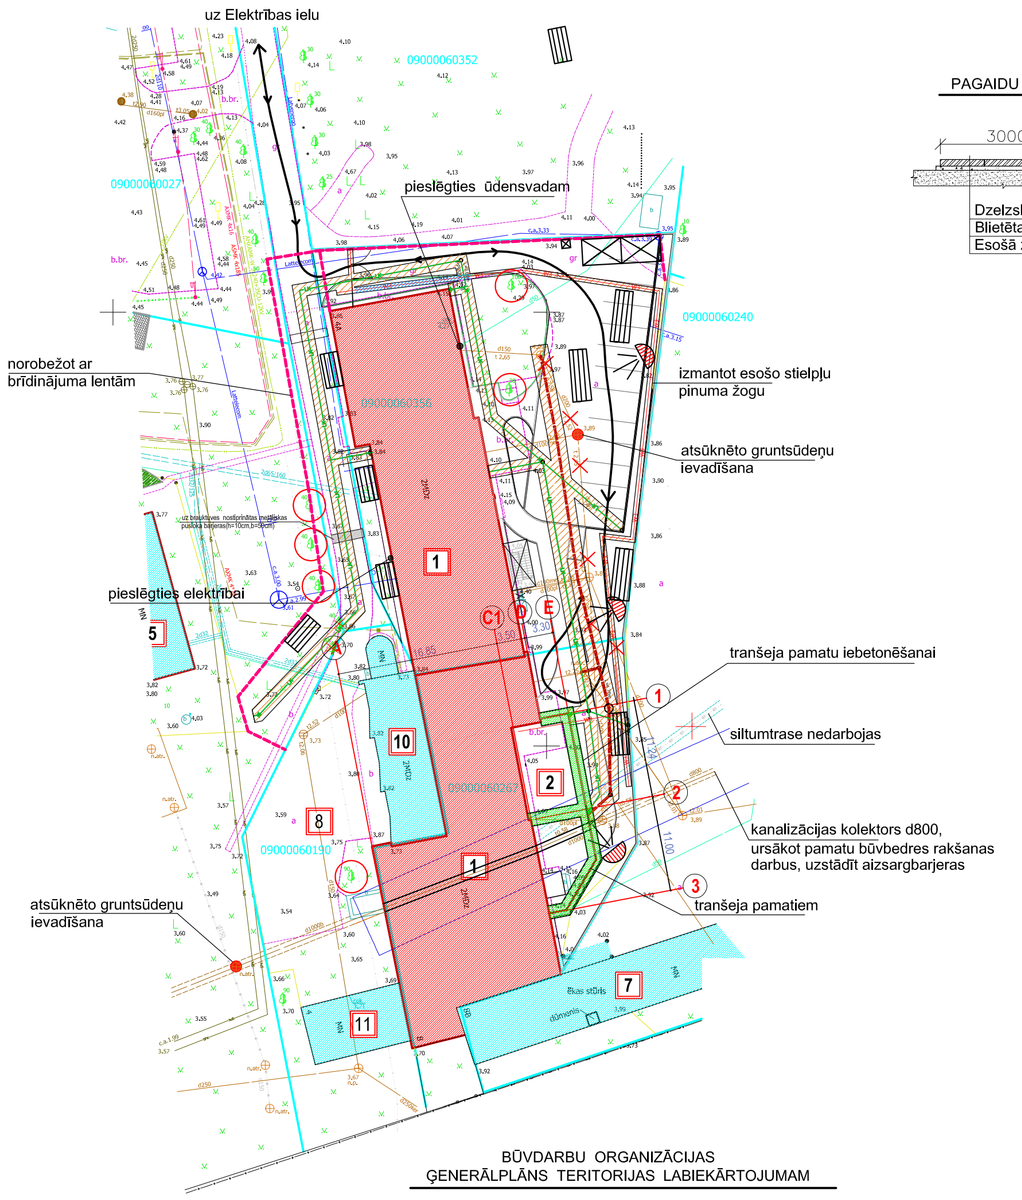

PAGAIDU CEĻŠ



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS MONTĀŽAS DARBIEM

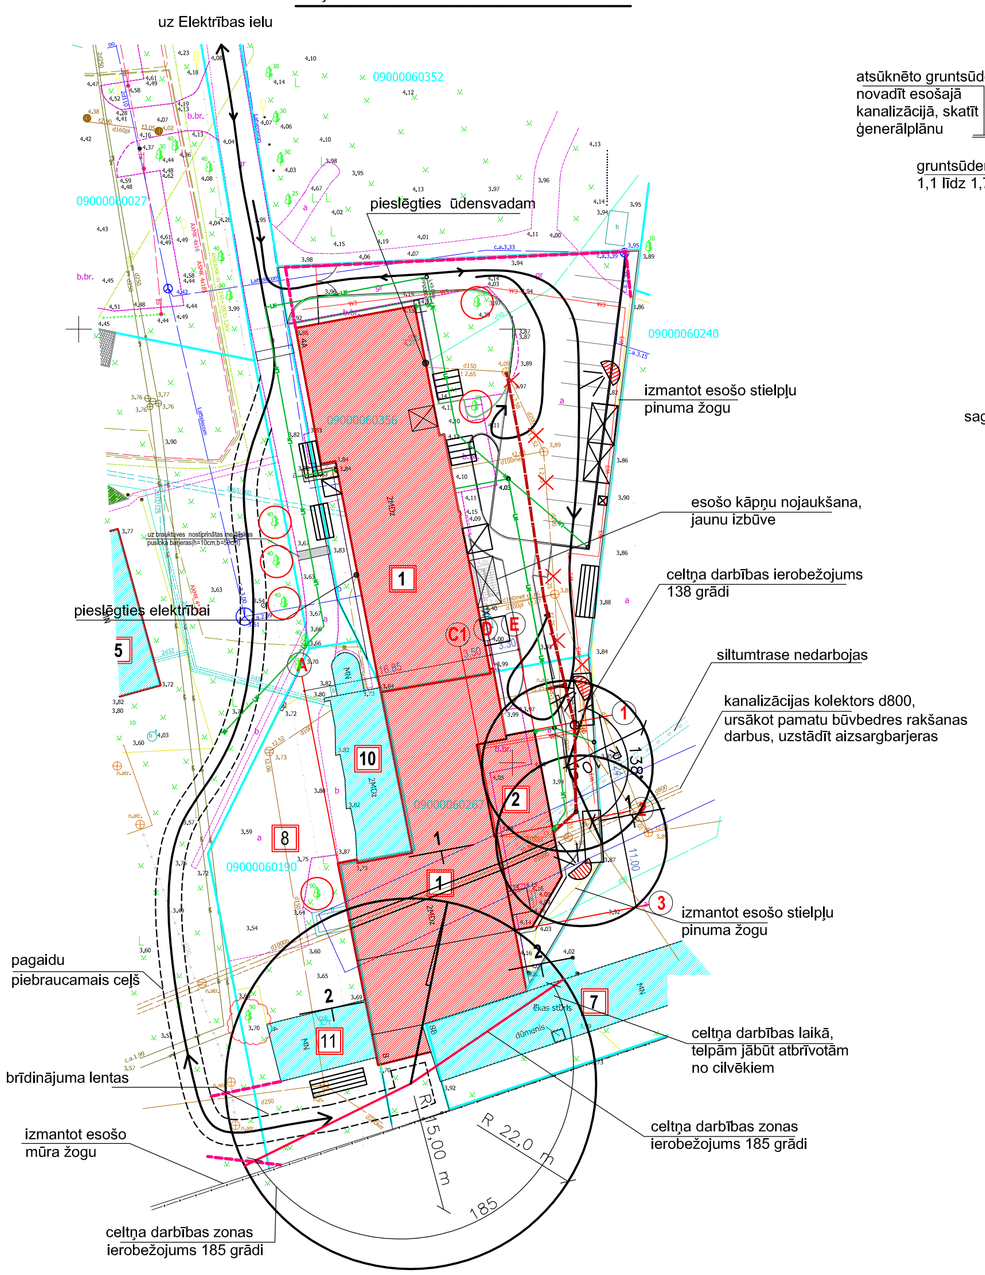

TĪKLU MONTĀŽAS GRIEZUMS

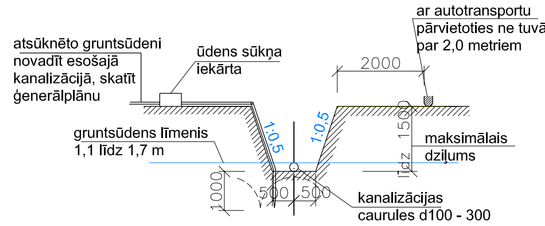

MEZGLS KOKU AIZSARDZĪBAI

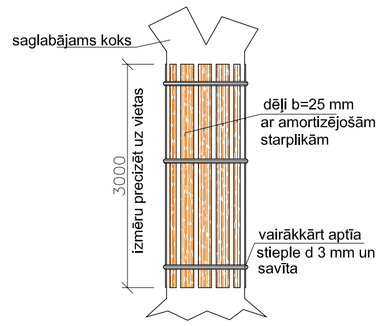

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nummurs ģen. plānā	Nosaukums	Piezīmes
1	Skolas ēka	esoša
2	Piebūve	projektēta
5	Skolas palīgēka	esoša
7	Ražošanas ēka	esoša
8	Ražošanas teritorija	esoša
10	Piebūve skolas ēkai	esoša
11	Piebūve skolas ēkai	esoša

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Nosaukums
→	Transporta un celtņa kustības virziens
	Pagaidu žogs h=2,0 m ar vārtiem
	Projektēšanā iekļautās ēkas un būves
	Esošās ēkas un būves
	Ēkas daļas, kur veicami montāžas darbi
	Laukumi un nojumes būvmateriālu novietošanai
	Pārvietojamas sadzīves telpas, kantoris, tualete
	LED prožektori būvlaukuma apgaismošanai
C1	Celtniecības laikā saglabājamie koki
	Pagaidu piebraucamais ceļš
	No jauna izbūvējamie apakšzemes tīkli

BŪVBEDRES GRIEZUMS

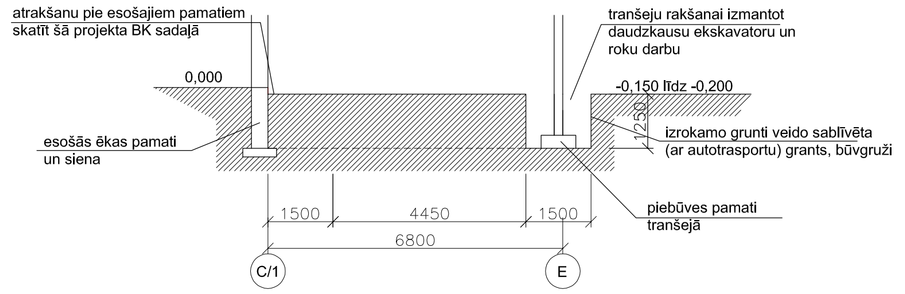

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

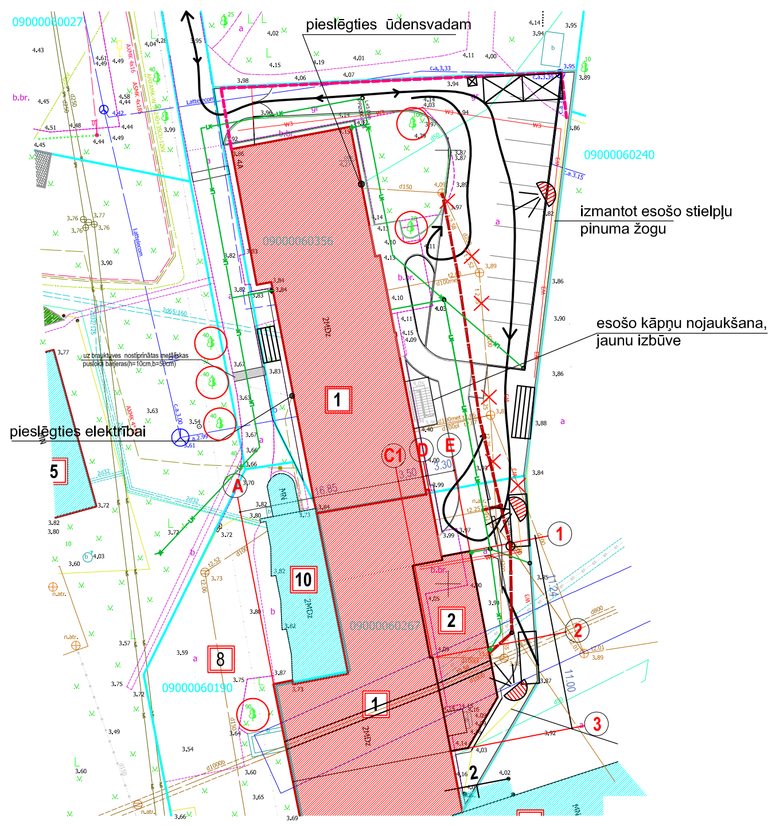

MATERIĀLU NOVIETOŠANAS SHĒMA

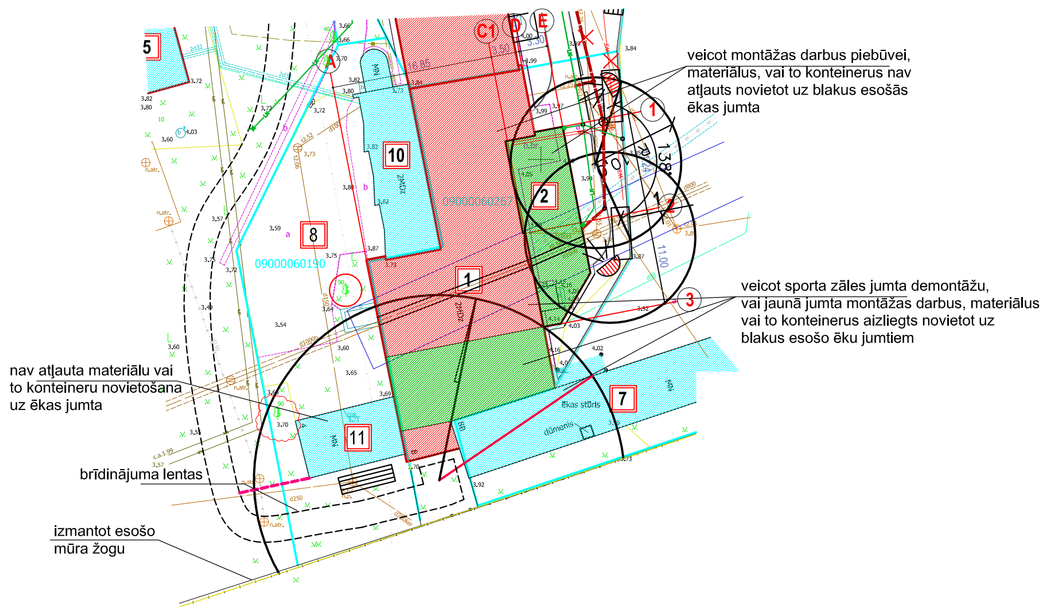

NORĀDĪJUMI:

1. Izpildot būvdarbus ievērot LBN 201 "Būvju ugunsdrošība", Ministru Kabineta Noteikumus Nr 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" ar 2008. gada 29. janvāra grozījumiem (MK noteikumi NR 48), kā arī LBN daļu prasības par darbu izpildi un pieņemšanu celtniecībā.
2. Ūdeni celtniecības vajadzībām ņemt no esošās ēkas ūdensvada pieslēguma.
3. Pieslēgums elektroenerģijai būvdarbu vajadzībām pie esošā ēkas sadales skapja.
4. Par pagaidu piebraucamo izmantot esošo grants seguma iebrauktuvi no Elektrības ielas. Papildus izbūvēt pagaidu ceļu no ielu dzelzsbetona plātnēm līdz celtņa darbības vietai.
5. Būvlaukums jānorobežo ar 2,0 m augstu pārvietojamu metāla sieta žogu, kas nosegts ar stiegrotu polietilēna plēvi. Izmantot arī esošos žogus.
6. Gruntsūdens līmenis konstatēts 1,05 līdz 1,66 metru dziļumā. Izbūvējot kanalizācijas tīklus, kas ir līdz 1,5 m dziļumā, gruntsūdens līmeni pazemināt ar sūkņiem.
7. Veicot nojaukšanas darbus būvgružus pārvietot slēgtās caurulēs. Būvgružus savākt konteineros un aizvest saskaņā ar noslēgto līgumu.
8. Tranšeju rakšanas laikā saglabāt šķērsojošos inženierkomunikāciju tīklus un kabeļus, skatīt projekta ŪKT daļu.
9. Lapu skatīt kopā ar lapu DOP-4.
10. Izraktā grunts tiks aizvesta saskaņā ar Jelgavas pilsētas Pašvaldību, atpakaļaizbēršanai tiks izmantota pievesta grunts.
11. Materiālus vai to konteinerus pirms montāžas un montāžas laikā novietot tikai uz zemes. To novietošanas uz blakus esošo ēku vai ēkas daļu jumtiem nav atļauta.
12. Siltumizolācijas un jumta seguma materiālu konteinerus atļauts nokraut uz jaunā, izbūvētā jumta ne vairāk kā 150 kg/m2.

AMATU VIDUSSKOLAS TELPU PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8 JELGAVĀ					17 - 026		
					DOP		
PROJ. VAD.	BRAKANSKIS		12.2.2018.	SKOLAS ĒKA	STADIJA	LAPA	LAPAS
PROJEKT.	BRAZAUSKA		12.2.2018.		BP	3	4
				BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS NULLES CIKLAM, MONTĀŽAS DARBIEM, LABIEKĀRTOJUMAM	JELGAVA komunālprojekts BIOkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA		
MĒROGS 1:500							
ARHĪVA INV. Nr							