SISTĒMAS K1 GARENPROFILS

Mh=1:500
Mv=1:100

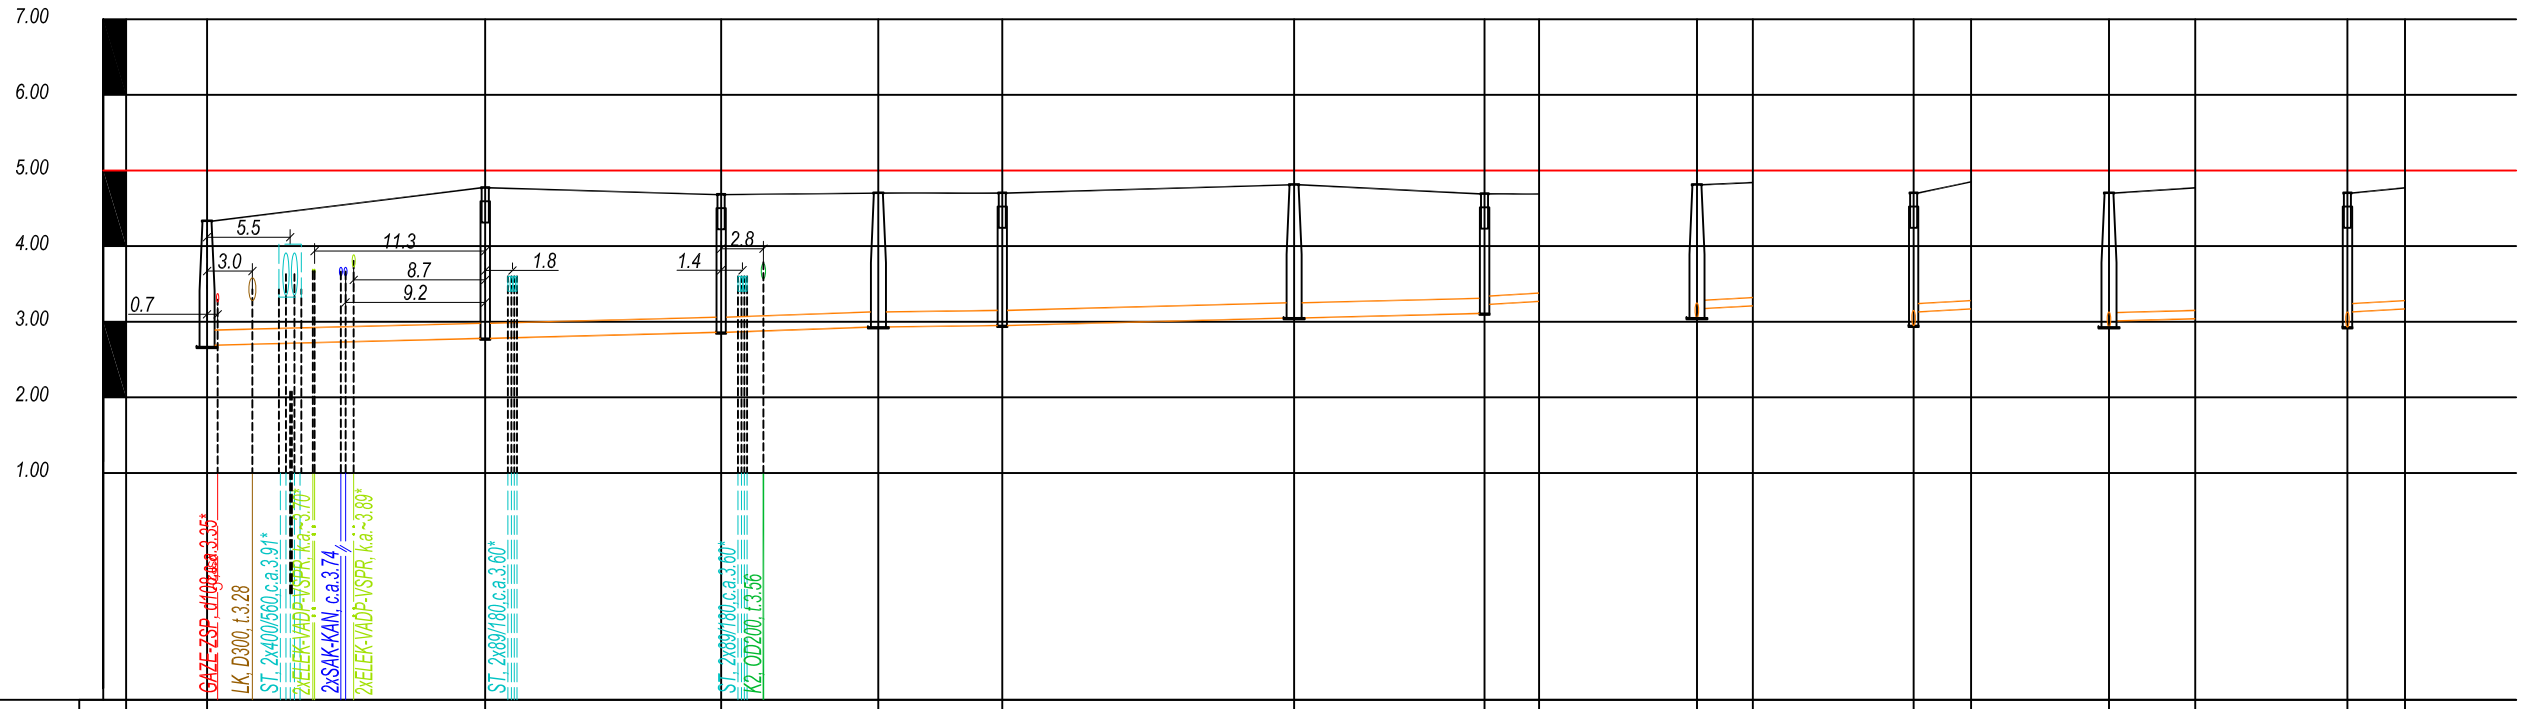

CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	1		PP, OD200, SN8			PP, OD200, SN8			PP, OD200, SN8		PP, OD200, SN8		PVC, OD110, SN8		2xPVC, OD110, SN8		PVC, OD110, SN8		PVC, OD110, SN8		PVC, OD110, SN8			
PAMATNE	2		Izlīdzinoša smilts 0.15m			Izlīdzinoša smilts 0.15m			Izlīdzinoša smilts 0.15m		Izlīdzinoša smilts 0.15m				Izlīdzinoša smilts 0.15m				Izlīdzinoša smilts 0.15m					
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME m.v.j.l.	3	4.34	4.78			4.69		4.71	4.71		4.82		4.70	4.69	4.82		4.85	4.71	4.86	4.71	4.78	4.71	4.78	
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME m.v.j.l.	4	4.34	4.78			4.69		4.71	4.71		4.82		4.70	4.69	4.82		4.85	4.71	4.86	4.71	4.78	4.71	4.78	
CAURULES TEKNES ATZĪME m.v.j.l.	5	2.67	2.69	2.78		2.86		2.91	2.95		3.05		3.11	3.23 3.27	3.05 3.17		3.21	2.95 3.13	3.17	2.91	3.01	3.04	2.91 3.13	3.17	
IEBŪVES DZIĻUMS m	6	1.67	2.00			1.83		1.80	1.76		1.77		1.59	1.42	1.77		1.64	1.76	1.69	1.80	1.74	1.80	1.61	
GARUMS, m / KRITUMS, m/m	7		84.5								0.005			3.6 / 0.01			3.7 / 0.01		3.8 / 0.01		5.7 / 0.005		3.8 / 0.01	
ATTĀLUMS, m	8		18.4			15.6		10.4	8.2		19.3		12.6	3.6			3.7		3.8		5.7		3.8	
SKATAKU UN PUNKTU NR.	9	EK-1 Ø1000	EK-2 Ø630			EK-3 Ø630		EK-4 Ø630	K1-1 Ø630		K1-2 Ø630		K1-3 Ø630		Ēkas Pamats	K1-2 Ø1000		Ēkas Pamats	K1-1 Ø630		Ēkas Pamats	EK-4 Ø1000		Ēkas Pamats	EK-4 Ø630		Ēkas Pamats

PIEZĪMES

1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar plāniem.
2. Augstuma atzīmes pecizēt būvniecības laikā.
3. Pirms zemes darbu veikšanas, precizēt esošo komunikāciju trasējumu un iebūves dziļumu.
4. Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.
5. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
6. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu.
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
8. Ūdensvada pagriezieni enkurojami ar betona atbalstiem.
9. Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt un neskaidrību gadījumā precizēt pie būvprojekta autora

AUSTRUMI projektēšanas birojs

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:
ŪKT sad.vad.	J.Rancans		08.11.2017
Izstrādāja	J.Laizāns		08.11.2017

Pasūtītājs: **Jelgavas pilsētas dome**
Reģ.Nr.90000042516
Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001

Izpildītājs:
"Projektēšanas birojs Austrumi"
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Reģ. Nr.42403019889
Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā

Rasējums: Sistēmas K1 garenprofils

Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/ 14/AK	
Mērogs:	v 1:100 h 1:500	
Marka:	ŪKT	
Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
BP	ŪKT-104	19