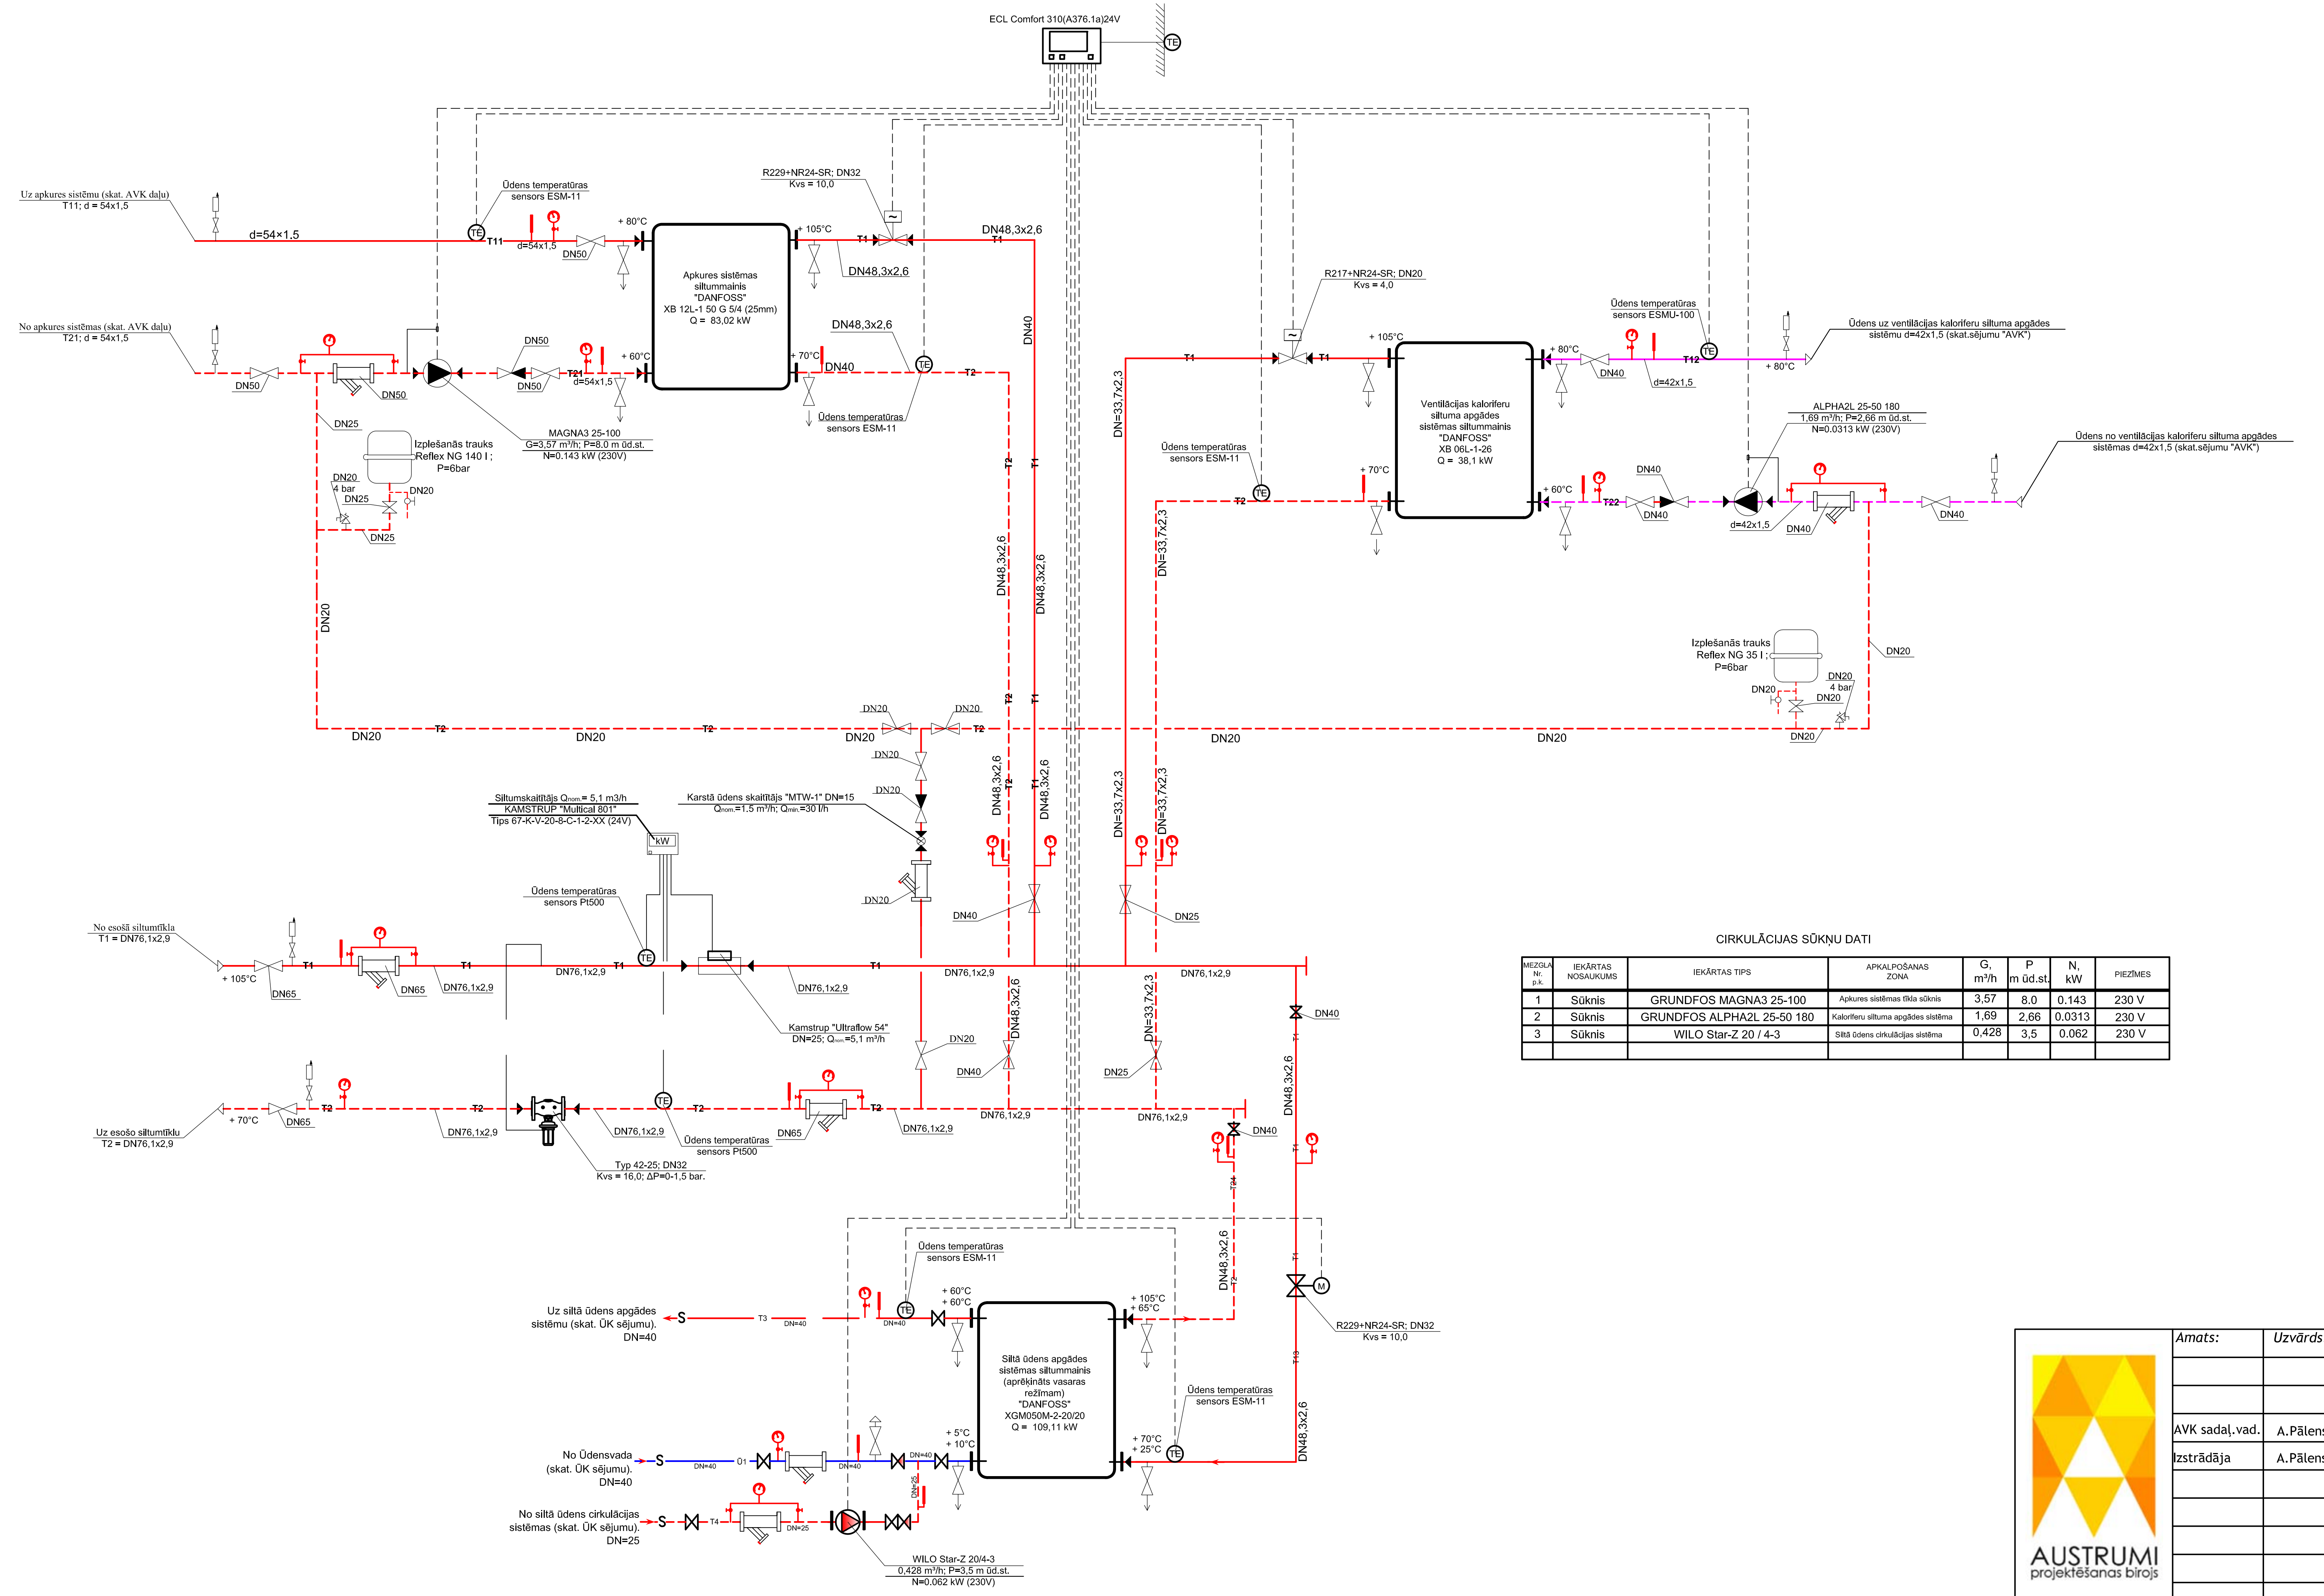

Pieņemtie apzīmējumi

- T1 — turpgaitas siltuma tīklu cauruļvadi (80 / 60 C°)
- T2 — atpakaļgaitas siltuma tīklu cauruļvadi (80 / 60 C°)
- T11 — turpgaitas apkures sistēmas cauruļvadi (ūdens 65 / 50 C°)
- T21 — atpakaļgaitas apkures sistēmas cauruļvadi (ūdens 65 / 50 C°)
- T12 — turpgaitas kaloriferu siltuma apgādes sistēmas cauruļvadi (ūdens-glikola 34% šķīdums 80 / 60 C°)
- T22 — atpakaļgaitas kaloriferu siltuma apgādes sistēmas cauruļvadi (ūdens-glikola 34% šķīdums 80 / 60 C°)
- Ū1 — dzeramais aukstais ūdensvads
- T3 — siltais ūdensvads
- T4 — siltā ūdensvada cirkulācijas tīkls
- Automātikas kabeļi
- Sūknis
- Temperatūras sensors
- Atgaisotājs
- Ūdens skaitītājs
- Divgaitas regulējošais vārsts ar elektromotora izpildmehānismu
- Izlaides ventilis
- Izplešanās trauks
- Ventīlis
- Vienvirziena vārsts
- Automātiskais atgaisotājs
- Drošības vārsts
- Filtrs
- Ārgaisa temperatūras devējs
- Termometrs
- Manometrs ar ventīli

CIRKULĀCIJAS SŪKŅU DATI

MEZGLA Nr. p.k.	IEKĀRTAS NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIPS	APKALPOŠANAS ZONA	G, m³/h	P m ūd.st.	N, kW	PIEZĪMES
1	Sūknis	GRUNDFOS MAGNA3 25-100	Apkures sistēmas tīkla sūknis	3,57	8.0	0.143	230 V
2	Sūknis	GRUNDFOS ALPHA2L 25-50 180	Kaloriferu siltuma apgādes sistēma	1,69	2,66	0.0313	230 V
3	Sūknis	WILO Star-Z 20 / 4-3	Siltā ūdens cirkulācijas sistēma	0,428	3,5	0.062	230 V

AUSTRUMI projektēšanas birojs

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:
AVK sadaļ.vad.	A.Pālens		16.10.2017.
Izstrādāja	A.Pālens		16.10.2017.

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome, Reģ.Nr.90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi", 18 Novembra iela 16, Rēzekne, Reģ. Nr.42403019889, Tel.: 26821100, e-pasts: info@austrumi.lv

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13

Rasējums: Siltummezgla principiālā tehnoloģiskā shēma.

Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/ 14/AK
Mērogs:	b/M
Marka:	SM

Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
BP	SM-3	