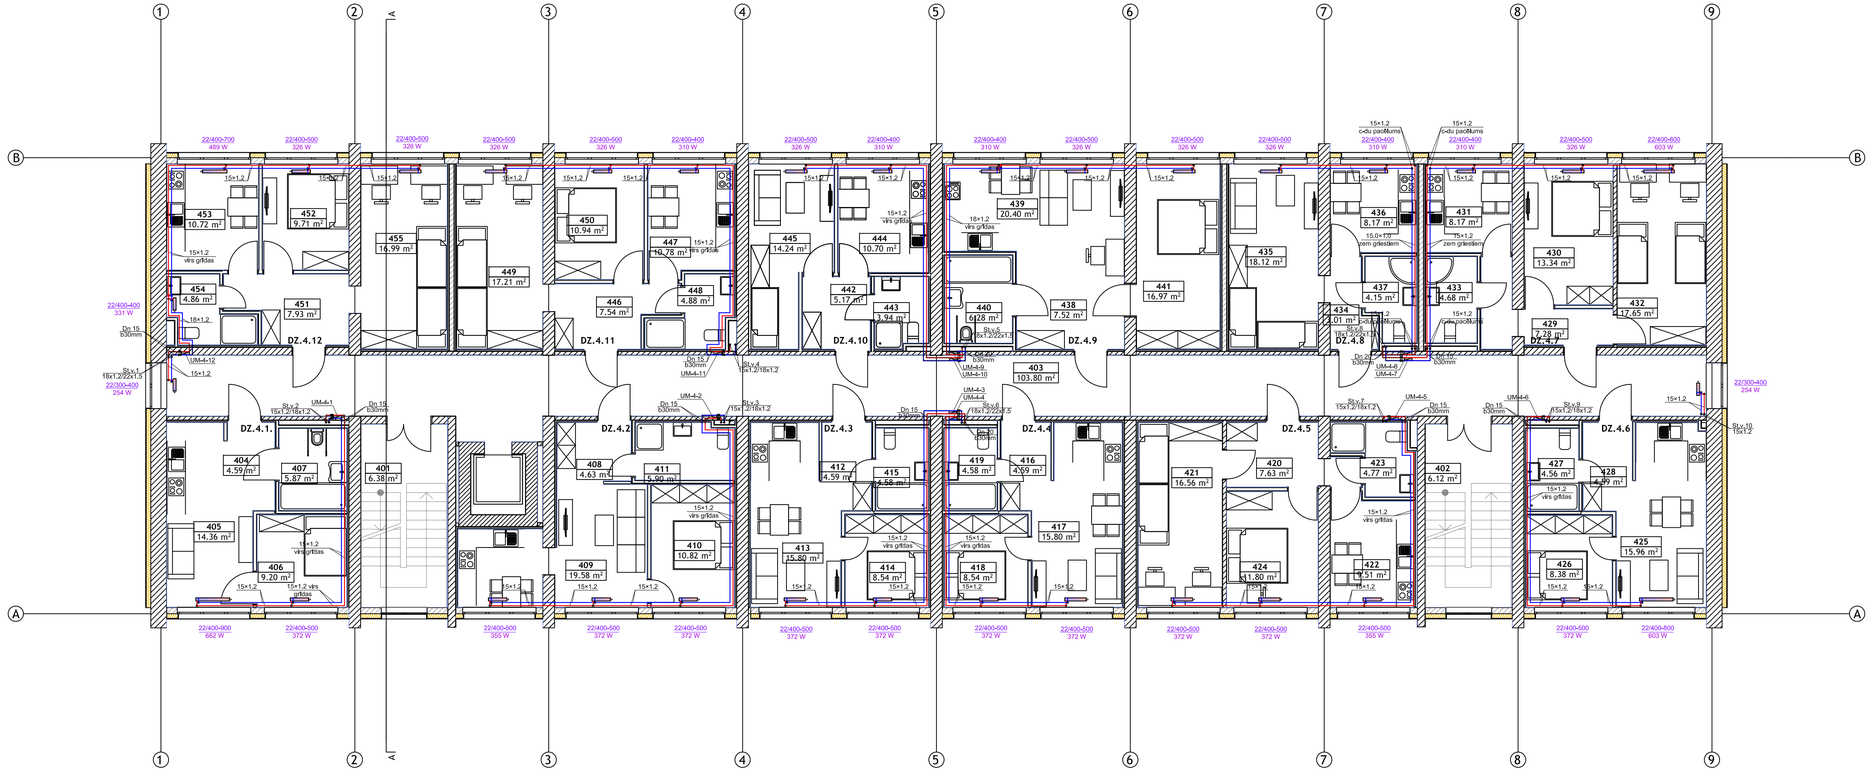

TELPU EKSPLIKACIJA 4.STAVA		
Telpas numurs	Nosaukums	Platiba, m2
401	Kapnu telpa	6.38
402	Kapnu telpa	6.12
403	Gaitenis	103.80
404	Gaitenis	4.59
405	Istaba ar virtuves nisu	14.36
406	Gulamistaba	9.20
407	Vannas un tualetes istaba	5.87
408	Gaitenis	4.63
409	Istaba ar vrtuves nisu	19.58
410	Istaba	10.82
411	Dusas un tualetes telpa	5.90
412	Gaitenis	4.59
413	Istaba ar virtuves nisu	15.80
414	Gulamistaba	8.54
415	Vannas un tualetes istaba	4.58
416	Gaitenis	4.59
417	Istaba ar virtuves nisu	15.80
418	Gulamistaba	8.54
419	Vannas un tualetes istaba	4.58
420	Gaitenis	7.63
421	Istaba ar virtuves nisu	16.56
422	Istaba	9.51
423	Dusas un tualetes tepa	4.77
424	Istaba	11.80
425	Istaba ar virtuves nisu	15.96
426	Istaba	8.38
427	Dusas un tualetes telpa	4.56
428	Gaitenis	4.59
429	Gaitenis	7.28
430	Istaba	13.34
431	Virtuve	8.17
432	Istaba	17.65
433	Dusas un tualetes telpa	4.68
434	Gaitenis	3.01
435	Istaba	18.12
436	Virtuve	8.17
437	Dusas un tualetes telpa	4.15
438	Gaitenis	7.52
439	Istaba ar virtuves nisu	20.40
440	Dusas un tualetes telpa	6.28
441	Istaba	16.97
442	Gaitenis	5.17
443	Dusas un tualetes telpa	3.94
444	Istaba ar virtuves nisu	27.37
445	Istaba	14.63
446	Gaitenis	7.54
447	Istaba	10.78
448	Dusas un tualetes telpa	4.88
449	Istaba ar virtuves nisu	17.21
450	Istaba	10.94
451	Gaitenis	7.93
452	Istaba	9.71
453	Istaba	10.72
454	Dusas un tualetes telpa	4.86
455	Istaba ar virtuves nisu	17.17
		630.62 m²

PIEZĪMES

1.Visus apkures sistēmas stāvvadus šahtās izolēt ar firmas "Paroc" siltumizolācijas puscilindriem 30mm biezumā, pārklātiem ar alumīnija foliju.
2. Radiatoru apkures sistēmas cauruļvadi, kurlem plānos un shēmās nav uzrādīts diametrs, pieņemti ar diametru d=15x1,0mm.
3. Siltumapgādes sistēmu caurplūstošā siltumnesēja ieregulēšanai paredzēti balansēšanas vārsti, kuros paredzamās caurplūdes lielums noteikts ar mārvienību "l/s".
4. Siltumapgādes sistēmās darba spiediens paredzēts 2,5 bar.
5. Siltumapgādes sistēmu maģistrālo cauruļvadu krituma i=0,002 siltummezgla virzienā. Sistēmu augstākajos punktos uzstādīt atgaisošanas ventīlus ar automātiskajiem atgaisotājiem, zemākajos - tukšošanas trejgabalus ar aizbāznī. Tukšošanai iespējams izmantot arī balansēšanas vārstus.
6. Siltumapgādes cauruļvadi un radiatori plānos atvirzīti no sienām nosacīti.
7. Visās sienās un starpstāvu pārsegumos, kurus šķērso cauruļvadi, tās paredzētis lebūvēt tērauda apvalka cauruļēs cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijai. Vietās, kur siltumapgādes cauruļvadi šķērso starpstāvu pārsegumus, uzstādīt čaulas ar ugunsizturības robežu EI-30 un spraugas aizplīdīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem ar ugunsizturības robežu EI-30.
8. Pirms montāžas darbu uzsākšanas, attiecīgo sadaļu montāžas darbu vadītājiem savstarpēji ir jāprecizē augstumu atzīmes visu inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās.
9. Pirms iekārtu un materiālu pasūtīšanas precizēt izmērus uz vietas.
10. Montāžu un pieņemšanas darbus veikt saskaņā ar LBN 231-15 un iekārtu ražotāju montāžas instrukcijām.

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:
AVK sadaļ.vad.	A.Pāliens		01.06.2017
Izstrādāja	A.Pāliens		01.06.2017

AUSTRUMI projektēšanas birojs

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome, Reģ.Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rīzekne, Reģ. Nr. 42403019889, Tel.: 26821100, e-pasts: info@austrumi.lv

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13

Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/141AK

Mērogs: 1:100

Rasējums: 4. stāva plāns. Apkures sistēmas.

Marka: AVK

Stadija: BP | Lapa: AVK-6 | Lapas Nr.