


AVK 2.stāva
M 1:100

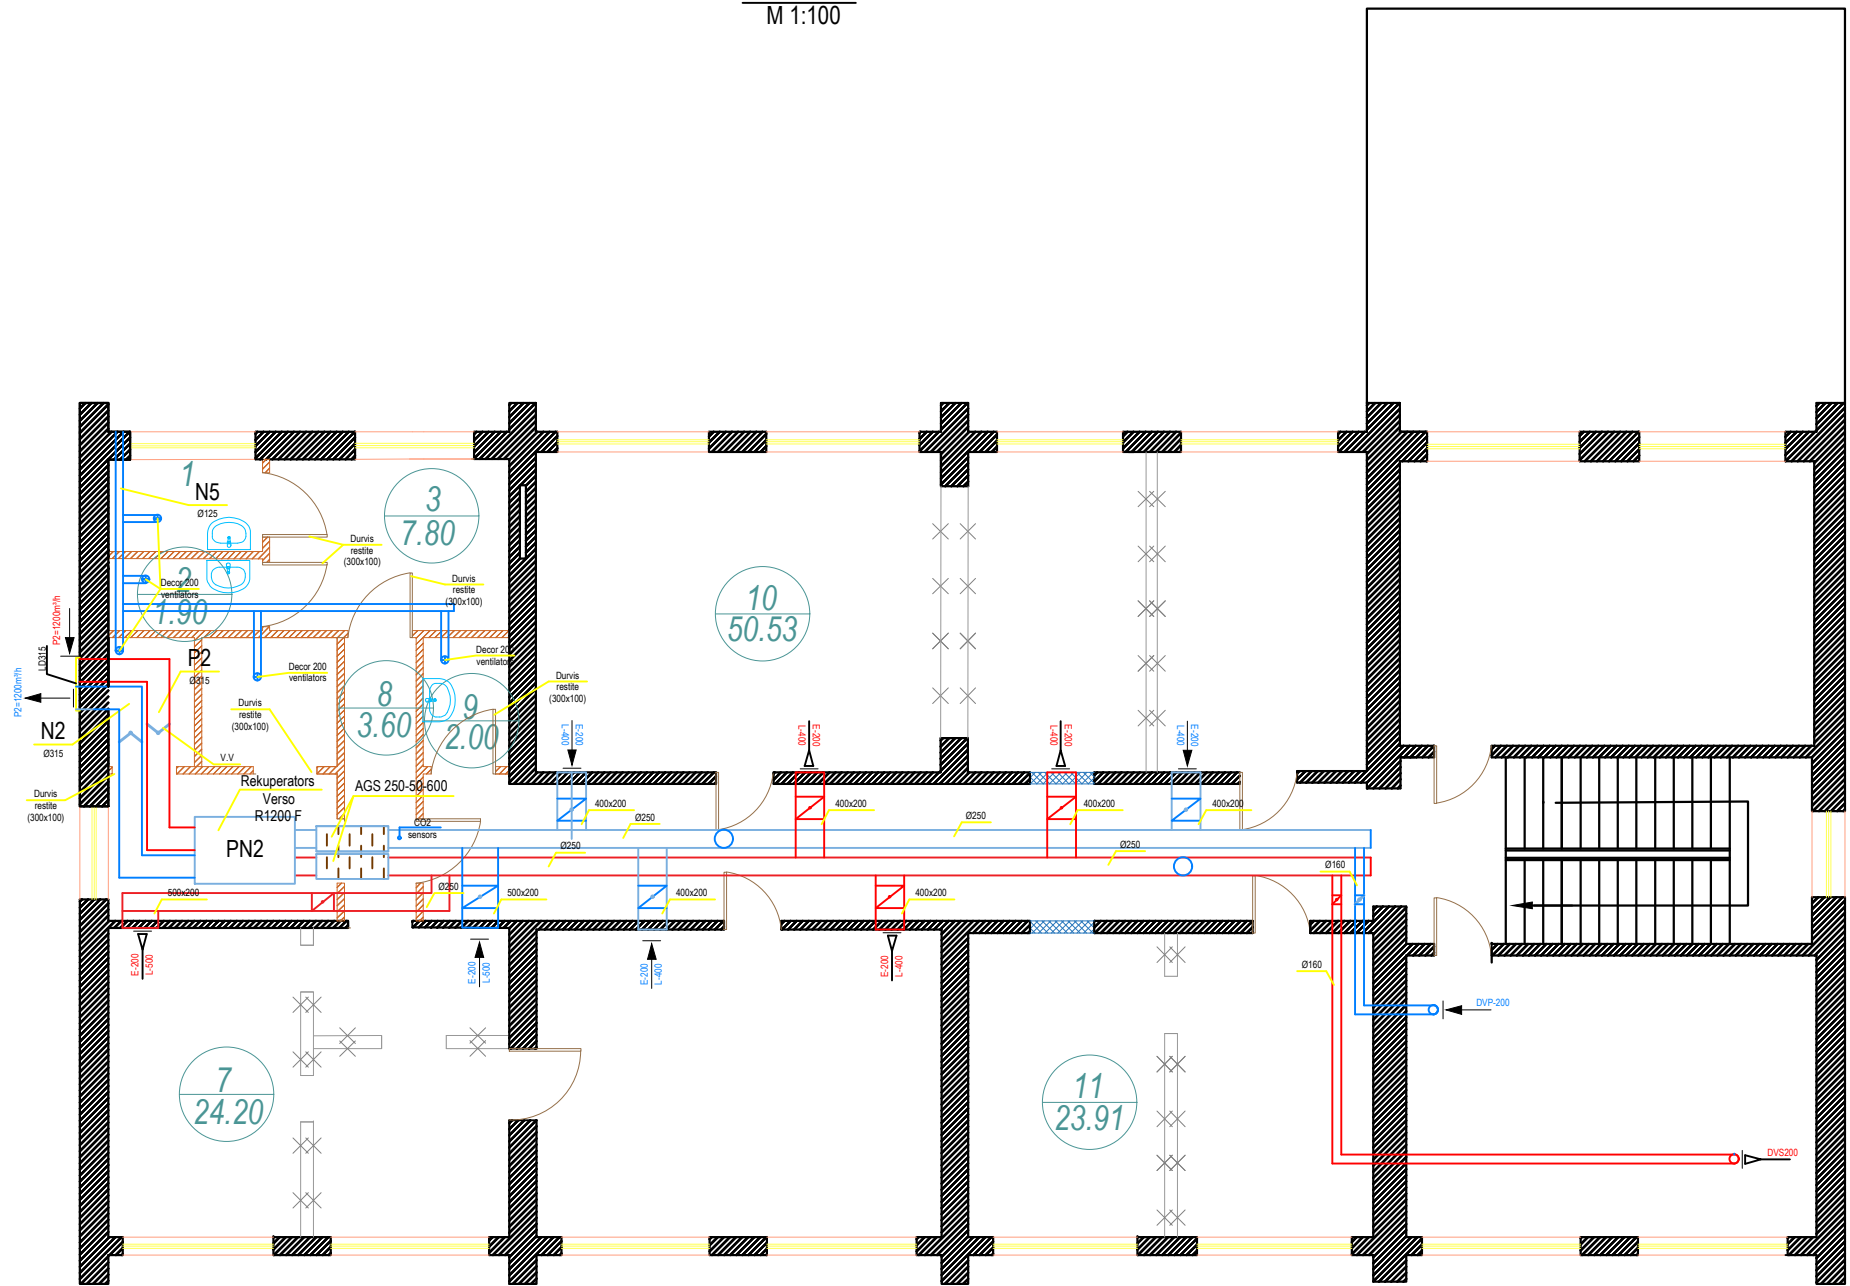

2. STĀVA PROJEKTĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
1	Sieviešu dušas telpa	3
2	Sieviešu tualete	1.9
3	Sieviešu ģērbtuve	7.8
4	Vīriešu tualete	2.15
5	Vīriešu dušas telpa	3.59
6	Vīriešu ģērbtuve	5.4
7	Atpūtas telpa	24.2
8	Gaitenis	3.6
9	Apmeklētāju tualete	2
10	Sēžu zāle	50.53
11	Serveru telpa	23.91

Nosacītie apzīmējumi:

- pieplūdes gaisa vads
- nosūces gaisa vads
- trokšņu slāpētājs
- regulējošs vārsts
- P1 Ø200 L2250 sistēmas apzīmējums, gaisa vada izmērs[mm] gaisa daudzums [m3/h]
- P2 DVS-219 333 m3/h sistēmas apzīmējums difuzora marka—izmērs gaisa daudzums [m3/h]
- ⊕ Ventilators Decor 200
- Ventilācijas reģe JR-7/2-F
- Ventilācijas reģe JR-7/2-F

PIEZĪMES:

- Ieņemšanas un izmešanas galus izolēt ar porgumiju
35mm gaisa vadus izolēt ar 19mm biezu porgumiju.

				Pasūtītājs: 2-4.1/28	Stadija	Lapa	Mērogs
				Objekts: Administratīvas ēkas parbuve un inženiertīklu atjaunosana	T.P.	AVK 3	1:100
Izstrādāja:	I.Zainutdinovs		29.07.2016	AVK 2.stāva	Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava		