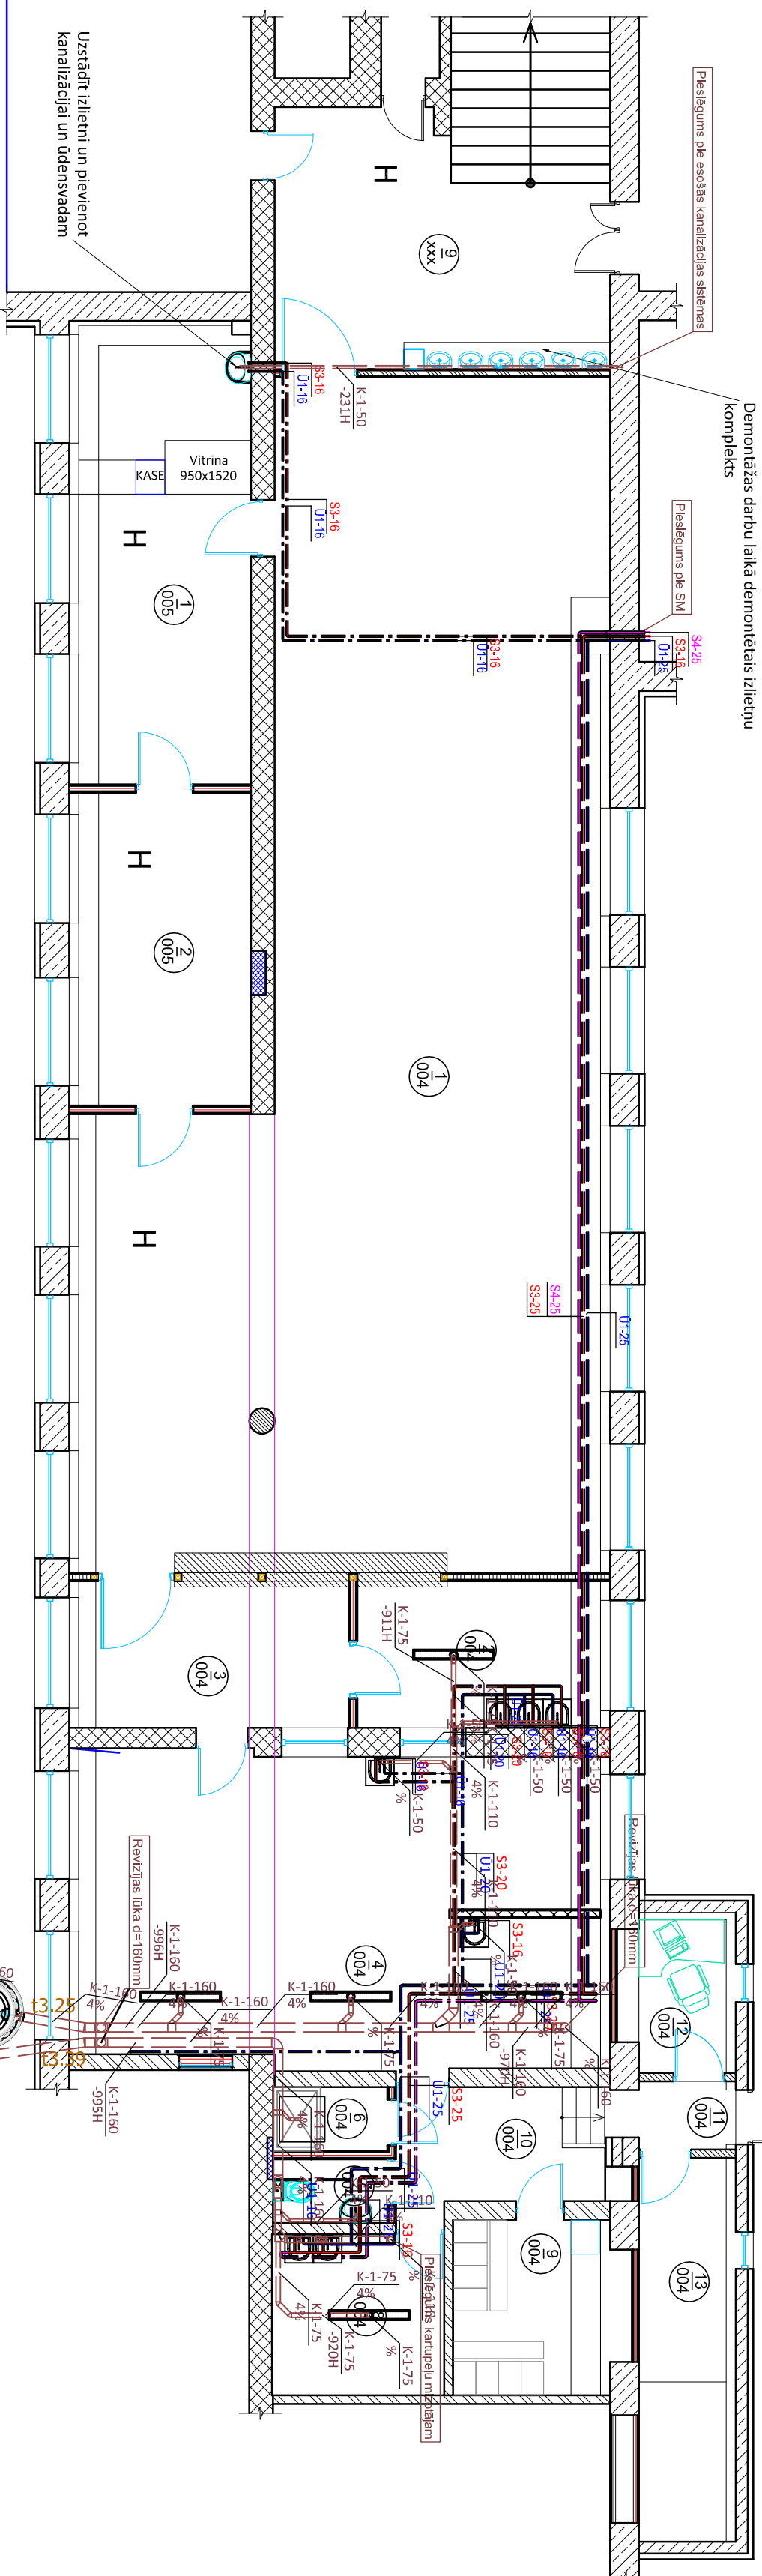


REMONTĒJAMO TELPU REMONTDARBU PLĀNS

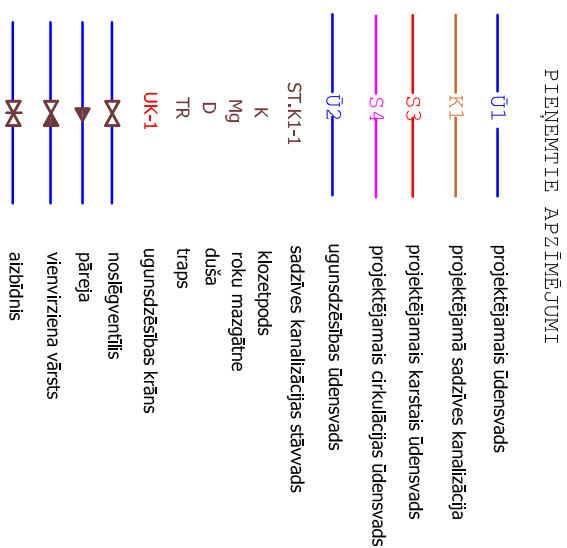
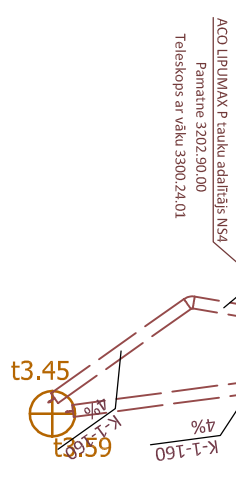




1. STĀVA REMONTĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

1. STĀVA REMONTĒJAMO TĒPU EKSPĻUKĀCIJA									
PIRMS DEMONTĀŽAS			PĒC DEMONTĀŽAS						
Telpu grupas nr. pēc būvniecības kadastrālās uzskaites lietas	Telpas nr. pēc būvniecības kadastrālās lietas	Grīdas nosaukums platība	Telpu lietošanas veids pirms vienkāršotās atjaunošanas	Telpas nr. pēc vienkāršotās atjaunošanas	Nosaukums	Grīdas platība	Griestu augstums	Kubaturā	Telpu lietošanas veids pēc vienkāršotās atjaunošanas
-	9	Gaitenis	-	9	Gaitenis	m ²	m	m ³	-
005	1	Mācību telpa	1263 - izglītības telpu grupa	1	Būfete	20.85	-	-	1274 - cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
	1	Edmāzāle		2	Skolotāju edmāzāle	14.85			
	1	Edmāzāle		1	Edmāzāle	138.58			
	2	Palīgietpa		2	Palīgietpa	9.80			
	3	Palīgietpa		3	Palīgietpa	11.52			
	4	Virtuve		4	Virtuve	45.84			
	5	Gaitenis		10	Gaitenis	6.71			
	10	Gaitenis	1274 - cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa	10	Gaitenis	6.71			
	6	Priekšietpa		6	Dūša telpa	2.27			
	7	Tualetes		7	Tualetes	2.27			
004	8	Saldētavas		8	Ediena priekšapstrādes telpa	8.63			
	9	Noliktava		9	Garderobe	6.43			
	11	Gaitenis		11	Gaitenis	2.01			
	12	Kabīnēts		12	Kabīnēts	4.16			
	13	Noliktava		13	Noliktava	10.43			
		KOPĀ:				320.98			#####

PIEZĪMES ĪK SISTĒMAI

1. Rasējuma lietotos apzīmējumus skatīt rasējumā UK-1 "Vispārīgie rādītāji".
2. Vist cauruļvadi parādīti nosacīti attēlināti no šērām.
3. Iekšējā sadalošajā ūdensvada sistēma montējama no daudzslāņa plastmasas spiedecaurulēm.
4. Viss karstā ūdens apgādes un cirkulācijas sistēmu plastmasas cauruļvads izolēt ar "K-FLEX" SH tipa 13mm vai līdzvērtīgu siltumizolāciju, pārkārtu ar PVC apvalkiem.
5. Viss aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvads izolēt ar "SANFLEX"
6. AF 6mm vai līdzvērtīgu pretkondensāta izolāciju, pārkārtu ar PVC apvalkiem.
7. Augstuma atzīmes pieņemtas no "tīrās" grīdas līmeņa un precīzējami montāžas galā.
8. Cauruļvadiem parādīti nosacītie diametri.
9. Kanalizācijas stāwadi un horizontālie posmi ieprojektēti no plastmasas caurulēm.
10. Cauruļvadu, trāpu un ūdens novadošo kanālu veidgabalu skaitu un komplektāciju precīzēti cēliniecības lāme saskaņojot ar pasūtītāju un izgatavotājiem.
11. Vietās, kur kanalizācijas stāwadi un cauruļvadi šķērso pāršēnu vai sienu, cauruļvads jāaizsargā ar preļiņus aizsardzību.
12. Rasējumu skaitli kopā ar AR-, BK- un AVK- daļām.
13. Par ±0.00 atzīmi pieņemta _____ abs.
14. Visas atzīmes dotas cauruļvadu tēkēm.



OBUKĻIS			
Jelgavas 2.pamatskolas virtuves telpu vienkāšīgota atjaunošana Sarmas iela 2, Jelgava Kadastra nummurs 0900 002 0006			
PASŪTĪTĀJS			
Jelgavas pašvaldības izglītības iestāde Jelgavas 2.pamatskola, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001 Reģistrācijas Nr. 90000074738			
ATBILDĪGĀJS PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reg. Nr. 43603016278 Lātu iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel.+371 29269076			
PROJEKTĒTĀJS SIA "BALTVENT" Reg. Nr. LV40103390819 Avicijas iela 6-29, Tukums, LV-3101 tel.+371 29448161			
RASEJUMS	ŪK sistemu izvietojums planā		
ŪK daļvad.	Anatolijs Borodņecs	Mērogs:	1:100
	sertifikāts Nr. 50-3681	Stādība	VA
		Lapa	ŪK-2
		Lapas	4
		Datums	01.05.2016