



Ventilācijas aprīkojuma izvietojuma shēma  
M 1:100

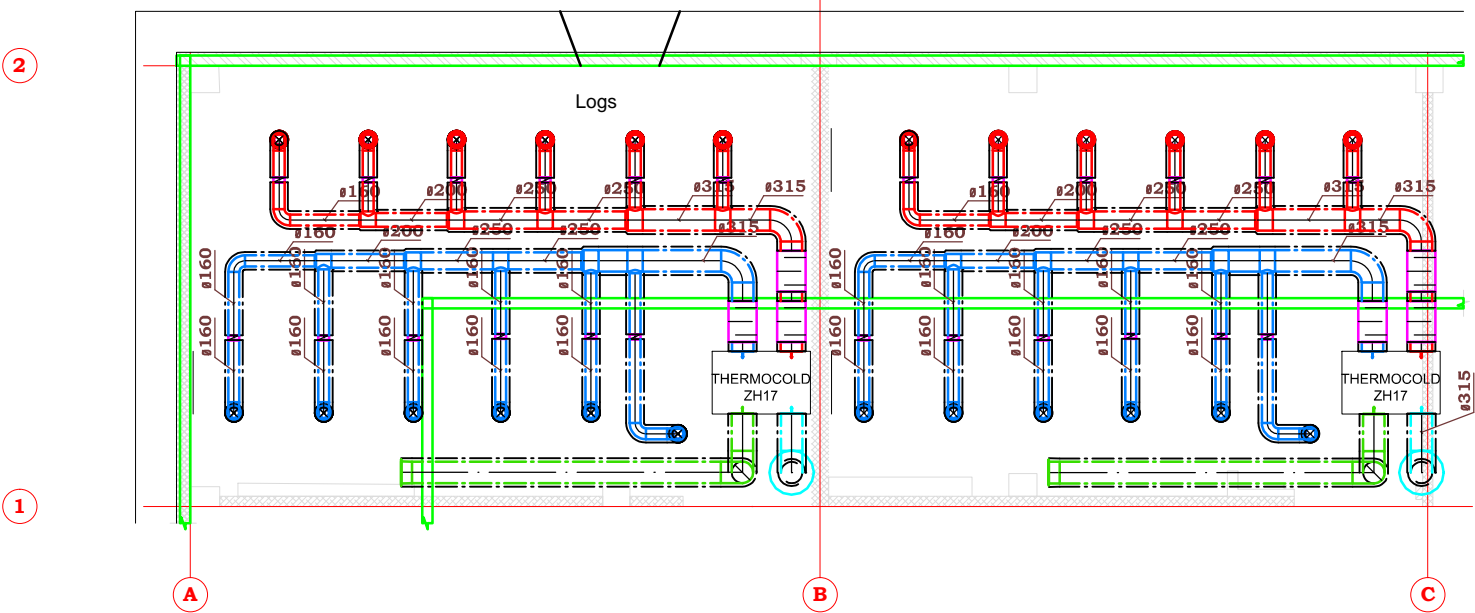

Remontējamo telpu stāva plāns  
M 1:100

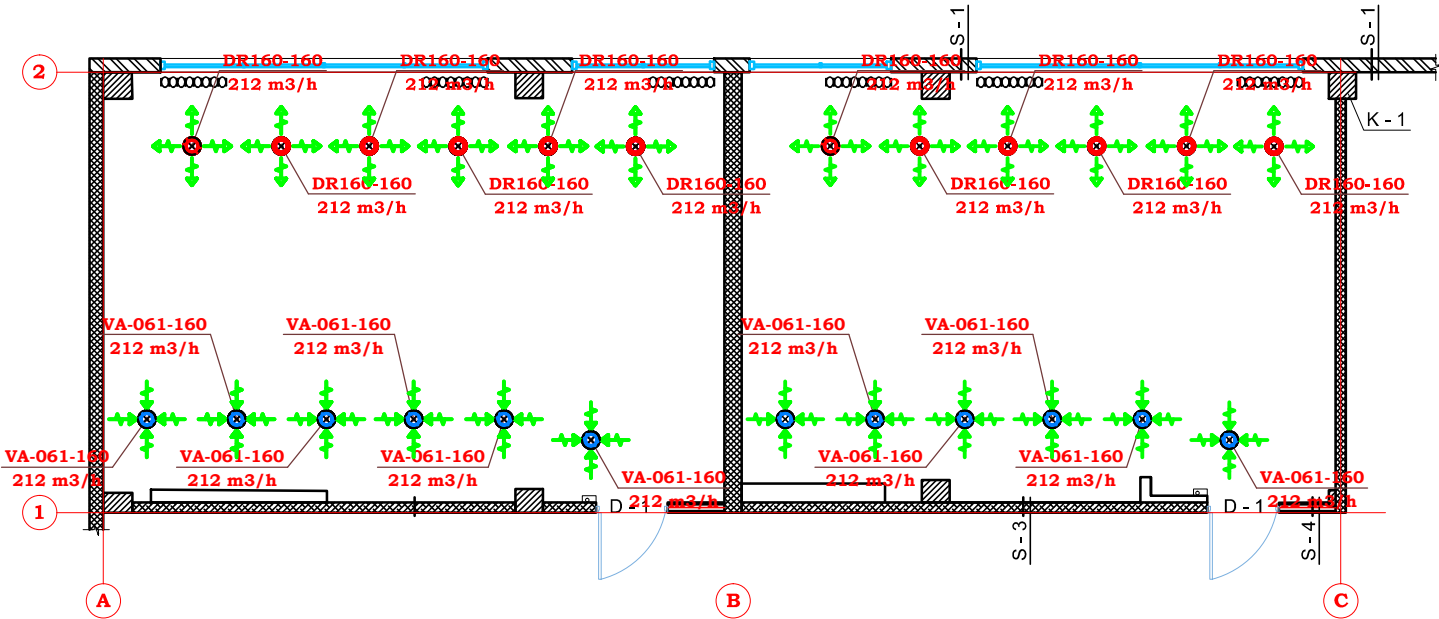

TELPU EKSPLIKĀCIJA  
REMONTĒJAMĀM TELPĀM 4.stāvā

Nr. pēc plāna.	Telpas nosaukums	Platība m2.	Kubatūra m3.	Griestu augstums, m	Piezīmes
1	Mācību telpa	56.41	166.41	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
2	Mācību telpa	53.73	158.50	2.95	Telpas platība ieskaitot skapi
KOPĀ:		110.14	324.91		

PIEZĪMES

- Visus pieplūdes un nosūces kā arī apsaites gaisa vadus izolēt ar akmens vati (b=50mm) ar foliju, apsaites gaisa vadus apšūt ar cinkoto skārdi (b=0,5mm).
- Paredzēt starpstāvu parsegumā, atvērumu izbūvi ar d=164mm, iepriekš sakaņojot izbūves vietas ar autorauzraugu.
- Visu gaisa sadalītāju dizainu un krāsu saskaņot ar arhitektūras sadaļu projektētājiem
- Augstuma atzīmes precizēt būvobjektā uz vietas
- Gaisa vadu maģistrāles aprīkot ar tīrīšanas lūkām
- Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.

APZĪMĒJUMI

- trokšņa slāpētājs
- regulējošs vārsts
- ventilators
- tīrīšanas lūka

OBJEKTS		Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana	
PASŪTĪTĀJS		Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola" Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001 Reģ. Nr. 90000074738	
PROJEKTĒTĀJS		SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076	
RASEJUMS		Ventilācijas sistēmu vispārīgie rādījumi	
PROJ. VAD.	A. Borodinecs	Lapa	AVK-1
IZSTRĀDĀJA	I Liepiņš	Datums	24.04.2015