


# Remontējamo telpu stāva plāns






## M 1:100

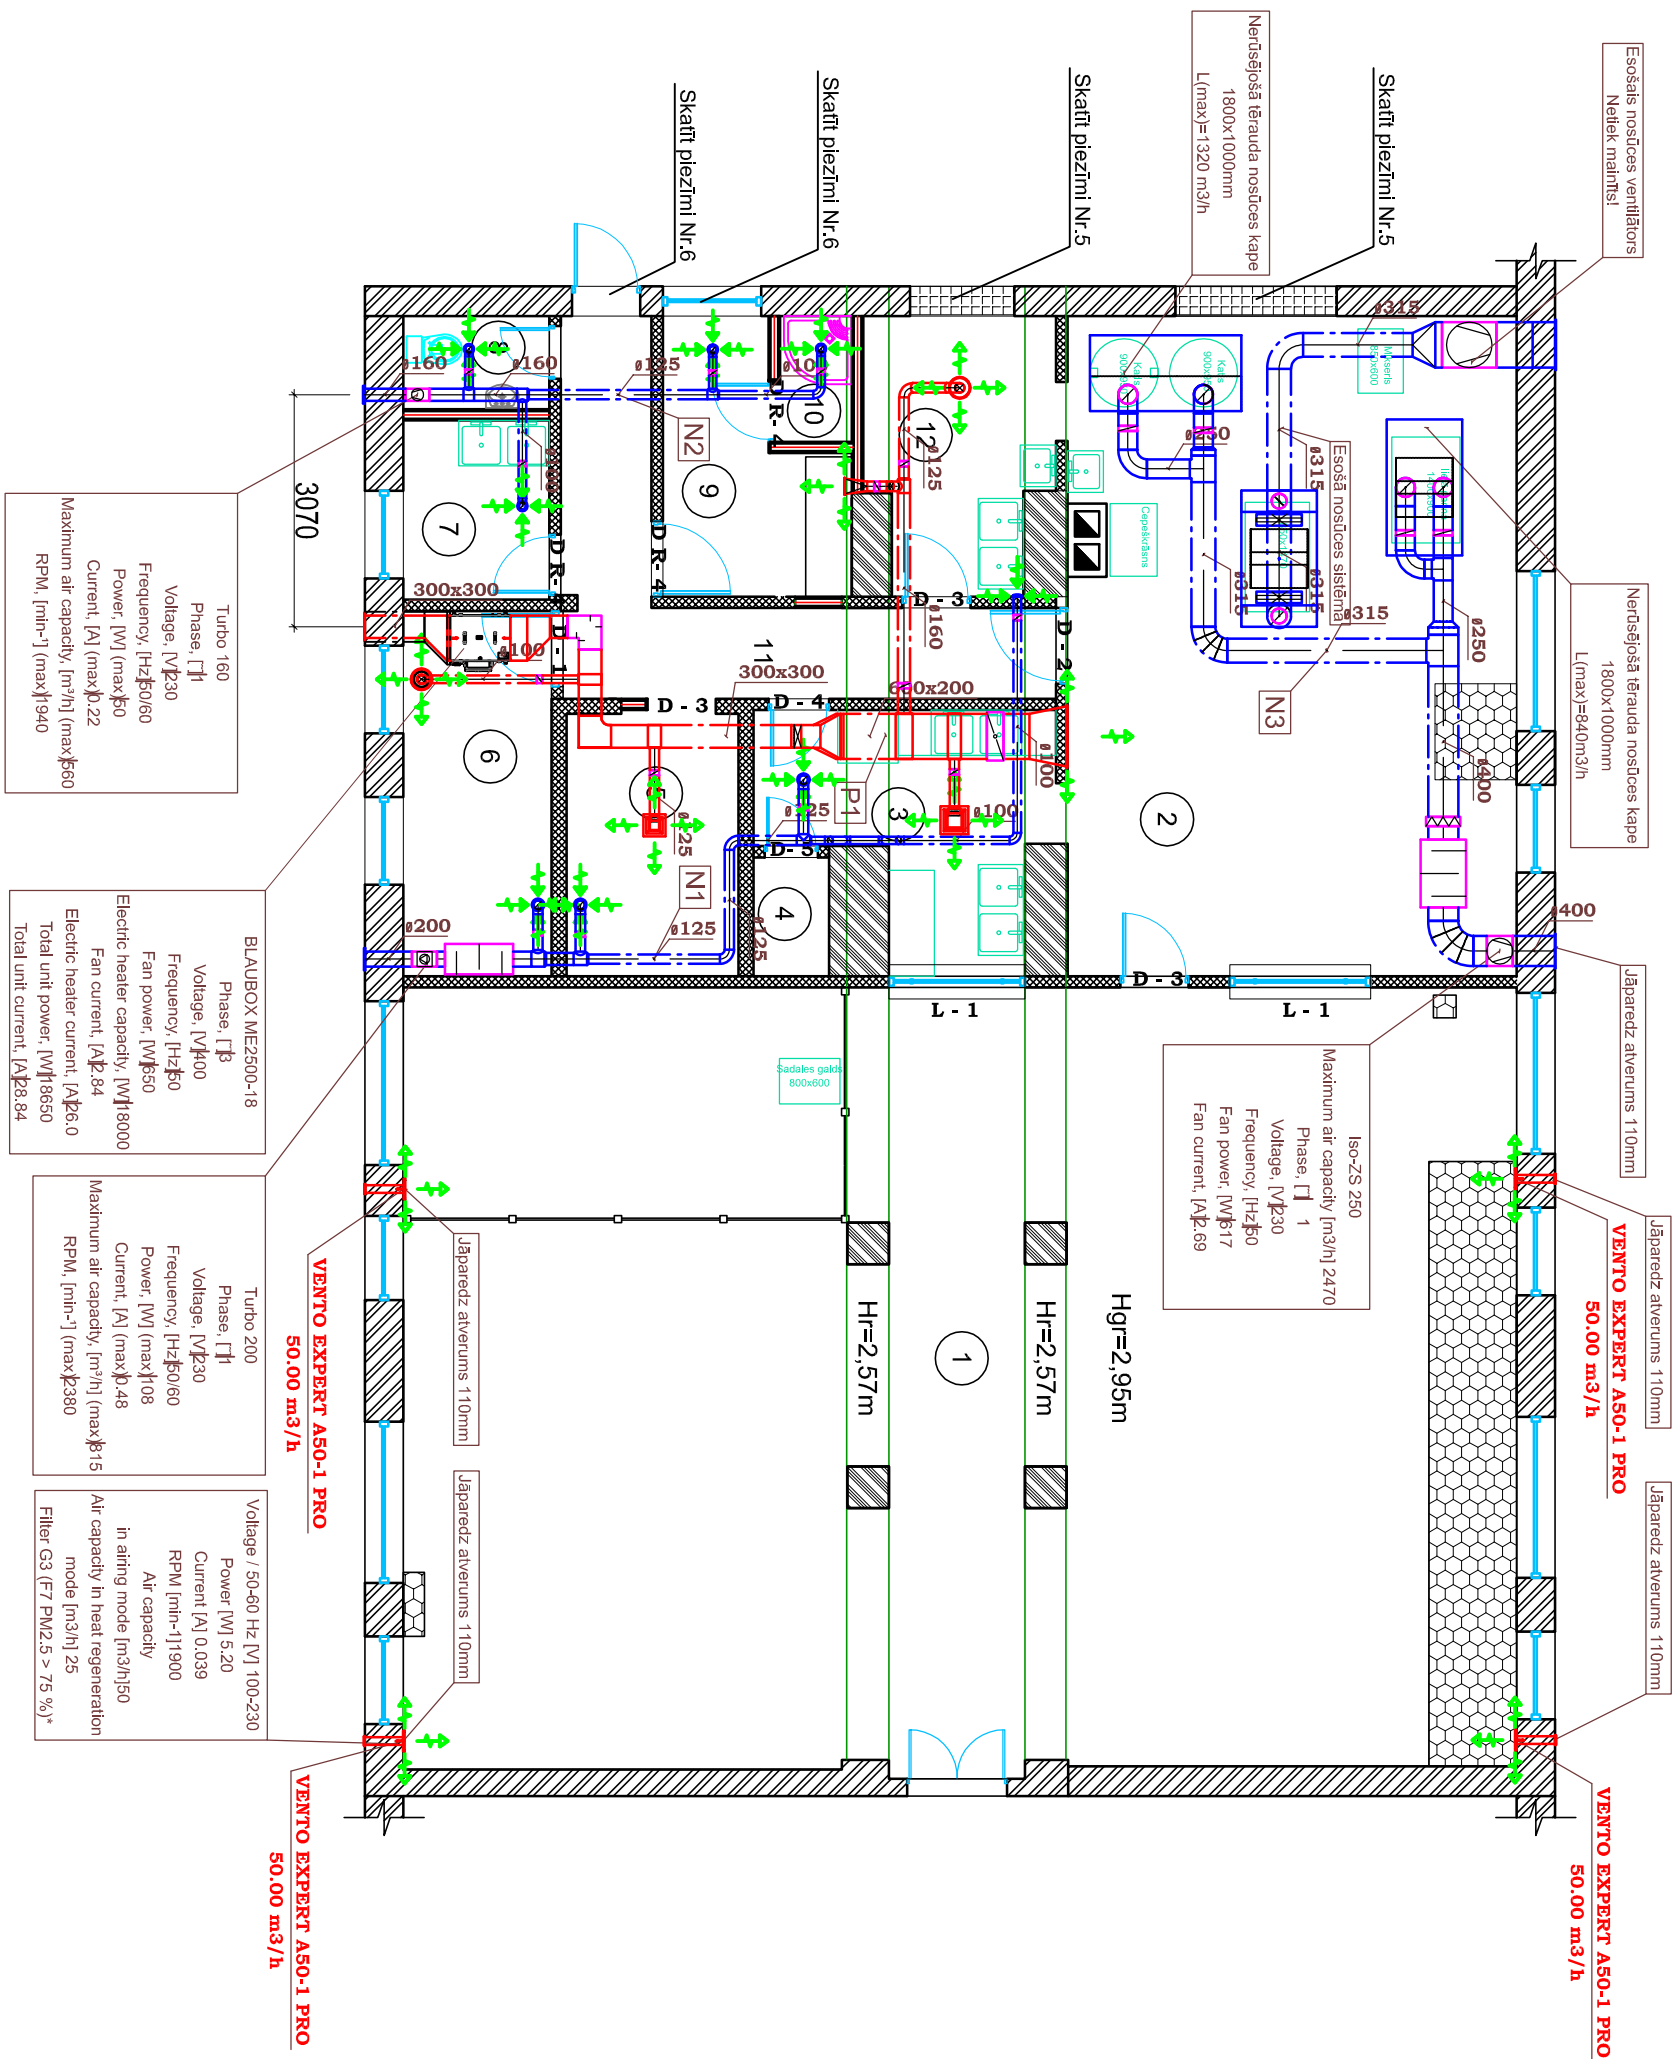

## PIEZĪMES

1. Plešplūdes iekārtas aprīstis gaisa vadus izolēt ar akmens vati ( $b=50\text{mm}$ ) ar foliju, un apšūt ar skārda caulu
2. Vissus gaisa vadu dizainu un krāsu saskaņot ar arhitektūras un dizaina sadarbību projektētājiem
3. Augstuma atzīmes precīzi bīdīvoļektā uz vietas
4. Gaisa vadu mēģinājumus aprīkot ar tīrīšanas lūkām
5. Pirms veikti pieslēgumus pie esošajām šāhtām, veikt šāhtu apsekošanu un tīrīšanu, pieslēgumu papildus materiālus paredzēt tāmes pozīcijā – fasondāžās

## APZĪMĒJUMI:

- |   |                    |
|---|--------------------|
|  | trokšņa slāpētājs  |
|  | regulējamo vārsti  |
|  | ventilators        |
|  | tīrīšanas lūka     |
|  | Nosūces gaisa vads |

<div>BALTTVENT</div> <div>Reg. Nr. LV40103340819 Jur. ad. Rīga 6-29 Tālrunis LV37010 e-pasts:info@baltvent.lv</div>		PASŪTĪTĀJS "SIA "Arhitektūra un Vides" Reg. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076		PROJEKTA DAĻA / A/VK	
OBJEKTS /		Jelgavas pilsētas pašvaldības Izglītības īesādes "Jelgavas 2. Internātpamatskolas" telpu vienārtisotā atjaunošana		ventilācijas sistēmu izveidojums plānā	
BUVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS Anatolijs Borodņicēvs		Sertifikāta Nr. 50-5729		RĀSĒJUMA NR. / A/VK-2	
IZSTRĀDĀJA Ino Liepiņš		DATUMS / 02.04.2016		LĒPŅ / LĒPĀS / 2 / 5	
				MĒRĒS / STADIJA / 1:100 / T.P	